

**Сервер универсальный
«НТ» Паладин-Х212**

Техническое руководство

Аннотация

ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» – российский разработчик и производитель серверного оборудования, систем хранения, телекоммуникационного оборудования, вычислительных НРС-платформ, в т.ч.:

- Серверного оборудования на различных процессорных архитектурах;
- Высокоплотных систем хранения данных;
- НРС-вычислительных платформ;
- Телекоммуникационного оборудования различного назначения.

Улучшения документации

Просим направлять пожелания по включению дополнений, изменений в руководства заполнив форму по адресу: <https://kp.norsi-trans.ru/proddoc/request>

 при заполнении формы убедитесь в правильности указываемого десятичного номера изделия.

Добро пожаловать

Полное наименование изделия: НИКА.466533.301 «НТ» Паладин-Х212

Сокращенное наименование: «НТ» Паладин-Х212



Перейдите по ссылке для формирования комплектации оборудования под ваши потребности. По завершению сборки комплектации нам будет автоматически отправлено письмо с подготовленной Вами комплектацией и назначен отвечающий за запрос сотрудник.



Перейдите по ссылке для получения информации о контактах сервисно-технических и производственных подразделениях для использования в Вашей работе.



Перейдите по ссылке для получения дополнительной информации на оборудование, копией сертификатов, рекламных и других документов.

Информация перед началом чтения руководства

Для вашей безопасности

Данное руководство содержит важную информацию для безопасного и правильного использования оборудования. Внимательно прочитайте руководство перед использованием данного продукта. Обратите особое внимание на [Раздел 1 «Безопасность»](#), [Раздел 8 «Извлечение и установка блоков питания»](#) и убедитесь, что эти указания по технике безопасности выполнены перед использованием изделия. Храните данное руководство в надежном месте для удобства ознакомления при использовании данного изделия.

Электромагнитная совместимость

Оборудование соответствует техническим регламентам:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

В домашних условиях этот продукт может вызвать радиопомехи, и в этом случае от вас (пользователя) может потребоваться принять соответствующие меры.

Алюминиевые электролитические конденсаторы

Срок службы алюминиевых электролитических конденсаторов, используемых в печатных платах, ограничен. Использование этих компонентов по истечении срока их службы может привести к утечке или истощению электролита, потенциально вызывая выделение неприятного запаха или дым. В обычных условиях эксплуатации (25 °С) не ожидается, что истечение срока службы будет достигнуто в течение периода технического обслуживания (5 лет).

Однако срок службы может истечь быстрее, если, например, изделие используется при повышенной температуре. Заказчик несет расходы по замене компонентов оборудования, срок эксплуатации которых истек. Обратите внимание, что это рекомендации, и они не являются гарантией безотказной работы в период сервисной поддержки.

Защита от скачков и кратковременного падения напряжения

На изделие может повлиять кратковременное падение напряжения в источнике питания, вызванное молнией. Для предотвращения кратковременного падения напряжения рекомендуется использовать источник бесперебойного питания.

История изменений

Версия	Дата	Примечание
1	Mon May 6 12:40:50 2024	Первая ревизия: Первый выпуск документа.

Таблица 1. История изменений

Содержание

1	Безопасность	8
1.1	Правила безопасности при работе с оборудованием	9
1.2	Работа внутри сервера при включенном питании	10
2	Безопасность и защита	11
3	Информация о платформе	12
3.1	Массогабаритные характеристики	13
3.2	Минимальная начальная конфигурация	13
3.3	Общая информация	13
3.3.1	Сводные характеристики сервера	15
3.3.2	Встроенные интерфейсы	15
3.3.3	Перечень печатных плат в составе платформы	16
3.3.4	Соответствие стандартам	16
3.3.5	Общая архитектура платформы	16
3.3.6	Вид спереди и обозначения	18
3.3.7	Вид сзади и обозначения	19
3.3.8	Состав комплектующих	19
3.3.9	Максимальный внутренний объем жестких дисков	19
3.4	Тепловыделение (BTU)	19
4	Диагностические коды и сообщения	21
4.1	Коды индикаторов состояния шасси	22
4.2	Коды индикаторов состояния сетевых интерфейсов	27
4.3	Коды индикаторов состояния блоков питания	28
4.4	Коды состояния жестких дисков	28
5	Системные переключатели и соединители	29
5.1	Соединители и переключатели материнской платы	30
5.2	Соединители и переключатели дисковых объединительных плат	32
5.3	Соединители для PCIe-райзеров	33
5.3.1	Соединители для райзера 1x24-16-8	33
5.3.2	Соединители для райзера 1x24-8-8-8	33
5.3.3	Соединители для райзера 1x24-16-16-8	33
5.3.4	Соединители для PCIe-райзера 3x16-16	34
5.3.5	Соединители для PCIe-райзера 3x16-8-8	34
5.4	Сброс и восстановление пароля	36
6	Кабели и внешние соединения	37
6.1	Кабели электропитания (220В)	38
6.2	Сетевые кабели	38
7	Установка и извлечение системных компонентов	40
7.1	Требования к мерам безопасности	41
7.2	Подготовка к работам внутри платформы	41
7.3	Завершение работ внутри платформы	42

7.4	Перечень рекомендуемых инструментов и принадлежностей	42
7.5	Работы с корпусом платформы	43
7.5.1	Снятие и установка передней панели сервера	43
7.5.2	Снятие и установка верхней крышки корпуса сервера	44
7.6	Схема прокладки кабелей	47
7.6.1	Кабели электропитания и системные кабели	48
7.7	Работы с системными вентиляторами	52
7.7.1	Извлечение вентилятора из сервера	52
7.7.2	Подключение вентилятора к серверу	53
7.7.3	Установка и извлечение каркаса блока вентиляторов из сервера	53
7.8	Установка и извлечение модулей ОЗУ	55
7.8.1	Общие требования	55
7.8.2	Установка и извлечение	56
7.9	Установка и снятие процессоров, радиаторов	58
7.9.1	Установка и замена радиаторов и процессоров	58
7.10	Установка и извлечение M.2 дисков	63
7.11	Установка и извлечение материнской платы	64
7.12	Установка и извлечение дисков	67
7.12.1	Установка и извлечение тыльных дисков	68
7.13	Работы с картами расширения	71
7.13.1	Снятие и установка райзера PCIe 1x24-8-8-8	71
7.13.2	Снятие и установка райзеров PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8	72
7.13.3	Снятие и установка контроллера дискового MegaRAID 9361-16i из райзера PCIe 3x16-8-8	74
7.13.4	Установка и подключение GPU-карт расширения	75
7.13.5	Снятие и установка наплатного RAID-контроллера	75
7.13.6	Снятие и установка карты OCP 2.0	77
7.14	Замена батарейки CMOS	79
8	Извлечение и установка блоков питания	81
8.1	Индикация о неполадках	82
8.2	Извлечение блоков питания из сервера	82
8.3	Установка блоков питания в сервер	83
8.4	Горячая замена блоков питания сервера	83
8.5	Совместимый блок питания	85
9	Доступные конфигурации	86
9.1	Конфигурации установки жестких дисков	87
9.2	Установка и конфигурации карт расширения	87
9.2.1	Совместимые жесткие диски	87
10	Встроенное программное обеспечение	88
10.1	BIOS	89
10.1.1	Создание виртуального RAID массива SATA	93
10.1.2	Создание виртуального RAID массива sSata	98
10.1.3	Конфигурирование PCIe-райзеров	102
10.2	Удаленное управление и диагностика (BMC) платформой	104
10.3	Обновление BMC	108

11 Диагностика неполадок	111
11.1 Процедуры выявления неполадок	112
11.2 Устранение неполадок по симптомам	112
11.3 Журнал событий и сбор диагностики для обращений	117
11.4 Получение предварительной информации с сайта	119
11.5 Сбор обращения в техподдержку	120
12 Операционные системы и средства виртуализации	122
13 Характеристики окружающей среды	123
13.1 Окружающие условия	124
13.2 Загрязняющие вещества	125
13.2.1 Частицы загрязняющих веществ	125
13.2.2 Агрессивные загрязнители, находящиеся в воздухе	126
Приложение А Системные кабели	127
Приложение В Термины и определения	128
Приложение С Сокращения и аббревиатуры	129



Безопасность


1.1	Правила безопасности при работе с оборудованием	9
1.2	Работа внутри сервера при включенном питании	10


В этой главе вы найдете важную информацию о безопасности при работе на вашем сервере. Конструкция сервера обеспечивает работающему с ним человеку надежную защиту от электрического тока. Защита от поражения обеспечивается различными способами, в том числе:


- размещением разъемов электропитания на тыльной стороне корпуса;
- применением надежных изоляционных материалов;
- использованием кабелей электропитания с заземляющими проводниками;
- использование низкого напряжения для электропитания элементов управления и индикации на лицевой панели сервера.

Тем не менее, сервер является электрическим устройством, работающим от сети переменного тока напряжением 220В. Поэтому при работе с ним необходимо соблюдать определенные меры безопасности, чтобы предотвратить возможность поражения электрическим током, возникновения пожара и выхода из строя оборудования. Обязательно отключайте сервер и все присоединенные устройства от сети путем извлечения сетевых вилок из розеток при любых работах, связанных с открытием корпуса или присоединенных устройств.


Помните, что потухший индикатор питания не означает полного снятия напряжения с устройства - блок питания может находиться в дежурном режиме. Не работайте без заземления или с нештатным заземлением.


 **ПРИМЕЧАНИЕ:** содержит важную информацию, которая поможет вам лучше использовать ваш продукт.


 **ВНИМАНИЕ:** указывает либо на потенциальное повреждение оборудования, либо на потерю данных и подсказывает вам, как избежать проблемы.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** указывает на потенциальный материальный ущерб, телесные повреждения или смерть.

1.1 Правила безопасности при работе с оборудованием

 не пытайтесь поднимать сервер самостоятельно, чтобы избежать возможных травм. Не прикладывайте неравномерное усилие к обоим концам сервера, чтобы предотвратить деформацию или изгиб шасси. При подъеме и перемещении сервера держите его параллельно земле. Открытие или снятие крышки сервера, при включенном питании, может привести к поражению электрическим током.

 не используйте сервер без крышки более пяти минут. Эксплуатация сервера без крышки может привести к повреждению компонентов. Многие ремонтные работы могут выполняться только сертифицированным специалистом по техническому обслуживанию. Вы должны только выполнять устранение неполадок и простой ремонт в соответствии с требованиями документации к продукту или по указанию онлайн-службы или службы поддержки по телефону. На повреждения, вызванные обслуживанием, не санкционированным ЗАО «НОРСИ-ТРАНС», гарантия не распространяется. Прочитайте и следуйте инструкциям по технике безопасности, прилагаемым к изделию. Для обеспечения правильной работы и охлаждения в сервере, серверные вентиляторы всегда должны быть подключены и работоспособны. Держите руки подальше от вращающихся лопастей высокопроизводительных вентиляторов, так как это может привести к серьезным последствиям, травмам или порезам. Перед обслуживанием убедитесь, что.

 при работе с внутренними компонентами сервера рекомендуется всегда использовать антистатический коврик и антистатический браслет (если есть в серверной). Если браслета нет, снимите статику другим способом. Например, прикоснитесь к заземленному оборудованию. Если выключение вынужденное, вы можете запустить диагностику перед выключением, проверить состояние сервера и логи. Сохраните необходимые файлы и закройте активные программы. Завершите работу ОС и отключите сервер.

Перед включением сервера


- 1) Во время установки и перед эксплуатацией сервера, соблюдайте инструкции на условия окружающей среды для вашего сервера.
- 2) Если сервер доставлен из холодного места, может образоваться конденсат как внутри, так и снаружи сервера.
- 3) Подождите, пока сервер акклиматизируется к комнатной температуре и полностью высохнет перед запуском. Серверу может быть нанесен необратимый ущерб, если это требование не соблюдается.
- 4) Транспортируйте сервер только в оригинальной упаковке или в упаковке, защищает его от ударов и толчков (тара с обрешеткой).

1.2 Работа внутри сервера при включенном питании

Работа внутри сервера при включенном питании допускаются только в случае выполнения неотложных работ по текущему оборудованию, установленного в шкафу.

К неотложным работам относятся:

- 1) Замена системных вентиляторов
- 2) Замена SAS-кабелей

 При воздействии статического электричества на внутренние компоненты сервера возможны остановка сервера и потеря данных. Чтобы избежать этой проблемы, во время работы с сервером при включенном питании обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

При работе необходимо:

- Не допускайте свободного свисания рукавов, особенно ниже локтей. Застегните пуговицы или закатайте длинные рукава, прежде чем приступать к работе внутри сервера.
- Следите за тем, чтобы галстук, шарф, шнурок бейджа или длинные волосы не нависали над сервером.
- Снимите ювелирные украшения (например, браслеты, цепочки, кольца, запонки и часы).
- Удаляйте из карманов рубашек предметы (например, ручки и карандаши), которые могут упасть внутрь сервера, когда вы наклонитесь над ним.
- Не роняйте внутрь сервера металлические предметы, например скрепки, шпильки и винты.

2

Безопасность и защита

В комплект поставки оборудования входят:

- Съемная запираемая защитная панель на передние жесткие диски для предотвращения несанкционированного съема жестких дисков.
- Съемная запираемая защитная панель на тыльные жесткие диски для предотвращения несанкционированного съема жестких дисков.

Защитные панели, верхняя крышка корпуса оборудования оснащены датчиками вскрытия.

Информация о платформе

3.1	Массогабаритные характеристики	13
3.2	Минимальная начальная конфигурация	13
3.3	Общая информация	13
3.3.1	Сводные характеристики сервера	15
3.3.2	Встроенные интерфейсы	15
3.3.3	Перечень печатных плат в составе платформы	16
3.3.4	Соответствие стандартам	16
3.3.5	Общая архитектура платформы	16
3.3.6	Вид спереди и обозначения	18
3.3.7	Вид сзади и обозначения	19
3.3.8	Состав комплектующих	19
3.3.9	Максимальный внутренний объем жестких дисков	19
3.4	Тепловыделение (BTU)	19

Сервер «НТ» Паладин-Х212 – универсальный сервер на процессорах Intel Xeon Scalable с TDP до 205 Вт, включает встроенные 2x1G интерфейсами, 1G BMC. Включен в реестр МПТ.

Построен на базе материнской платы «НТ» НИКА.469555.001

3.1 Массогабаритные характеристики

Характеристики оборудования:

№	Параметры	Характеристики
1	Форм-фактор	19' 2U
2	Габариты ВxШxГ, мм	87x483x734
3	Вес без упаковки и комплектующих, кг	15
4	Размер упаковки ВxШxГ, мм	180x660x890

Таблица 2. Характеристики оборудования

Упаковка маркируется QR-кодом комплекта оборудования для быстрого опознавания и получения информации по платформе посредством:

- [Раздела 11.4 «Получение предварительной информации с сайта»](#)

3.2 Минимальная начальная конфигурация

В ряде случаев может потребоваться запуск вашего оборудования для проверки работоспособности самой платформы. В этом случае должна использоваться минимальная конфигурация для запуска сервера:

№	Комплектуемые	Количество	Характеристики
1	Процессор	2	Любой из линейки Intel Xeon Scalable
2	Количество модулей памяти	2	По 1 шт. на процессор, одинакового объема
3	PCIe-карты расширения	Не устанавливать	
4	Системный диск	1	Либо SATA SSD в тыльную дисковую лоток, либо M.2 SATA SSD

Таблица 3. Минимальная конфигурация сервера

Для запуска оборудования в минимальной начальной конфигурации необходимо заранее подготовленный загрузочный диск с операционными системами из списка совместимости в соответствии с [Разделом 12 «Совместимые операционные системы и средства визуализации»](#) настоящего руководства.

3.3 Общая информация

В этой главе представлена общая информация о сервере.

Назначение и применение сервера:

- Сервер обработки и баз данных;
- VDI и виртуализация;
- Типовые инфраструктурные задачи.

Общая информация о сервере.

PCIe карты расширения:

- 8 шт. PCIe 3.0 8x Low Profile;
- Либо 2 шт. PCIe 16x FH + 4 шт. PCIe 8x Low Profile;
- Либо 2 шт. PCIe 16x GPU + 2 шт. PCIe 8x Low Profile.

Дополнительно к установке PCIe карт расширения сервер обеспечивает установку OCP 2.0 сетевой карты, а также наплатного RAID-контроллера с 4-16 SAS 12G линиями.

При установке PCIe-карт расширения, требующих дополнительного питания (GPU), на материнской плате предусмотрены два выделенных 12В разъема питания с подключением PCIe-карт расширения до 300Вт на каждый.

Вычислительные ресурсы: 2 x Intel Xeon Scalable с TDP до 205 Вт каждый.

Оперативная память:

- Количество слотов: 24 шт. (по 12 модулей на процессор);
- Максимальный объем памяти: до 3ТБ.

Дисковая подсистема:

Установка жестких дисков:

- до 10 шт. 3'5 LFF дисков в передней кассете SATA/SAS 6/12G;
- до 2 шт. 2'5 SFF дисков с тыльной стороны SATA/SAS 6/12G;
- 2шт. M.2 SATA/PCIe.

Удобство обслуживания и эксплуатации:

- Установка в 19' шкафы (800мм);
- Быстросъемные крепления компонентов, в т.ч. PCIe-плат расширения;
- Исключение доступа к дискам, защитная панель, замок и датчики вскрытия (панели и крышки корпуса).

Электропитание и запас мощности:

- Сервер по умолчанию поставляется с блоками питания CRPS мощностью 1200 Вт по схеме 1+1. Поддержка БП до 2000 Вт включительно.

3.3.1 Сводные характеристики сервера

Ниже приведены сводные характеристики сервера:

№	Параметры	Значения
1	Материнская плата	Двухпроцессорная (НИКА.469555.001)
2	Процессор	Intel Xeon Scalable с TDP до 205 Вт
3	ОЗУ	DDR4, до 24 шт.
4	Максимальный объем	3 ТБ
5	Чипсет	Intel® C624
6	Графический контроллер	Дискретный 2D на основе AST2500: макс. разрешение 1920×1200 @60Hz
7	Количество PCIe gen3 плат расширения	8 шт. PCIe 8x Low Profile; либо 2 шт. PCIe 16x FH + 4 шт. PCIe 8x Low Profile; либо 2 шт. PCIe 16x GPU до 300 Вт + 4 шт. PCIe 8x Low Profile
8	ОСР 2.0	1
9	Наплатный SAS/SATA RAID-контроллер PCIe 8x, 4-16i	1
10	Максимальное количество дисков 3'5 (LFF) в передней кассете	12 SAS/SATA
11	Максимальное количество дисков 2'5 (SFF) с тыльной стороны	2 SAS/SATA
12	Максимальное количество M.2 дисков	2 SATA/PCIe
13	1 Gbe Ethernet, портов	2 на тыльной панели
14	1 Gbe Ethernet, порт	1 на тыльной панели
15	1Gbe BMC	1 на тыльной панели сервера
16	USB 3.0	3 на тыльной панели сервера
17	USB 3.0	1 на передней панели сервера
18	VGA	1 на тыльной панели сервера
19	VGA	1 на передней панели сервера
20	Номинальная мощность, Вт	1+1 БП, поддержка БП по 2000Вт включительно.
21	Напряжение	220В
22	Системные вентиляторы	До 6 шт.
23	Монтажный размер, U	2
24	Эксплуатационные параметры	Температура +5...35°C, Давление 630...800 мм рт ст

Таблица 4. Сводные характеристики

3.3.2 Встроенные интерфейсы

Ниже приведены встроенные интерфейсы сервера:

№	Тип	Назначение
1	USB порты	4 портов USB 3.0
2	Выделенный Ethernet, порт управления BMC	Сетевой порт для удаленного управления
3	Сетевой COM-порт 1G	3
4	Светодиод включенного состояния	1
5	Светодиод активности всех жестких дисков	1
6	Светодиод статуса	1
7	Светодиод идентификационный	1
8	Светодиод состояния сетевых интерфейсов	4
9	VGA	2

Таблица 5. Встроенные интерфейсы

3.3.3 Перечень печатных плат в составе платформы

Ниже приведен перечень печатных плат входящий в состав сервера «НТ» Паладин-Х212.

Печатные платы	Наименование	Количество
НИКА.469555.001	Плата материнская серверная, "НТ,"Паладин-Х01 на процессорах Scalable	1
НИКА.469535.038	Плата расширения 2SFF	1
НИКА.469535.039	Плата горячей замены вентиляторов	6
НИКА.469535.040	Райзер 1x24-16-8	1
НИКА.469535.047	Райзер 3x16-8-8	1
НИКА.469535.112	Плата объединительная 12LFF пассивная	1
НИКА.469535.139-01	Плата подключения	1
НИКА.469575.014-01	Плата управления левая	1
НИКА.469535.201	Плата управления правая	1
НИКА.469535.025	НИКА.469535.025 - Плата-переходник MiniSAS HD 8i-8e	2
НИКА.469535.041	Райзер 1x24-8-8-8	1
НИКА.469535.046	Райзер 3x16-16	1
НИКА.467239.001	Дисковый контроллер SAS-3 RAID-24i	1
НИКА.469535.173	Райзер 1x24-16-16-8	1
НИКА.469535.229	Райзер 1x24-16-16-16	1
НИКА.469535.232	Узел печатный резервирования BIOS Flash	1

Таблица 6. Перечень печатных плат сервера «НТ» Паладин-Х212

3.3.4 Соответствие стандартам

Соответствие отраслевым стандартам:

- Соответствие стандарту ACPI
- Совместимость с PCIe 3.0
- Поддержка PXE
- Совместимость с USB 3.0 (внутренний); совместимость с USB 2.0
- UEFI
- Redfish API

3.3.5 Общая архитектура платформы

Основой универсального сервера «НТ» Паладин-Х212 является корпус в который, устанавливается материнская плата на процессорах Scalable НИКА.469555.001, с двумя ЦПУ «Intel® Xeon® Scalable» (Platinum, Gold, Silver и Bronze).

Установка наплатного RAID-контроллера позволяет использовать PCIe-райзеры только под карты расширения. Выделенный OCP слот позволяет увеличить число сетевых интерфейсов без занятия места в PCIe-райзерах карт расширения. Корпус, позволяет устанавливать до 12-и жестких дисков LFF в переднюю кассету, до 2-х SFF с тыльной стороны и до 2-х M.2 дисков на материнской плате.

Система электропитания сервера «НТ» Паладин-Х212 состоит из CRPS блоков питания (по схеме 1+1) с функцией резервирования для подключения к сети переменного тока 220В.

Система охлаждения сервера «НТ» Паладин-Х212 состоит из блока корпусных вентиляторов для охлаждения компонентов сервера и вентиляторов блока питания.

В качестве общесистемного ПО выступает предустановленная ОС (Alt Linux /Astra Linux / Red Hat / Ubuntu / CentOS / ROSA Linux / РЕД ОС/ MS Windows Server), обеспечивающая многопользовательский и многозадачный режим работы с поддержкой устройств хранения, обработки и ввода/вывода информации, сетевых и специализированных устройств, графической подсистемы. ОС располагается на отдельном системном M.2 SSD диске.

Архитектура семейства серверных материнских плат «НТ» НИКА.469555.001 разработана на основе интегрированных функций и функций семейства процессоров ««Intel® Xeon® Scalable», набора микросхем Intel® C624, а также контроллера управления платой Aspeed * AST2500 (BMC).

На следующей структурной схеме представлен обзор архитектуры серверной материнской платы «НТ» НИКА.469555.001, показывающий функции и взаимосвязи каждого из основных компонентов подсистемы.

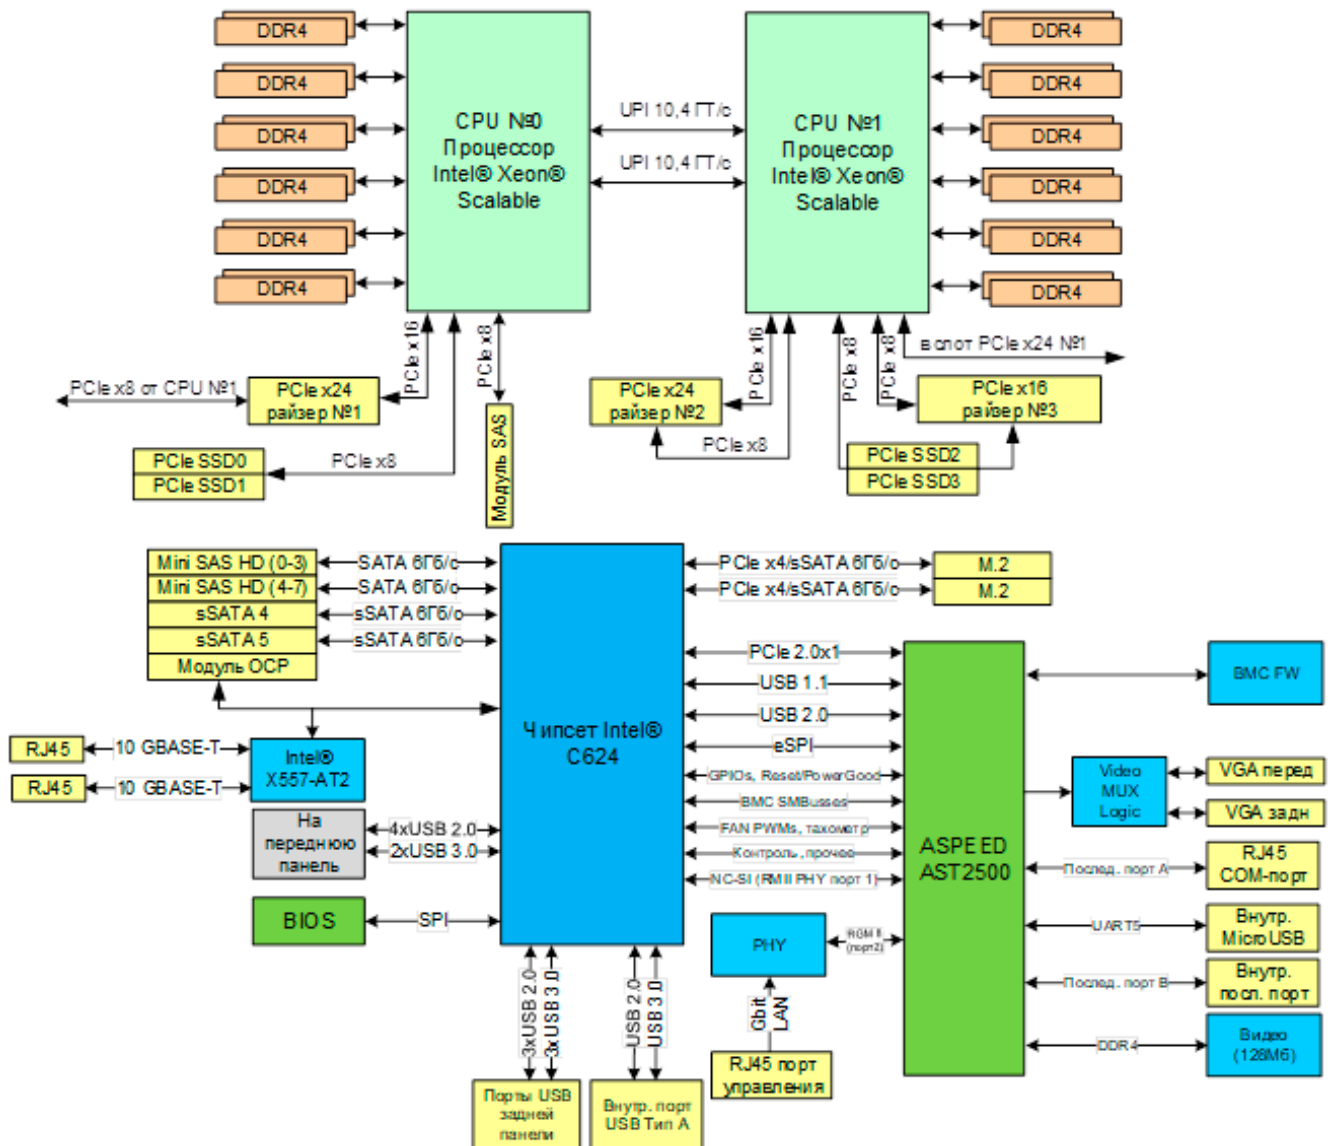


Рис. 1. Структурная схема материнской платы «НТ» НИКА.469555.001

3.3.6 Вид спереди и обозначения

В этом разделе содержится информация об элементах управления, светодиодных индикаторах и разъемах на передней панели сервера.

На [рис. 2 Вид сервера спереди с защитной передней панелью](#) показан вид сервера с установленной защитной панелью.

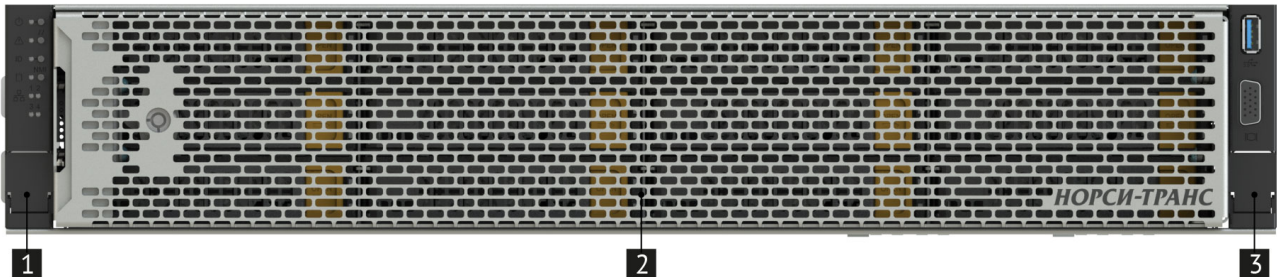


Рис. 2. Вид сервера спереди с защитной передней панелью

- 1** Левая панель управления
- 2** Защитная передняя панель с замком
- 3** Правая панель управления

Панели управления

Ниже приведены элементы управления, светодиодная индикация, порты и разъемы на панелях управления.

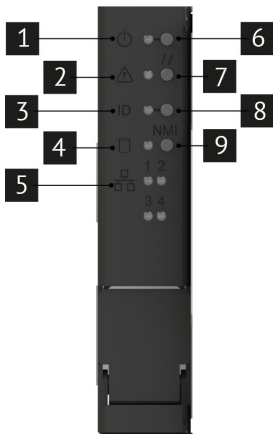


Рис. 3. Левая панель управления

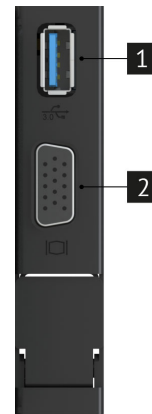


Рис. 4. Правая панель управления

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Зеленый светодиод включенного состояния 2 Зеленый/янтарный светодиод статуса 3 Синий светодиод состояния идентификации сервера в стойке 4 Зеленый светодиод состояния дисков 5 Светодиоды состояния сетевых интерфейсов 6 Кнопка включения 7 Кнопка перезагрузки сервера 8 Кнопка идентификации сервера в стойке 9 Кнопка вызова немаскируемого прерывания | <ul style="list-style-type: none"> 1 Порт USB 3.0 2 Видеовыход VGA |
|---|--|

3.3.7 Вид сзади и обозначения

В этом разделе содержится информация об светодиодных индикаторах и разъемах на задней панели сервера.

На [рис. 5 Вид сервера сзади](#) показаны светодиодные индикаторы и разъемы на задней панели сервера.

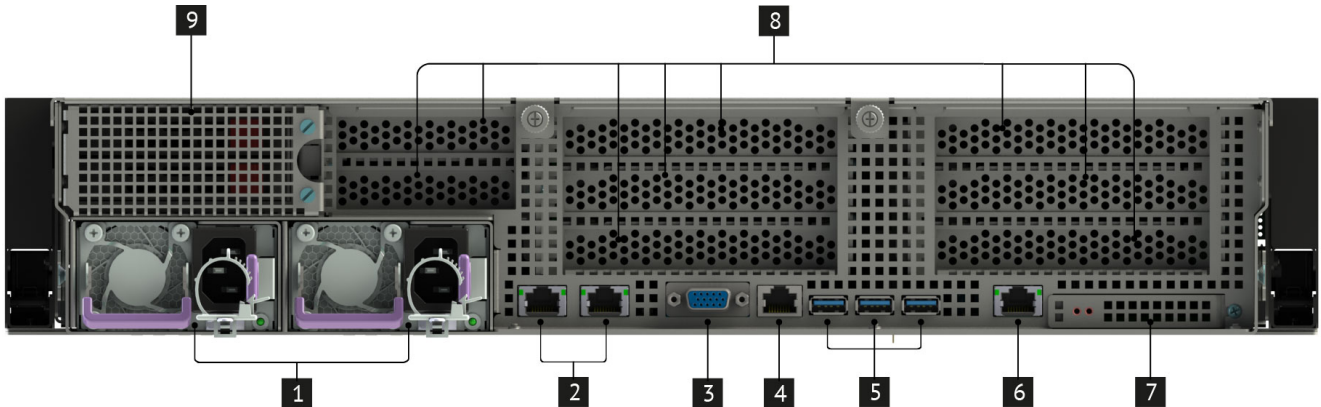


Рис. 5. Вид сервера сзади

- 1 Блоки питания с горячей заменой
- 2 Сетевые порты 1G
- 3 Видеовыход VGA
- 4 Сетевой порт 1G
- 5 Порты USB 3.0
- 6 Выделенный Ethernet, порт управления BMC
- 7 Место для установки OCP 2.0 карт
- 8 Место для установки PCIe-карт расширения
- 9 Защитная крышка тыльных жестких дисков

3.3.8 Состав комплектующих

№	Тип комплектующих	Перечень совместимости
1	Блоки питания	Раздел 8.5 «Совместимые блоки питания»
2	Жесткие диски	Раздел 9.3.2 «Совместимые жесткие диски»

Таблица 7. Состав комплектующих

3.3.9 Максимальный внутренний объем жестких дисков

Максимальный внутренний объем жестких дисков представлен ниже.

№	Накопитель	Емкость	Конфигурация
1	LFF SATA горячей замены	216 Тб	12 x 18 Тб
2	LFF SAS горячей замены	216 Тб	12 x 18 Тб
3	SFF SATA горячей замены	15.36 Тб	2 x 7.68 Тб
4	SFF SAS горячей замены	4.8 Тб	2 x 2.4 Тб
4	M.2	960 Гб	2 x 480 Гб

Таблица 8. Максимальный внутренний объем жестких дисков

3.4 Тепловыделение (BTU)

Стандартная рабочая температура от 10° до 35°С (от 50° до 95° F) на уровне моря с понижением температуры на 1,0°С на каждые 305 м (1,8 ° F на каждые 1000 футов) над уровнем моря максимум до

3050 м (10 000 футов), без прямого постоянного солнечного света. Максимальная скорость изменения составляет 20°C/час (36°F/час). Верхний предел и скорость изменения могут быть ограничены типом и количеством установленных опций.

4

Диагностические коды и сообщения

4.1 Коды индикаторов состояния шасси	22
4.2 Коды индикаторов состояния сетевых интерфейсов	27
4.3 Коды индикаторов состояния блоков питания	28
4.4 Коды состояния жестких дисков	28

4.1 Коды индикаторов состояния шасси

В качестве вспомогательного средства для устранения неполадок при зависании системы, возникающем во время POST процесса, материнская плата включает в себя блок из POST CODE LED светодиодов диагностики на задней части материнской платы между разъемами USB 3.0 и выделенным Ethernet портом управления BMC.

В процессе загрузки системы справочный код памяти (MRC) и системный BIOS выполняют ряд процессов инициализации памяти и настройки сервера, каждому из которых присваивается шестнадцатеричный POST CODE.

При запуске каждой процедуры указанный номер POST CODE отображается на светодиодах диагностики POST CODE на задней части материнской платы.

Во время зависания POST отображаемый POST CODE может использоваться для идентификации последней POST процедуры, которая была запущена до возникновения ошибки, помогая определить возможную причину зависания.

Каждый POST CODE LED представлен восемью светодиодами, четырьмя зелеными и четырьмя янтарными. POST CODE разделены на две части: верхнюю и нижнюю. Верхние POST CODE LED представлены янтарным цветом (MSB). Нижние POST CODE LED представлены зеленым цветом (LSB). Если бит установлен в верхнем и нижнем POST CODE LED, загорается соответствующие светодиоды. Если бит отсутствует, соответствующие светодиоды не загораются. Для каждого набора битов светодиод 0 представляет наименее значимый бит (LSB), а светодиод 3 представляет наиболее значимый бит (MSB). Расположение POST CODE LED показано на [рис. 6 Расположение и определение POST CODE LED](#)

i POST CODE LED лучше всего считываются и декодируются при снятой верхней крышке корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).

Перед снятием верхней крышки сервера внимательно ознакомьтесь с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#)

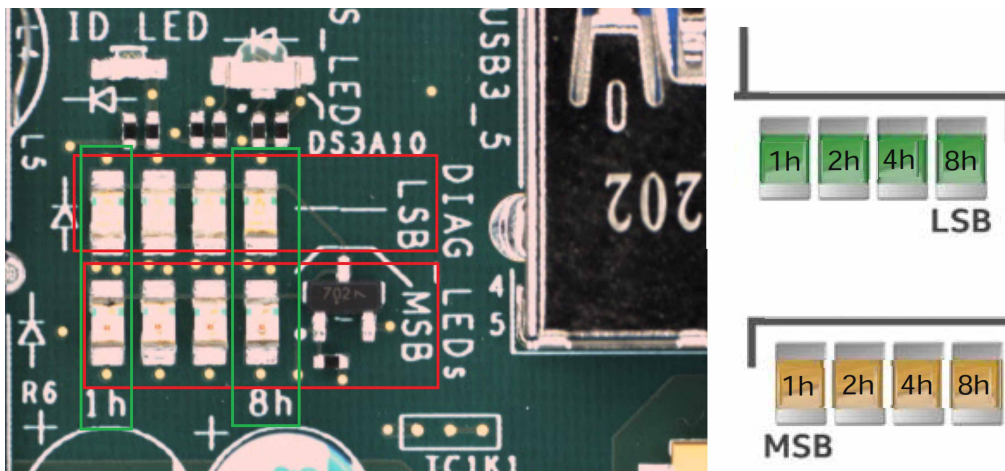


Рис. 6. Расположение и определение POST CODE LED

В следующем примере BIOS отправляет значение AC на POST CODE LED. Светодиоды декодируются, как показано в [табл. 9 Пример POST CODE LED](#).

Верхние POST CODE LED						Нижние POST CODE LED					
LED 3 (MSB)	LED 2	LED 1	LED 0 (LSB)	Бинарный код	Hex код	LED 3 (MSB)	LED 2	LED 1	LED 0 (LSB)	Бинарный код	Hex код
ON	off	ON	off	1010	A	ON	ON	off	off	1100	C

Таблица 9. Пример POST CODE LED

Инициализация памяти в начале POST включает в себя множество функций: обнаружение, обучение канала, подтверждение того, что набор DIMM является приемлемым и функциональным, инициализация IMC и других аппаратных настроек, а также инициализация применимых конфигураций RAS.

Коды выполнения MRC отображаются на диагностических светодиодах POST CODE LED, которые показывают точку выполнения в рабочем пути MRC на каждом шаге.

Коды (Hex)	MSB LED				LSB LED				Описание
	8h	4h	2h	1h	8h	4h	2h	1h	
B0	1	0	1	1	0	0	0	0	Идентификация численности DIMM.
B1	1	0	1	1	0	0	0	1	Установите частоту DDR4.
B2	1	0	1	1	0	0	1	0	Соберите оставшиеся данные SPD.
B3	1	0	1	1	0	0	1	1	Программа регистрируется на уровне контроллера памяти.
B4	1	0	1	1	0	1	0	0	Оценивайте режимы RAS и сохраняйте информацию о ранге.
B5	1	0	1	1	0	1	0	1	Программа регистрируется на уровне канала.
B6	1	0	1	1	0	1	1	0	Выполните определенную JEDEC последовательность инициализации.
B7	1	0	1	1	0	1	1	1	Разряд ряда DDR4.
1	0	0	0	0	0	0	0	1	Разряд ряда DDR4.
2	0	0	0	0	0	0	1	0	Разряд ряда DDR4 – читайте DQ/DQS.
3	0	0	0	0	0	0	1	1	Разряды DDR4 – получите разрешение на чтение.
4	0	0	0	0	0	1	0	0	Ранги DDR4 – получите выравнивание записи.
5	0	0	0	0	0	1	0	1	Разряды DDR4 – чтение канала DDR завершено.
B8	1	0	1	1	1	0	0	0	Инициализировать CLTT/OLTT.
B9	1	0	1	1	1	0	0	1	Проверка аппаратной памяти и инициализация.
BA	1	0	1	1	1	0	1	0	Выполнить инициализацию памяти программного обеспечения.
BB	1	0	1	1	1	0	1	1	Карта памяти программы и чередование.
BC	1	0	1	1	1	1	0	0	Конфигурация программного обеспечения RAS.
BF	1	0	1	1	1	1	1	1	MRC закончен.

Таблица 10. Индикация кодов прогресса MRC

При возникновении серьезной ошибки инициализации памяти, препятствующей загрузке системы с сохранением целостности данных, генерируется звуковой сигнал, MRC отображает код фатальной ошибки на POST CODE LED и выполняется команда остановки сервера. Остановки с фатальной ошибкой MRC не изменяют состояние индикатора состояния системы и не регистрируются как события SEL. В [табл. 11 Коды фатальных ошибок MRC](#) перечислены все фатальные ошибки MRC, которые отображаются на POST CODE LED.

Коды (Hex)	MSB LED				LSB LED				Описание
	8h	4h	2h	1h	8h	4h	2h	1h	
E8	1	1	1	0	1	0	0	0	Ошибка отсутствия полезной памяти 01h = При чтении SPD не было обнаружено памяти или недопустимая конфигурация, из-за которой работает память. 02h = Модули памяти DIMM на всех каналах всех сокетов отключены из-за ошибки аппаратного memtest. 03h = Память не установлена. Все каналы отключены.
E9	1	1	1	0	1	0	0	1	Память заблокирована Intel® TXT и недоступна
EA	1	1	1	0	1	0	1	0	Ошибка чтения канала DDR4 01h = Ошибка при инициализации чтения DQ/DQS (данные/стробоскоп данных) 02h = Ошибка при включении приема. 03h = Ошибка при выравнивании записи. 04h = Ошибка при записи DQ/DQS (данные/стробоскоп данных).
EB	1	1	1	0	1	0	1	1	Сбой теста памяти 01h = Сбой программного обеспечения memtest. 02h = Сбой аппаратного memtest.
ED	1	1	1	0	1	1	0	1	Ошибка заполнения конфигурации DIMM 01h = Обнаружены различные типы DIMM (RDIMM, LRDIMM), установленные в системе. 02h = Нарушение правил заполнения DIMM. 03h = 3-й слот DIMM не может быть заполнен при установке QR DIMM. 04h = Модули Dimm не поддерживаются. 05h = Неподдерживаемое напряжение DIMM.
EF	1	1	1	0	1	1	1	1	Указывает на ошибку структуры таблицы CLTT

Таблица 11. Коды фатальных ошибок MRC

Коды BIOS POST

Коды (Hex)	MSB LED				LSB LED				Описание
	8h	4h	2h	1h	8h	4h	2h	1h	
Фаза SEC									
01	0	0	0	0	0	0	0	1	Первичный POST после сброса процессора.
02	0	0	0	0	0	0	1	0	Начало загрузки микрокода.
03	0	0	0	0	0	0	1	1	Начинается инициализация CRAM.
04	0	0	0	0	0	1	0	0	Кэш PEI при отключении.
05	0	0	0	0	0	1	0	1	Начинается СЕК Core при включении питания.
06	0	0	0	0	0	1	1	0	Ранняя инициализация процессора во время фазы SEC.
КТИ RC (полное использование без смены платформы)									
A1	1	0	1	0	0	0	0	1	Собирайте информацию, такую как SBSP, режим загрузки, тип сброса и т.д.
A3	1	0	1	0	0	0	1	1	Настройка минимального пути между SSP и другими сокетами.
A6	1	0	1	0	0	1	1	0	Синхронизация с PBSP.
A7	1	0	1	0	0	1	1	1	Обнаружение топологии и расчет маршрута.
A8	1	0	1	0	1	0	0	0	Конечный маршрут программы.
A9	1	0	1	0	1	0	0	1	Окончательная настройка программы IOSAD.
AA	1	0	1	0	1	0	1	0	Уровень протокола и другие настройки uncogre.
AB	1	0	1	0	1	0	1	1	Переходные ссылки на работу на полной скорости.
AE	1	0	1	0	1	1	1	0	Настройки согласованности.
AF	1	0	1	0	1	1	1	1	Инициализация КТИ выполнена.
Фаза PEI									
10	0	0	0	1	0	0	0	0	Ядро PEI.
11	0	0	0	1	0	0	0	1	CPU PEIM.
15	0	0	0	1	0	1	0	1	Инициализация типа платформы.
19	0	0	0	1	1	0	0	1	Платформа PEIM Начальная.
31	0	0	1	1	0	0	0	1	Установленная память.
32	0	0	1	1	0	0	1	0	CPU PEIM (инициализация процессора).
33	0	0	1	1	0	0	1	1	CPU PEIM (инициализация кэша).
34	0	0	1	1	0	1	0	0	CPU BSP Выбрать.
35	0	0	1	1	0	1	0	1	Инициализация точки доступа процессора.
36	0	0	1	1	0	1	1	0	Инициализация CPU SMM.
4F	0	1	0	0	1	1	1	1	DXE IPL запущен.
Фаза DXE									
60	0	1	1	0	0	0	0	0	Ядро DXE запущено.
62	0	1	1	0	0	0	1	0	Инициализация настройки DXE.
68	0	1	1	0	1	0	0	0	DXE Инициализация хост-моста PCI.
69	0	1	1	0	1	0	0	1	DXE NB Инициализация.
6A	0	1	1	0	1	0	1	0	DXE NB SMM Инициализация.
70	0	1	1	1	0	0	0	0	DXE SB Инициализация.
71	0	1	1	1	0	0	0	1	DXE SB SMM Инициализация.
72	0	1	1	1	0	0	1	0	DXE SB и устройства в нем.
78	0	1	1	1	1	0	0	0	DXE ACPI Инициализация.
79	0	1	1	1	1	0	0	1	Инициализация DXE CSM.
7D	0	1	1	1	1	1	0	1	Обнаружение съемных носителей DXE.
7E	0	1	1	1	1	1	1	0	Обнаружен DXE съемный носитель.
90	1	0	0	1	0	0	0	0	DXE BDS запущен.
91	1	0	0	1	0	0	0	1	Драйверы DXE BDS connect.

Коды (Hex)	MSB LED				LSB LED				Описание
	8h	4h	2h	1h	8h	4h	2h	1h	
92	1	0	0	1	0	0	1	0	Начало шины DXE PCI.
93	1	0	0	1	0	0	1	1	DXE PCI Bus HPC Инициализация.
94	1	0	0	1	0	1	0	0	Перечисление шины DXE PCI.
95	1	0	0	1	0	1	0	1	Запрошенный ресурс шины DXE PCI.
96	1	0	0	1	0	1	1	0	DXE PCI Bus назначить ресурс.
97	1	0	0	1	0	1	1	1	DXE CON_OUT подключение.
98	1	0	0	1	1	0	0	0	DXE CON_IN подключение.
99	1	0	0	1	1	0	0	1	DXE SIO Инициализация.
9A	1	0	0	1	1	0	1	0	DXE USB start.
9B	1	0	0	1	1	0	1	1	DXE USB сброс.
9C	1	0	0	1	1	1	0	0	Обнаружение DXE USB.
9D	1	0	0	1	1	1	0	1	DXE USB включить.
A1	1	0	1	0	0	0	0	1	DXE IDE начать.
A2	1	0	1	0	0	0	1	0	Сброс DXE IDE.
A3	1	0	1	0	0	0	1	1	Обнаружение DXE IDE.
A4	1	0	1	0	0	1	0	0	DXE IDE включить.
A5	1	0	1	0	0	1	0	1	DXE SCSI начало.
A6	1	0	1	0	0	1	1	0	Сброс DXE SCSI.
A7	1	0	1	0	0	1	1	1	Обнаружение DXE SCSI.
A8	1	0	1	0	1	0	0	0	DXE SCSI включить.
AB	1	0	1	0	1	0	1	1	Начало НАСТРОЙКИ DXE.
AC	1	0	1	0	1	1	0	0	Ввод настройки DXE ожидание.
AD	1	0	1	0	1	1	0	1	DXE готово к загрузке.
AE	1	0	1	0	1	1	1	0	Устаревшая загрузка DXE.
AF	1	0	1	0	1	1	1	1	DXE Выйти из служб загрузки.
B0	1	0	1	1	0	0	0	0	RT Установить виртуальную адресную карту.
B1	1	0	1	1	0	0	0	1	RT Установить конец карты виртуального адреса.
B2	1	0	1	1	0	0	1	0	DXE Устаревшая опция инициализация ПЗУ.
B3	1	0	1	1	0	0	1	1	Система сброса DXE.
B4	1	0	1	1	0	1	0	0	Горячая вилка DXE USB.
B5	1	0	1	1	0	1	0	1	Горячая вилка шины DXE PCI.
B8	1	0	1	1	1	0	0	0	Выключение PWRBTN.
B9	1	0	1	1	1	0	0	1	Отключение в режиме ожидания.
C0	1	1	0	0	0	0	0	0	Конец DXE.
C7	1	1	0	0	0	1	1	0	DXE ACPI Включить.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	Очистить POST CODE.
Восстановление S3									
E0	1	1	1	0	0	0	0	0	S3 Возобновляет PEIM (S3 запущен).
E1	1	1	1	0	0	0	0	1	S3 Возобновить PEIM (сценарий загрузки S3).
E2	1	1	1	0	0	0	1	0	S3 Возобновить просмотр (Репост видео S3).
E3	1	1	1	0	0	0	1	1	S3 Возобновить PEIM (S3 OS wake).
Восстановление BIOS									
F0	1	1	1	1	0	0	0	0	PEIM принудительное восстановление.
F1	1	1	1	1	0	0	0	1	PEIM восстановление пользователя.
F2	1	1	1	1	0	0	1	0	Восстановление PEIM (Восстановление начато).
F3	1	1	1	1	0	0	1	1	Восстановление PEIM (Оболочка найдена).
F4	1	1	1	1	0	1	0	0	Восстановление PEIM (Оболочка загружена).

Таблица 12. Коды BIOS POST

4.2 Коды индикаторов состояния сетевых интерфейсов

Задняя стенка сервера включает в себя несколько разъемов RJ45, обеспечивающая поддержку следующих встроенных функций:

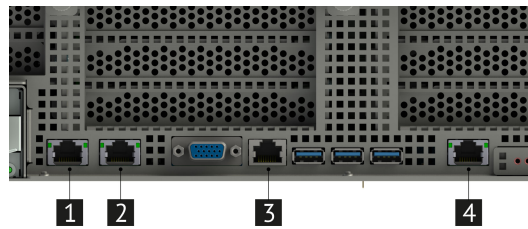


Рис. 7. Сетевые интерфейсы

- 1 Сетевой порт 1G
- 2 Сетевой порт 1G
- 3 Выделенный Ethernet , порт управления BMC
- 4 Сетевой порт 1G

Разъем RJ45, используемый для порта управления BMC, включает в себя два светодиода. В [табл. 13 Индикация состояния выделенного порта Ethernet, порта управления BMC](#) представлено полное определение состояний светодиода.




Рис. 8. Сетевые интерфейсы

- 1 Левый светодиод - соединение/активность
- 2 Правый светодиод - прием/передача

Светодиод	Состояние	Описание
Левый	Не горит	Соединение не установлено
	Горит зеленый	Соединение установлено
	Мигает зеленый	Происходит приём/передача данных
Правый	Горит желтый	Скорость передачи данных 100 Мбит/с
	Горит зеленый	Скорость передачи данных 1 Гбит/с

Таблица 13. Индикация состояния выделенного порта Ethernet, порта управления BMC

Светодиод	Состояние	Описание
Левый	Горит зеленый	Соединение установлено
	Мигает зеленый	Происходит приём/передача данных
Правый	Горит зеленый	Скорость соединения 1 Гбит/с
	Мигает зеленый	Скорость активности 1 Гбит/с
	Горит янтарный	Скорость соединения 100 Мбит/с
	Мигает янтарный	Скорость активности 100 Мбит/с

Таблица 14. Индикация состояния портов RJ45 для сетевого взаимодействия

4.3 Коды индикаторов состояния блоков питания

На блоке питания установлен один двухцветный светодиод для индикации состояния блока питания. Режим работы светодиода определен в табл. 15 Индикация состояния блока питания.

Состояние блока питания	Состояние индикатора
Питание подключено вход и выход работоспособны	Горит зеленым
Отсутствие питания от сети переменного тока для всех источников питания	Индикация отсутствует
Переменный ток присутствует / только резервный выход включен (12 В) или блок питания находится в холодном резерве	Мигает зеленым
Шнур переменного тока отсоединен от розетки или пропало питание от сети переменного тока при параллельном подключении второго блока питания с питанием от сети переменного тока.	Горит янтарным
Блок питание в состоянии "Внимание": высокая температура, высокая мощность, большой ток, медленный вентилятор.	Мигает янтарным
Критическое событие блока питания, вызывающее отключение, сбой, OCP, OVP, отказ вентилятора	Горит янтарным

Таблица 15. Индикация состояния блока питания

4.4 Коды состояния жестких дисков

Каждый отсек для диска включает в себя отдельные светодиодные индикаторы активности жесткого диска и его состояния.

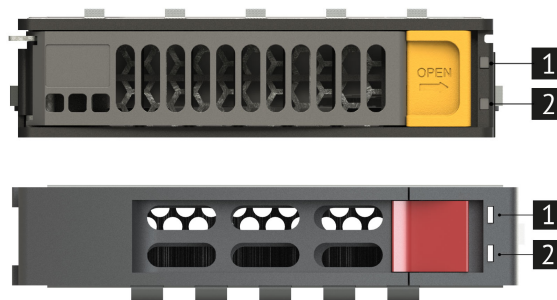


Рис. 9. Индикация дисков

- 1** Светодиод активности диска
- 2** Светодиод состояния диска

Индикатор активности диска Состояние	Описание
Горит зеленым	Диск активен
Мигающий зеленый	Доступ к диску или чтение
Отсутствует зеленый	Нет питание на диске

Таблица 16. Индикация активности диска

Индикатор состояния диска Состояние	Описание
Горит янтарным	Диск неисправен
Мигающий янтарный	Выполняется перестройка RAID
Отсутствует янтарный	Нет неисправностей

Таблица 17. Индикация состояния диска

Системные переключатели и соединители

5.1	Соединители и переключатели материнской платы	30
5.2	Соединители и переключатели дисковых объединительных плат	32
5.3	Соединители для PCIe-райзеров	33
5.3.1	Соединители для райзера 1x24-16-8	33
5.3.2	Соединители для райзера 1x24-8-8-8	33
5.3.3	Соединители для райзера 1x24-16-16-8	33
5.3.4	Соединители для PCIe-райзера 3x16-16	34
5.3.5	Соединители для PCIe-райзера 3x16-8-8	34
5.4	Сброс и восстановление пароля	36

5.1 Соединители и переключатели материнской платы

В данном разделе описаны переключатели и соединители.

⚠ Прежде чем менять положения перемычек, выключите сервер и отключите все шнуры питания и внешние кабели.

Перед работой с соединителями и переключателями материнской платы внимательно ознакомьтесь с [Разделом 1 «Безопасность»](#).

На [рис. 10 Соединители и переключатели материнской платы](#) в этом разделе показано расположение соединителей и переключателей на материнской плате.

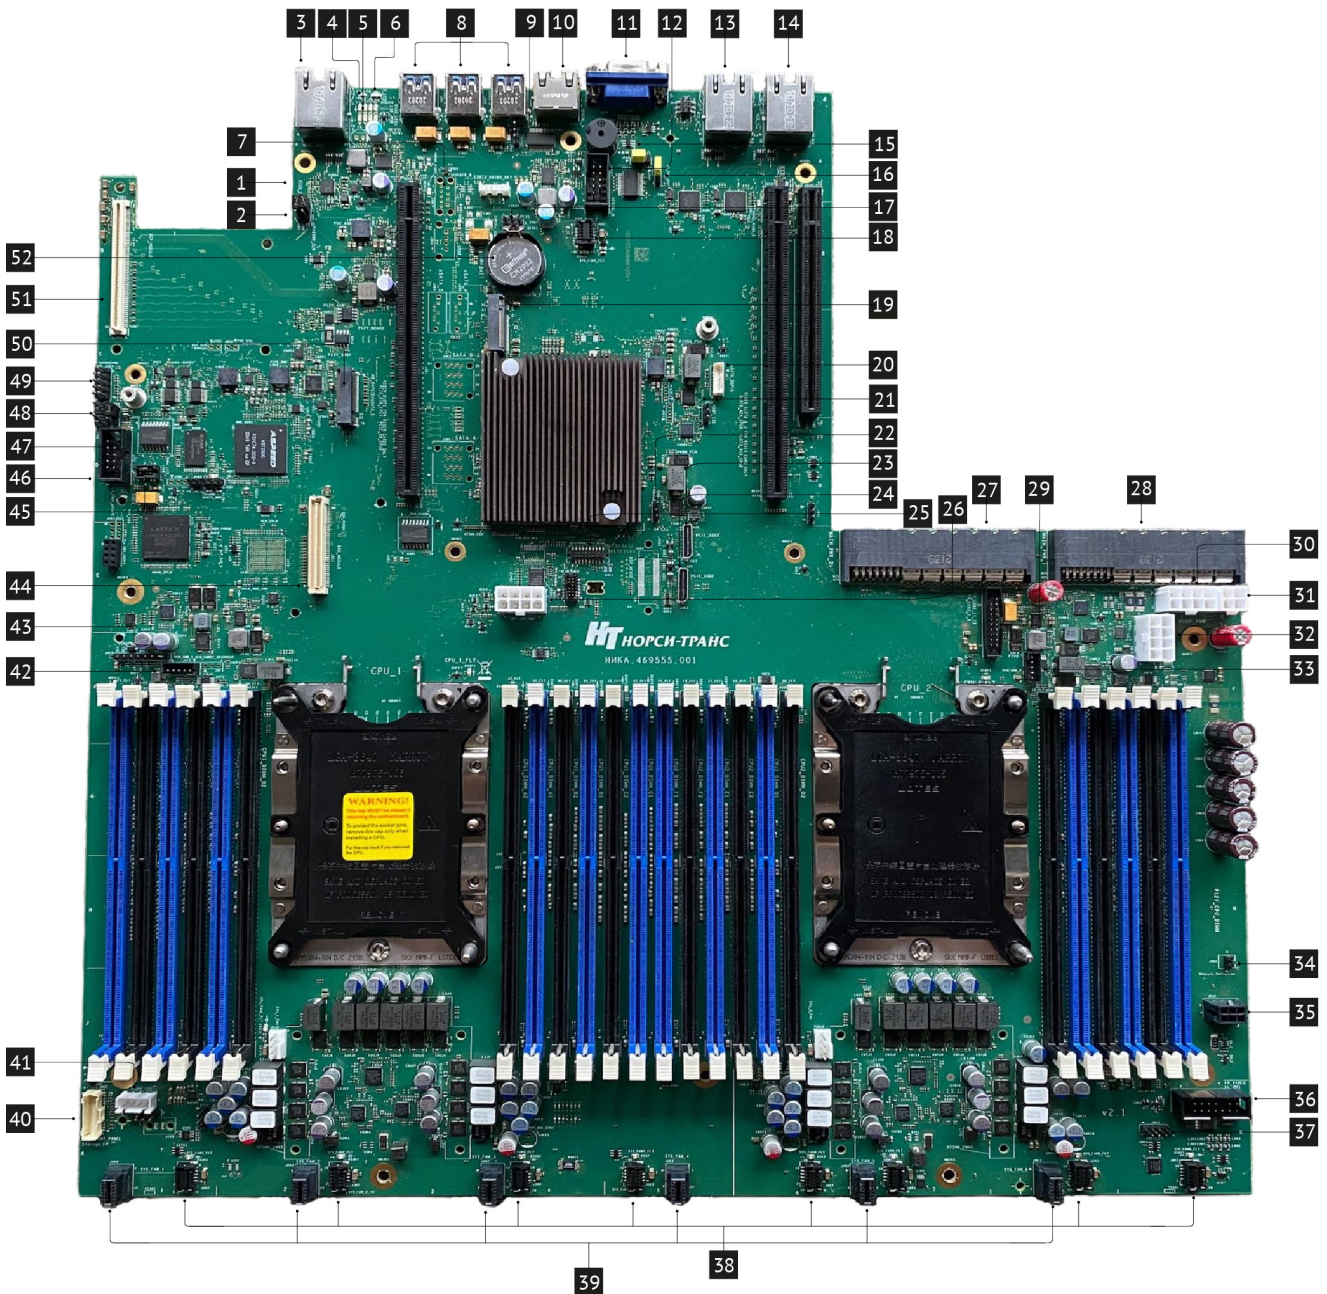


Рис. 10. Соединители и переключатели материнской платы

- 1 Переключатель «Сброс BIOS»
- 2 Переключатель «Сброс пароля»
- 3 Выделенный порт управления RJ45
- 4 ID светодиод
- 5 POST CODE светодиод
- 6 Status светодиод
- 7 Разъемы USB Type A, sSATA port 4, sSATA port 5, SATA (0-3), SATA (4-7) устанавливаются в зависимости от шасси
- 8 Разъемы USB 3.0
- 9 Разъем Serial-A Pin 7 Config Jumper
- 10 Разъем RJ45 (Serial-A)
- 11 Разъем VGA
- 12 Разъем Serial-B Port DH-10
- 13 Разъем RJ45 NIC2 1Gb
- 14 Разъем RJ45 NIC1 1Gb
- 15 Переключатель «Восстановление BIOS»
- 16 Переключатель «Обновление ME FW»
- 17 Разъем I2C/SMB I2C (не используется)
- 18 Разъем для вентилятора (не используется)
- 19 Разъем для M.2 x2 PCIe/sSATA 2
- 20 Разъем SATA SGPIO (не используется)
- 21 Разъем HSBP I2C (не используется)
- 22 Разъем SMB_1 (не используется)
- 23 Разъем PCIe SSD3 (CPU2)
- 24 Разъем PCIe SSD2 (CPU2)
- 25 Разъем DEDIPROG_SPI_BIOS_(не используется)
- 26 Разъем Доп. питание видеокарты на райзере
- 27 Разъем Подключение БП2
- 28 Разъем Подключение БП1
- 29 Разъем 2x порта для фронтальной панели USB 3.0
- 30 Разъем питания Backplane
- 31 Разъем дополнительного питания Backplane
- 32 Питание видеокарт
- 33 Разъем SMB_2 (не используется)
- 34 Разъем датчика вскрытия
- 35 Разъем для питания периферии (не используется)
- 36 Разъем VGA для фронтальной панели
- 37 Разъем micro USB DEBAG
- 38 Разъемы для вентиляторов №1-6 для 1U шасси
- 39 Разъемы для вентиляторов №1-6 для 2U шасси
- 40 Разъемы SSI compatible
- 41 Разъемы HSBP I2C
- 42 Разъем PEM_SMB (не используется)
- 43 Разъемы для прошивки CPLD
- 44 Разъемы SAS RAID MODULE
- 45 Разъемы RMM4 Lite (не используется)
- 46 Разъемы 2x порта для фронтальной панели USB 2.0
- 47 Переключатель «Обновление BMC»
- 48 Переключатель IPMB
- 49 Переключатель INTRUSION
- 50 Разъем для M.2 x2 PCIe/sSATA 1
- 51 Разъем OCP MODULE
- 52 Батарейка CMOS

Описание перемычек материнской платы.

Название переключателя	Номер переключателя	Положение перемычки
1 «Сброс BIOS»	J2B1	Перемычка находится в положении Default (по умолчанию) замыкая контакты 1 и 2, для того чтобы сбросить BIOS нужно переставить перемычку в положение Enabled (включенный) замкнуть контакты 2 и 3
2 «Сброс пароля»	J2B2	Перемычка находится в положении Default (по умолчанию) замыкая контакты 1 и 2, для того чтобы сбросить BIOS нужно переставить перемычку в положение Enabled (включенный) замкнуть контакты 2 и 3
15 «Восстановление BIOS»	J5A3	Перемычка находится в положении Default (по умолчанию) замыкая контакты 1 и 2, для того чтобы восстановить BIOS нужно переставить перемычку в положение Enabled (включенный) замкнуть контакты 2 и 3
16 «Обновление ME FW»	J5A4	Перемычка находится в положении Default (по умолчанию) замыкая контакты 1 и 2, для того чтобы обновить ME FW нужно переставить перемычку в положение Enabled (включенный) замкнуть контакты 2 и 3
47 «Обновление BMC»	J1C2	Перемычка находится в положении Default(по умолчанию) замыкая контакты 1 и 2, для того чтобы обновить BMC нужно переставить перемычку в положение Enabled(включенный) замкнуть контакты 2 и 3

Таблица 18. Описание перемычек и переключателей материнской платы

5.2 Соединители и переключатели дисковых объединительных плат

Перед работой с соединителями и переключателями дисковых объединительных плат внимательно ознакомьтесь с [Разделом 1 «Безопасность»](#).

На [рис. 11 Плата расширения 12LFF пассивная \(НИКА.469535.112\)](#) в этом разделе показано расположение соединителей и переключателей на плате расширения 12LFF пассивная (НИКА.469535.112).

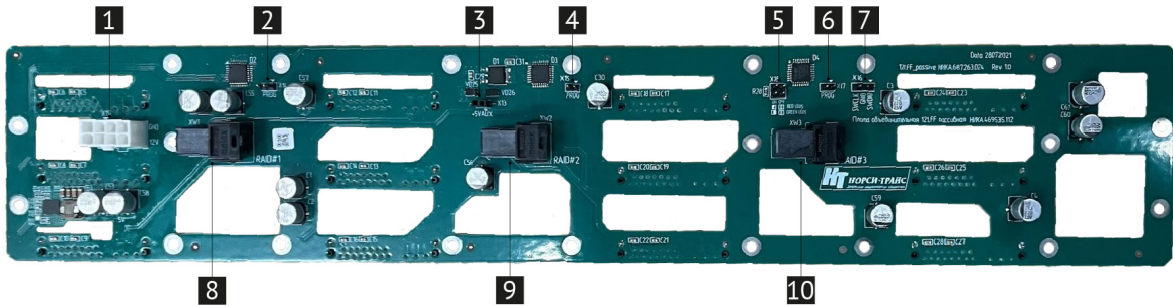


Рис. 11. Плата расширения 12LFF пассивная (НИКА.469535.112)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Соединитель для питания платы 2 Соединитель для программирования микроконтроллера (не используется) 3 Соединитель для подачи внешнего питания +5В для программирования микроконтроллера (не используется) 4 Соединитель для программирования микроконтроллера (не используется) 5 Соединитель для подключения внешних светодиодов (не используется) | <ul style="list-style-type: none"> 6 Соединитель для программирования микроконтроллера (не используется) 7 Соединитель для программирования микроконтроллера (не используется) 8 Соединитель для подключения miniSAS HD 9 Соединитель для подключения miniSAS HD 10 Соединитель для подключения miniSAS HD |
|---|---|

На [рис. 12 Плата расширения 2SFF \(НИКА.469535.038\)](#) в этом разделе показано расположение соединителей и переключателей на плате расширения 2SFF (НИКА.469535.038).

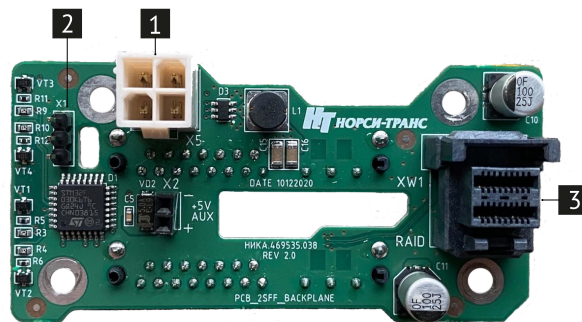


Рис. 12. Плата расширения 2SFF (НИКА.469535.038)

- 1 Соединитель для подачи питания +12 В
- 2 Соединитель для программирования микроконтроллера
- 3 Соединитель для подключения RAID/HBA контроллера

5.3 Соединители для PCIe-райзеров

5.3.1 Соединители для райзера 1x24-16-8

Перед работой с соединителями PCIe-райзера внимательно ознакомьтесь с [Разделом 1 «Безопасность»](#).

На [рис. 13 Райзер 1x24-16-8 \(НИКА.469535.040\)](#) в этом разделе показано расположение соединителей райзера 1x24-16-8 (НИКА.469535.040).

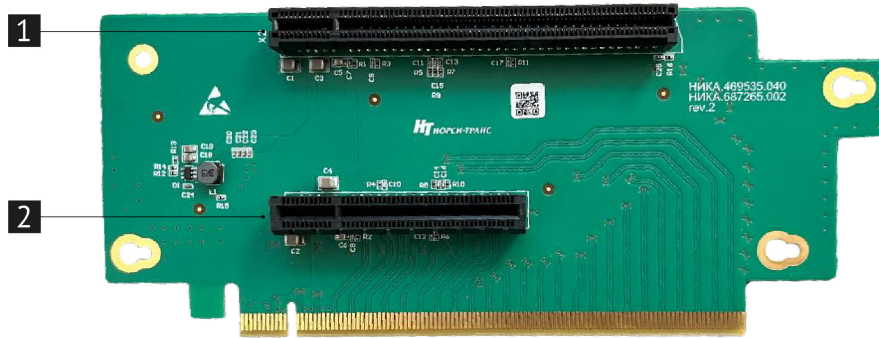


Рис. 13. Райзер 1x24-16-8 (НИКА.469535.040)

- 1 Соединитель PCIe x16 для установки карт PCIe Gen3
- 2 Соединитель PCIe x8 для установки карт PCIe Gen3

5.3.2 Соединители для райзера 1x24-8-8-8

Перед работой с соединителями PCIe-райзера внимательно ознакомьтесь с [Разделом 1 «Безопасность»](#).

На [рис. 14 Райзер 1x24-8-8-8 \(НИКА.469535.041\)](#) в этом разделе показано расположение соединителей райзера 1x24-8-8-8 (НИКА.469535.041).

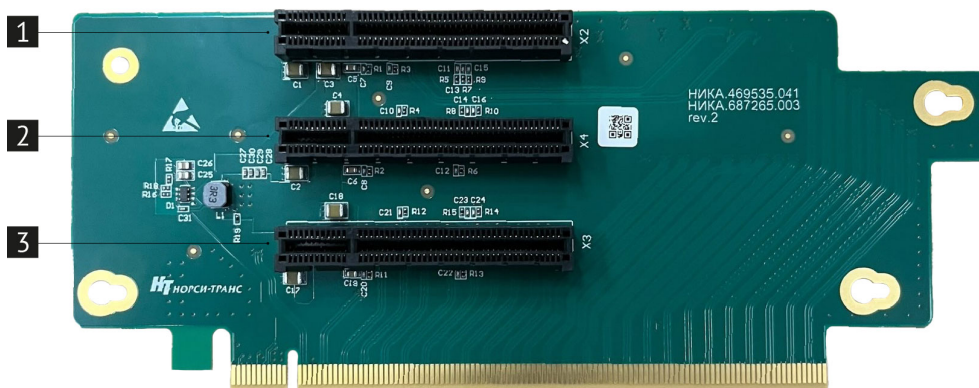


Рис. 14. Райзер 1x24-8-8-8 (НИКА.469535.041)

- 1 Соединитель PCIe x8 для установки карт PCIe Gen3
- 2 Соединитель PCIe x8 для установки карт PCIe Gen3
- 3 Соединитель PCIe x8 для установки карт PCIe Gen3

5.3.3 Соединители для райзера 1x24-16-16-8

Перед работой с соединителями PCIe-райзера внимательно ознакомьтесь с [Разделом 1 «Безопасность»](#).

На [рис. 15 Райзер 1x24-16-16-8 \(НИКА.469535.173\)](#) в этом разделе показано расположение соединителей райзера 1x24-16-16-8 (НИКА.469535.173).

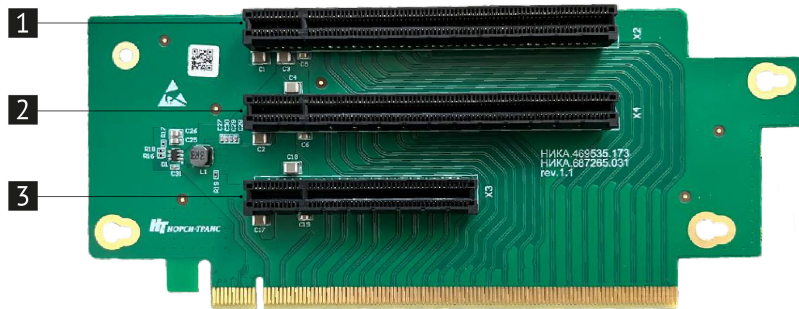


Рис. 15. Райзер 1x24-16-16-8 (НИКА.469535.173)

- 1** Соединитель PCIe x16 для установки карт PCIe Gen3
- 2** Соединитель PCIe x16 для установки карт PCIe Gen3
- 3** Соединитель PCIe x8 для установки карт PCIe Gen3

5.3.4 Соединители для PCIe-райзера 3x16-16

Перед работой с соединителями PCIe-райзера внимательно ознакомьтесь с [Разделом 1 «Безопасность»](#).

На [рис. 16 Райзер 3x16-16 \(НИКА.469535.046\)](#) в этом разделе показано расположение соединителей райзера 3x16-16 (НИКА.469535.046).

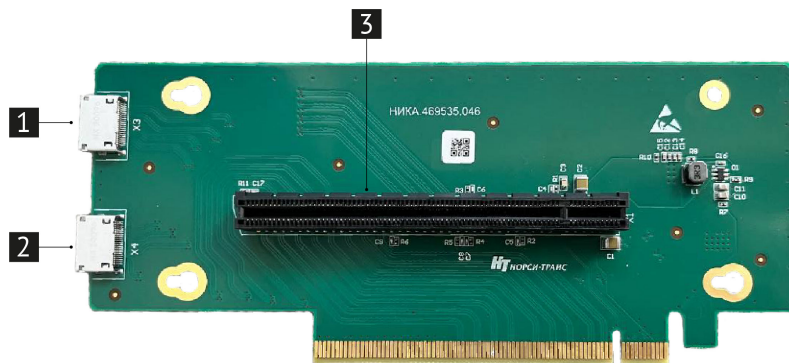


Рис. 16. Райзер 3x16-16 (НИКА.469535.046)

- 1** Соединитель типа OcuLink x4 для подключения PCIe Gen3 линий с материнской платы
- 2** Соединитель типа OcuLink x4 для подключения PCIe Gen3 линий с материнской платы
- 3** Соединитель PCIe x16 для установки карт PCIe Gen3

5.3.5 Соединители для PCIe-райзера 3x16-8-8

Перед работой с соединителями PCIe-райзера внимательно ознакомьтесь с [Разделом 1 «Безопасность»](#).

На [рис. 17 Райзер 3x16-8-8 \(НИКА.469535.047\)](#) в этом разделе показано расположение соединителей райзера 3x16-8-8 (НИКА.469535.047).

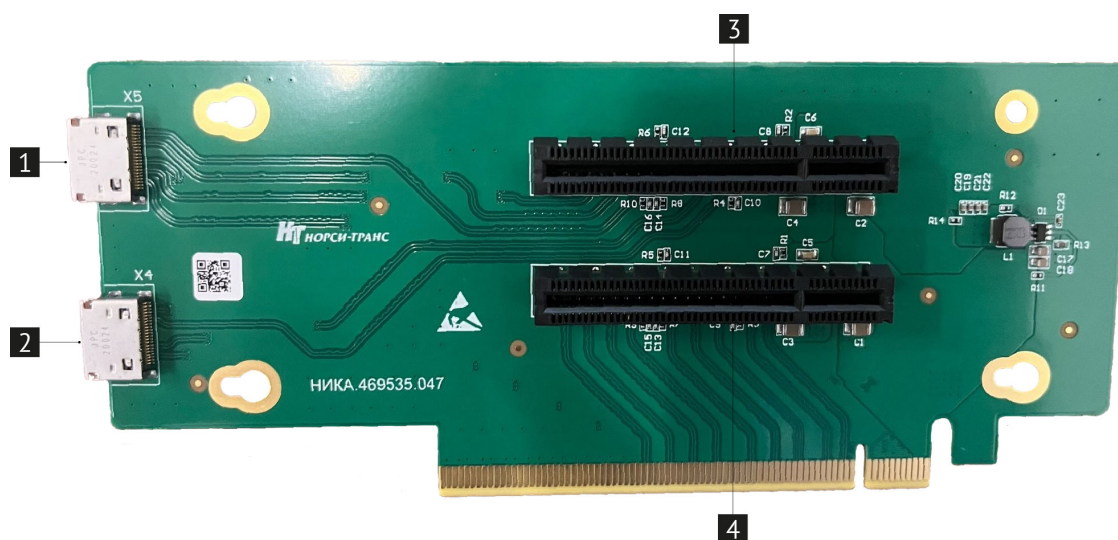


Рис. 17. Райзер 3x16-8-8 (НИКА.469535.047)

- 1 Соединитель типа OcuLink x4 для подключения PCIe Gen3 линий с материнской платы
- 2 Соединитель типа OcuLink x4 для подключения PCIe Gen3 линий с материнской платы
- 3 Соединитель PCIe x8 для установки карт PCIe Gen3
- 4 Соединитель PCIe x8 для установки карт PCIe Gen3

5.4 Сброс и восстановление пароля

Переключатель 2 «Сброс пароля» на [рис. 10 Соединители и переключатели материнской платы](#) сбрасывает пароль пользователя и пароль администратора, если они были установлены. Это не единственный метод, с помощью которого можно очистить пароли администратора и пользователя. Кроме этой переключки, пароли можно установить или сбросить только путем их изменения в BIOS Setup или аналогичными способами. Метод сброса настроек конфигурации BIOS до значений «по умолчанию» не повлияет ни на пароль администратора, ни на пароль пользователя.

Чтобы сбросить пароль выполните указанные ниже действия:

- 1) Выключите питание сервера.
- 2) Отсоедините все шнуры питания от сервера.
- 3) Снимите верхнюю крышку корпуса (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 4) Переставьте переключку в положение Enabled (включенный) замкнув контакты 2 и 3.
- 5) Установите верхнюю крышку корпуса (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 6) Подсоедините все шнуры питания от сервера.
- 7) Включите питание сервера.
- 8) Зайдите в программу настройки BIOS при помощи нажатия клавиши «F2».
- 9) Убедитесь, что сброс пароля прошел успешно, просмотрев экран диспетчера ошибок. Должны быть зарегистрированы две ошибки:
 - 5221 Пароли сброшены переключкой
 - 5224 Переключка сброса пароля установлена
- 10) Выйдите из программы настройки BIOS и выключите сервер.
- 11) Отсоедините все шнуры питания от сервера.
- 12) Снимите верхнюю крышку корпуса (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 13) Переставьте переключку в положение Default (по умолчанию) замкнув контакты 1 и 2.
- 14) Установите верхнюю крышку корпуса (см. разделы [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 15) Подсоедините все шнуры питания от сервера.
- 16) Включите питание сервера.

6

Кабели и внешние соединения

6.1 Кабели электропитания (220В)	38
6.2 Сетевые кабели	38

6.1 Кабели электропитания (220В)

Кабель питания С13 220В предназначен для подключения сервера к источнику энергии.

Кабель питания С13 подключается к серверу, а именно к разъему С14 на блоках питания. Кабель питания С13 имеет ограничение по току (10 Ампер), чаще всего они выпускаются длиной до трех метров. Кабель питания С13 представлен на [рис. 18 Кабель электропитания 220В](#).



Рис. 18. Кабель электропитания 220В

Состав кабеля питания

Кабель питания С13 состоит из трех проводов. Провода окрашены в желто-зеленый, синий и коричневый цвета. Желто-зеленый цвет- это заземление. Синий цвет провода – это «ноль». Коричневый цвет провода – это «фаза». Материалом разъемов и материалом оболочки этого кабеля служит ПВХ.

6.2 Сетевые кабели

Сервер использует контроллер Ethernet для подключения к другим устройствам для обмена данными. Для осуществления обмена данными используется кабель Ethernet. Один конец кабеля Ethernet подключается к контроллеру Ethernet находящемуся в сервере, другой конец подключается к сетевому коммутатору или другим устройствам для обмена данными. Внешний вид кабеля Ethernet приведен на [рис. 19 Кабель Ethernet](#).

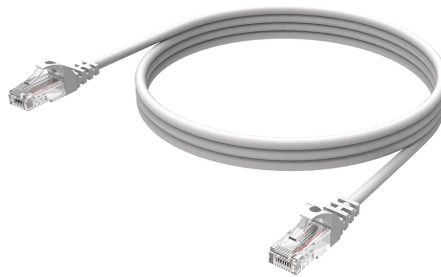


Рис. 19. Кабель Ethernet

i Если контроллер Ethernet настроен для работы на скорости 100 или 1000 Мбит/с, необходимо использовать кабельную проводку категории 5 (Cat. 5).

Категории кабеля Ethernet и количества пар

Категория	Частота, МГц	Количество пар	Скорость
Cat.1	0,1	1	До 15 Мбит/с
Cat.2	1	2	До 4 Мбит/с
Cat.3	16	4	До 100 Мбит/с
Cat.4	20	4	До 16 Мбит/с
Cat.5	100	4	До 100 Мбит/с
Cat.5e	125	4	До 1 Гб/с
Cat.6	250	4	До 10 Гб/с
Cat.6a	500	4	До 10 Гб/с
Cat.7	600	4	До 10 Гб/с
Cat.7a	до 1200	4	До 100 Гб/с

Таблица 19. Категории кабеля Ethernet и количества пар

Типы оболочек витой пары

Кабели Ethernet выпускаются с разным типом оболочки, и подбираются под конкретные условия эксплуатации. Назначение кабеля часто можно определить по цвету оболочки:

Цвет оболочки	Назначение кабеля
черный	предназначен для уличных работ, устойчив к атмосферным воздействиям и имеет дополнительную защиту в виде внешней оболочки из гидрофобного полиэтилена
оранжевый	соответствует требованиям пожарной безопасности, устойчив к высоким температурам; при горении выделяет меньше дыма и отравляющих веществ
светло-серый, белый, синий, фиолетовый, желтый, зеленый и др.	подходит для прокладывания внутри жилых домов и офисных зданий

Таблица 20. Тип оболочек кабеля Ethernet

Установка и извлечение системных компонентов

7.1	Требования к мерам безопасности	41
7.2	Подготовка к работам внутри платформы	41
7.3	Завершение работ внутри платформы	42
7.4	Перечень рекомендуемых инструментов и принадлежностей	42
7.5	Работы с корпусом платформы	43
7.5.1	Снятие и установка передней панели сервера	43
7.5.2	Снятие и установка верхней крышки корпуса сервера	44
7.6	Схема прокладки кабелей	47
7.6.1	Кабели электропитания и системные кабели	48
7.7	Работы с системными вентиляторами	52
7.7.1	Извлечение вентилятора из сервера	52
7.7.2	Подключение вентилятора к серверу	53
7.7.3	Установка и извлечение каркаса блока вентиляторов из сервера	53
7.8	Установка и извлечение модулей ОЗУ	55
7.8.1	Общие требования	55
7.8.2	Установка и извлечение	56
7.9	Установка и снятие процессоров, радиаторов	58
7.9.1	Установка и замена радиаторов и процессоров	58
7.10	Установка и извлечение M.2 дисков	63
7.11	Установка и извлечение материнской платы	64
7.12	Установка и извлечение дисков	67
7.12.1	Установка и извлечение тыльных дисков	68
7.13	Работы с картами расширения	71
7.13.1	Снятие и установка райзера PCIe 1x24-8-8-8	71
7.13.2	Снятие и установка райзеров PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8	72
7.13.3	Снятие и установка контроллера дискового MegaRAID 9361-16i из райзера PCIe 3x16-8-8	74
7.13.4	Установка и подключение GPU-карт расширения	75
7.13.5	Снятие и установка наплатного RAID-контроллера	75
7.13.6	Снятие и установка карты OCP 2.0	77
7.14	Замена батарейки CMOS	79

В этом разделе описаны процедуры установки и удаления всех обслуживаемых системных компонентов. В описании каждой процедуры замены компонентов указано, какие задачи необходимо выполнить, чтобы получить доступ к заменяемому компоненту.

Перед установкой и извлечением системных компонентов внимательно ознакомьтесь с [Разделом 1 «Безопасность»](#).

⚠ Выполнение данных процедур может повлечь лишение гарантийного обслуживания сервера. Перед выполнением работ проконсультируйтесь со специалистом.

7.1 Требования к мерам безопасности

⚠ Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните снятые компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другую систему заземления.

При установке и извлечения системных компонентов убедитесь что выполняете следующие требования:

- Если сервер поставляется с резервным источником питания, в каждом отсеке блока питания необходимо установить по блоку питания.
- Вокруг сервера необходимо обеспечить достаточное свободное пространство для надлежащей работы его системы охлаждения. Перед передней и задней панелями сервера должно быть примерно 50 мм (2,0 дюйма) свободного пространства. Перед вентиляторами не должны находиться никакие предметы.
- Для надлежащего охлаждения и правильного воздушного потока перед включением сервера следует повторно установить на него кожух. Работа сервера более 30 минут со снятым кожухом может повредить компоненты сервера.
- Необходимо соблюдать инструкции по прокладке кабелей, входящие в комплект поставки дополнительных компонентов.
- Неисправный вентилятор необходимо заменить в течение 48 часов с обнаружения неполадки.
- Снятый заменяемый вентилятор необходимо заменить в течение 30 секунд после снятия.
- Снятый заменяемый диск необходимо заменить в течение двух минут после снятия.
- Снятый заменяемый блок питания необходимо заменить в течение двух минут после снятия.
- Все дефлекторы, поставляемые с сервером, должны быть установлены на момент запуска сервера. Использование сервера без дефлектора может привести к повреждению процессора.
- Все гнезда для процессоров должны быть закрыты специальными кожухами, либо в них должны быть вставлены процессоры с радиатором.
- При установке нескольких процессоров необходимо строго соблюдать правила установки вентиляторов для каждого процессора.

7.2 Подготовка к работам внутри платформы

Перед началом работы внутри платформы необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Следуйте следующим шагам:

- Извлечь сервер из серверной стойки.
- При работе с устройством аккуратно удерживайте его за края или раму.
- Выключите сервер и все подключенные периферийные устройства.
- Отсоедините кабели питания от сервера и периферийные устройства.

Подготовить рабочую область. Снимаемые компоненты сервера кладите на плоскую, гладкую, наклоненную и устойчивую поверхность.

Перед действиями с дисками выполните резервное копирование всех важных данных.

Для снятия и установки оперативно заменяемого резервного блока питания, оперативно заменяе-

мых вентиляторов и оперативно подключаемых USB-устройств выключать сервер не требуется. Однако необходимо выключать сервер перед любыми действиями, связанными со снятием или установкой кабелей адаптеров, а перед выполнением действий, связанных со снятием или установкой платы-адаптера Riser необходимо отключать блок питания.

7.3 Завершение работ внутри платформы

После завершения работ внутри платформы выполните следующие действия:

- Установите сервер в серверную стойку.
- Подключите кабели питания и периферийные устройства.
- Включите сервер и все периферийные устройства.

7.4 Перечень рекомендуемых инструментов и принадлежностей

Для выполнения процедур удаления и установки Вам понадобятся следующие инструменты:

- Ключ к замку лицевой панели.
- Крестообразная отвертка.
- Отвертка Торх.
- Отвертка с шестигранной гайкой.
- Пластиковый пинцет.
- Отвертка с плоским лезвием.
- Ремешок заземления на запястье, подключенный к контуру заземления.
- Коврик ESD.

7.5 Работы с корпусом платформы

Для получения доступа к некоторым составным частям сервера требуется снять верхнюю защитную крышку корпуса и переднюю панель сервера.

7.5.1 Снятие и установка передней панели сервера

Перед началом работ по снятию и установке передней панели необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Ниже приведены сведения по снятию и установке передней панели с сервера.

Чтобы снять переднюю панель выполните указанные ниже действия:

- 1 Вставьте ключ в замок на передней панели сервера и переведите его в положение открыто.

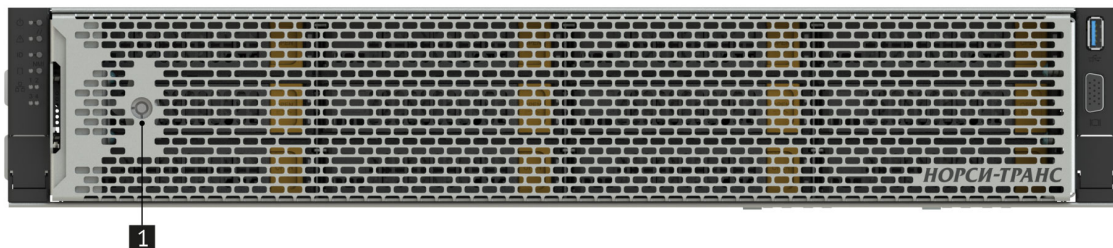


Рис. 20. Открытие передней панели ключом

- 2 Надавить на защелку и утопить к правой стенке сервера и поверните переднюю панель в направлении наружу, чтобы снять с рамы сервера.



Рис. 21. Снятие передней панели

Чтобы установить переднюю панель выполните указанные ниже действия:

- 1 Утопите переднюю панель к правой стенке сервера и поверните защитную панель в направлении внутрь, чтобы другая сторона защелкнулась.
- 3 Зафиксируйте переднюю панель ключом в закрытом положении.



Рис. 22. Установка передней панели

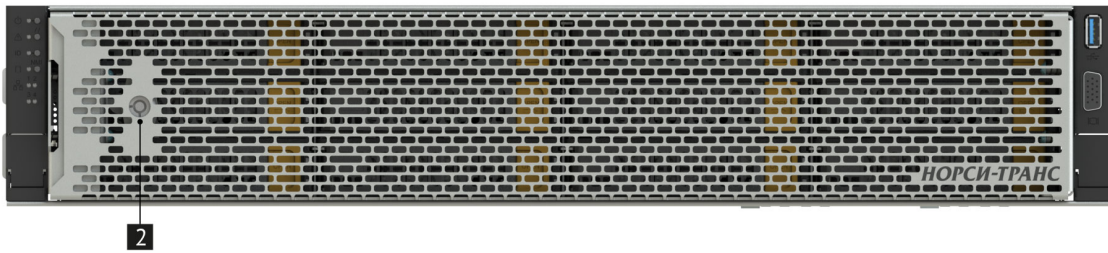


Рис. 23. Закрытие передней панели ключом

7.5.2 Снятие и установка верхней крышки корпуса сервера

⚠ До открытия верхней крышки выключите сервер и отключите кабель питания.

⚠ Сервер должен работать со всеми установленными крышками для обеспечения правильной вентиляции.

Перед началом работ по снятию и установке верхней крышки корпуса необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).


Ниже приведены сведения по снятию и установке верхней крышки корпуса.

Перед снятием верхней крышки корпуса выполните следующие действия:

- 1) Выключите питание сервера.
- 2) Отсоедините все шнуры и кабели питания от сервера.

Чтобы снять верхнюю крышку корпуса выполните указанные ниже действия:

- 1 Открутите болты фиксирующие верхнюю крышку.
- 2 Сдвиньте верхнюю крышку.
- 3 Снимите верхнюю крышку.

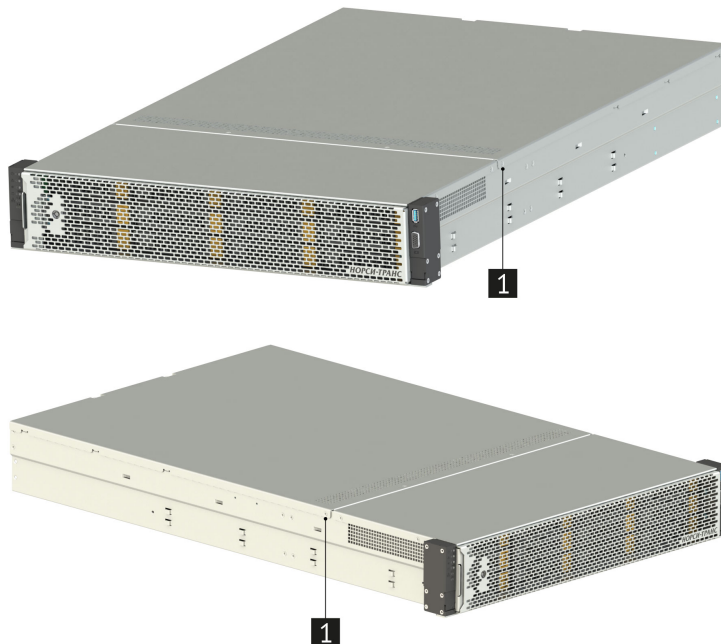

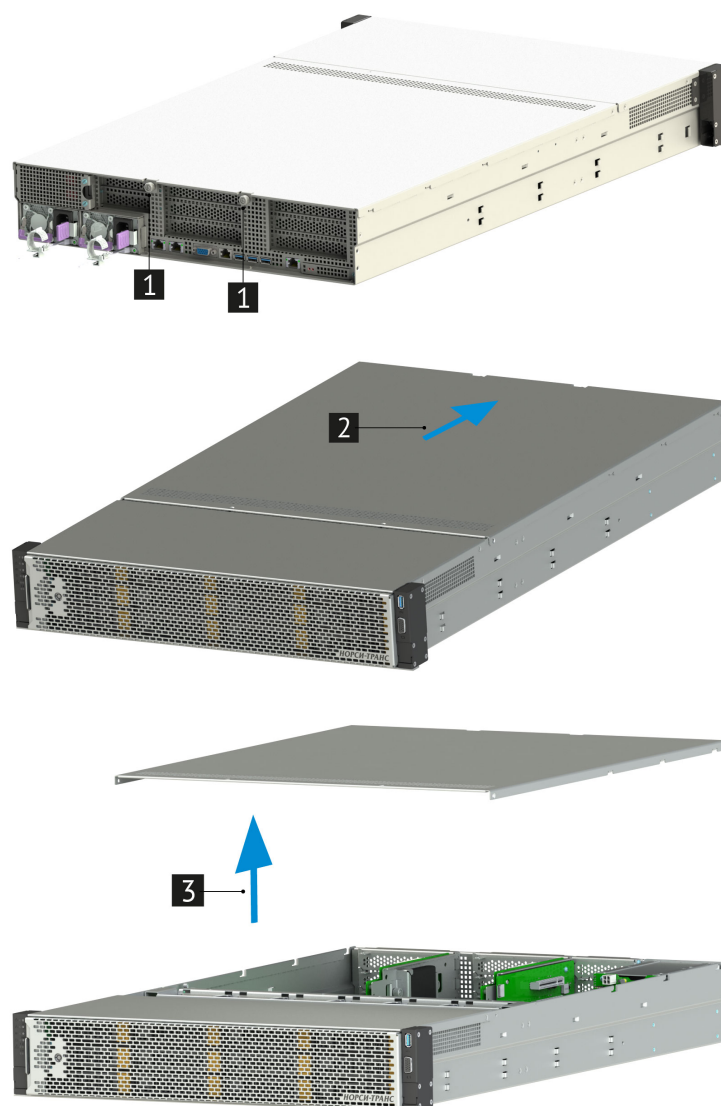
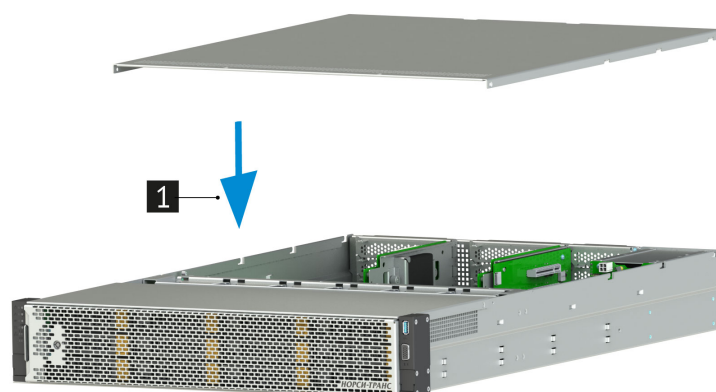


Рис. 24. Снятие верхней крышки сервера

⚠ Перед тем как установить верхнюю крышку корпуса, убедитесь в отсутствии посторонних предметов внутри сервера.

Чтобы установить верхнюю крышку корпуса выполните указанные ниже действия:

- 1** Опустите верхнюю крышку на корпус.
- 2** Убедитесь что боковые защелки совпадают с вырезами, сдвиньте верхнюю крышку по направлению к передней части корпуса.
- 3** Зафиксируйте верхнюю крышку болтами.



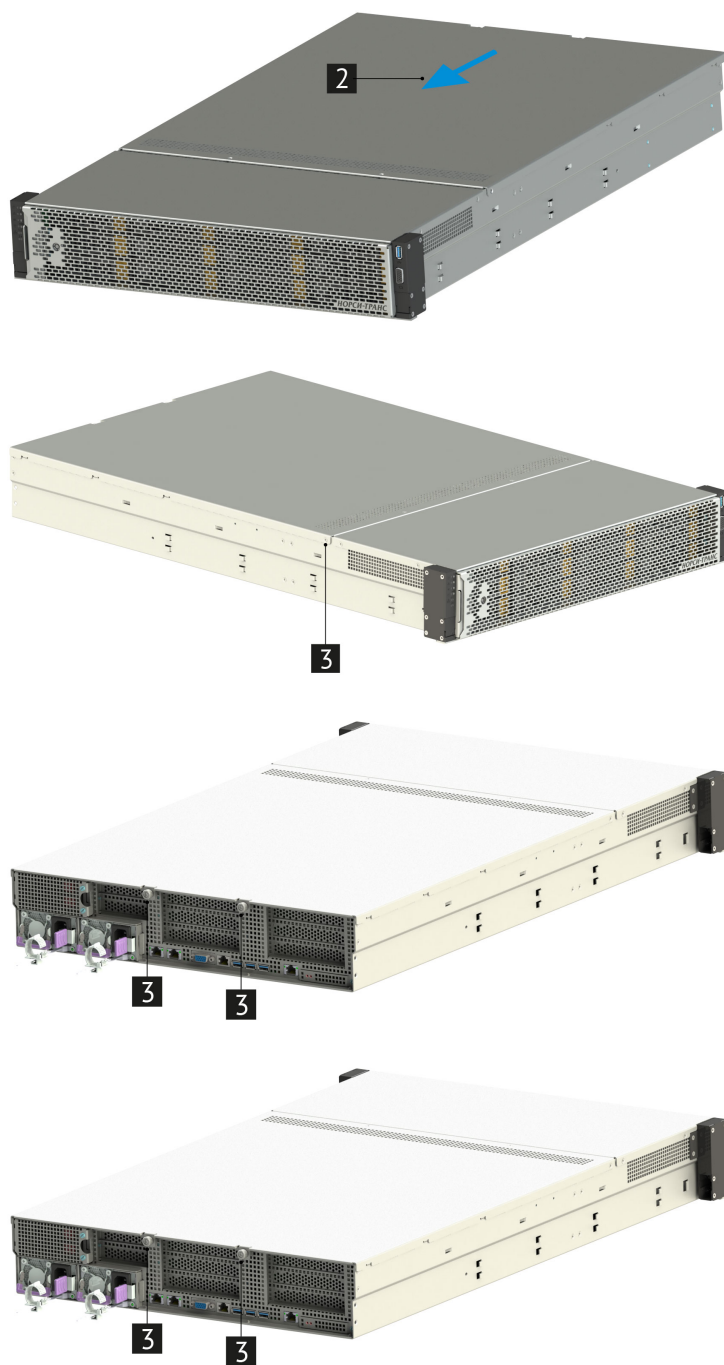


Рис. 25. Установка верхней крышки сервера

После установки верхней крышки выполните указанные ниже действия:

- 1) Подсоедините все шнуры и кабели питания к серверу.
- 2) Включите питание сервера.

7.6 Схема прокладки кабелей

Некоторые компоненты сервера имеют внутренние кабели и кабельные разъемы.

При подключении кабелей соблюдайте указанные ниже инструкции.

- Перед подключением и отключением внутренних кабелей необходимо выключить сервер.
- На некоторых кабелях, входящих в комплект сервера и дополнительных устройств, напечатаны идентификаторы кабелей. Используйте эти идентификаторы для подключения кабелей к правильным разъемам.
- Убедитесь, что кабель не зажимается, не проходит поверх разъемов и не закрывает никакие компоненты на материнской плате.
- Убедитесь, что соответствующие кабели проходят через кабельные зажимы.

! При отключении кабелей от материнской платы откройте все защелки, язычки или замки на кабельных разъемах. Если перед отключением кабелей этого не сделать, кабельные гнезда на материнской плате будут повреждены, поскольку они очень хрупкие. При любом повреждении гнезд кабеля может потребоваться замена материнской платы.

Монтажный размер сервера 2U обеспечивает каналы для прокладки кабелей вдоль каждой боковой стенки корпуса. Кабели не должны прокладываться непосредственно перед системными вентиляторами или через центр материнской платы, между слотами памяти и модулями процессора с радиаторами. Перед прокладкой кабелей необходимо снять системный вентилятор в сборе.

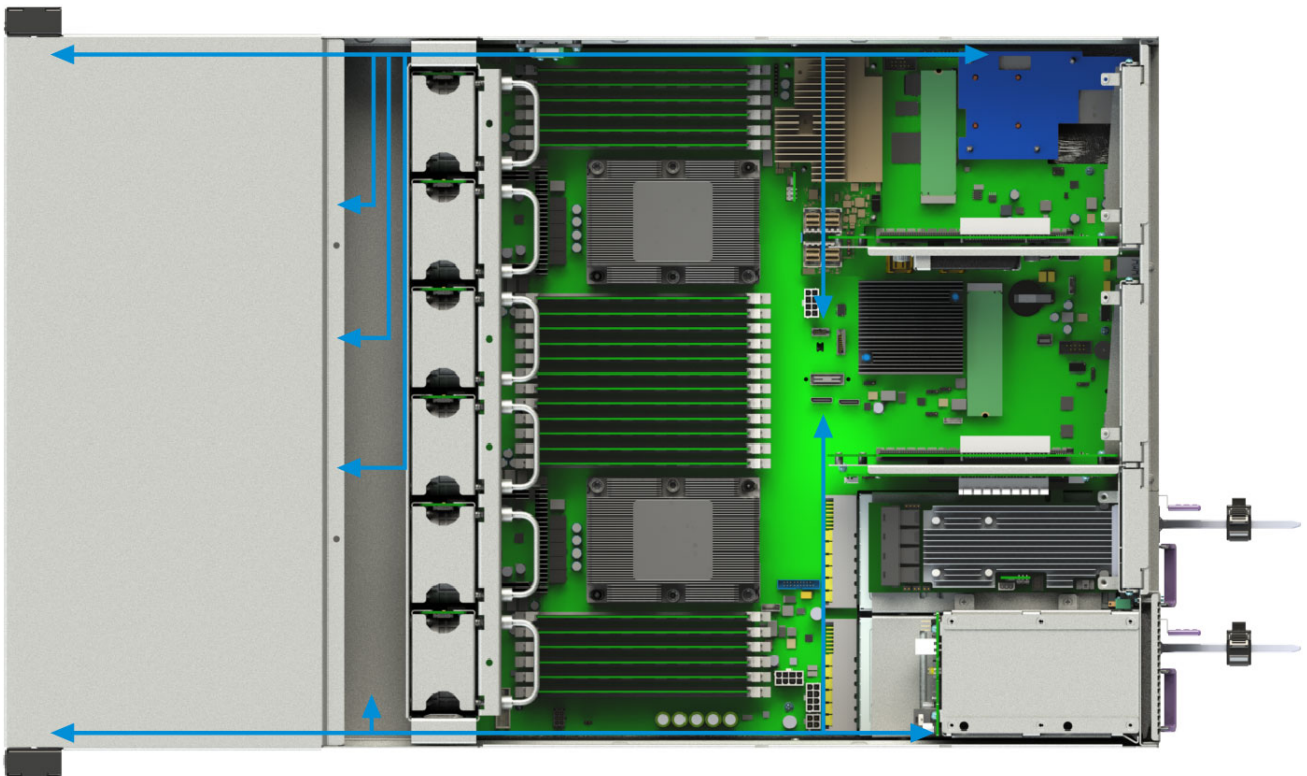


Рис. 26. Схема прокладки кабелей в сервере

7.6.1 Кабели электропитания и системные кабели

Ниже приведены схемы прокладки системных кабелей и кабелей питания в сервере.

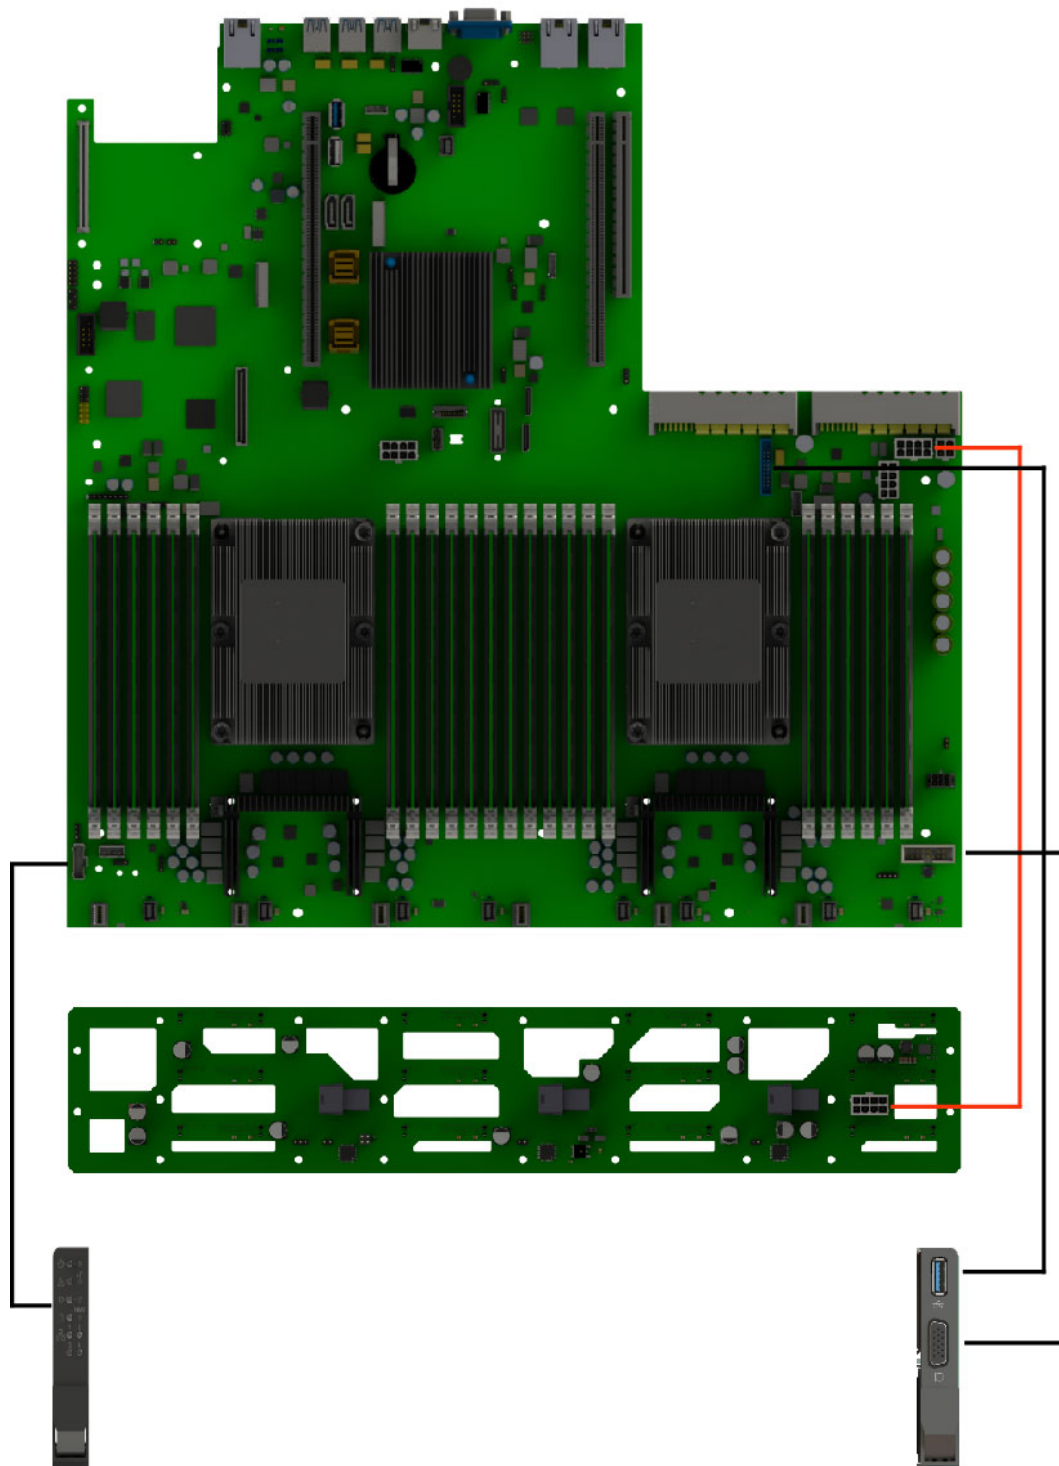


Рис. 27. Схема прокладки системных кабелей и кабелей питания

- Жгуты питания материнской платы, бэкплейнов
- VGA, USB 3.0 и интерфейсные кабели для панелей управления

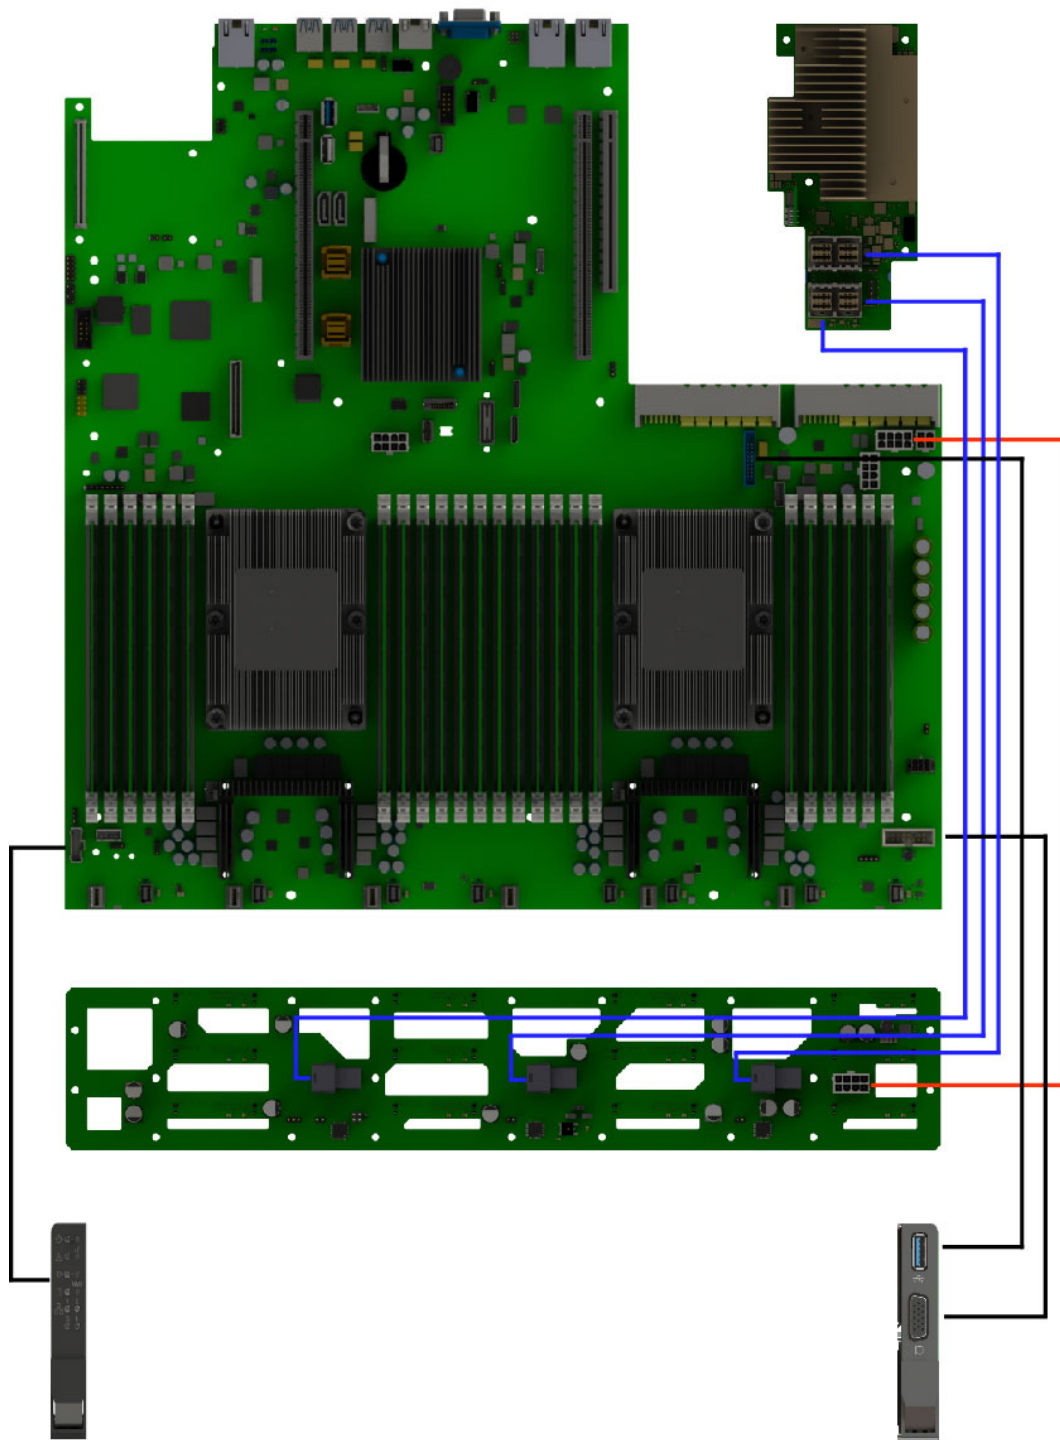


Рис. 28. Схема прокладки системных кабелей и кабелей питания с подключением наплатного RAID

- Жгуты питания материнской платы, бэкплейнов
- SAS/SATA кабели
- VGA, USB 3.0 и интерфейсные кабели для панелей управления

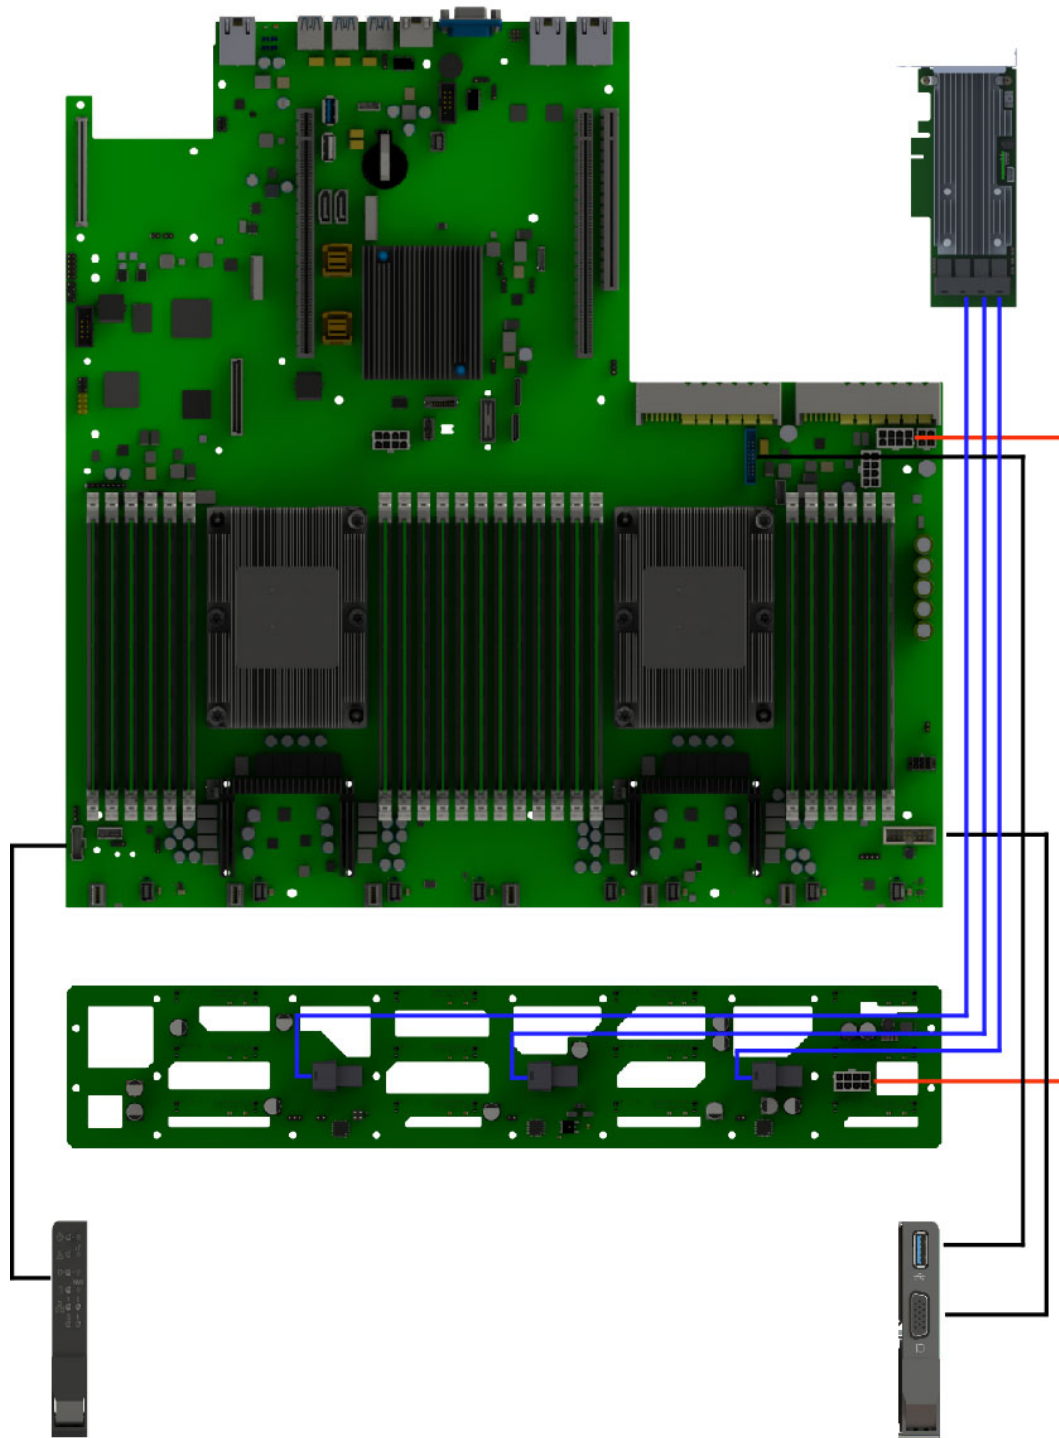


Рис. 29. Схема прокладки системных кабелей с подключением PCIe RAID

- Жгуты питания материнской платы, бэкплейнов
- SAS/SATA кабели
- VGA, USB 3.0 и интерфейсные кабели для панелей управления

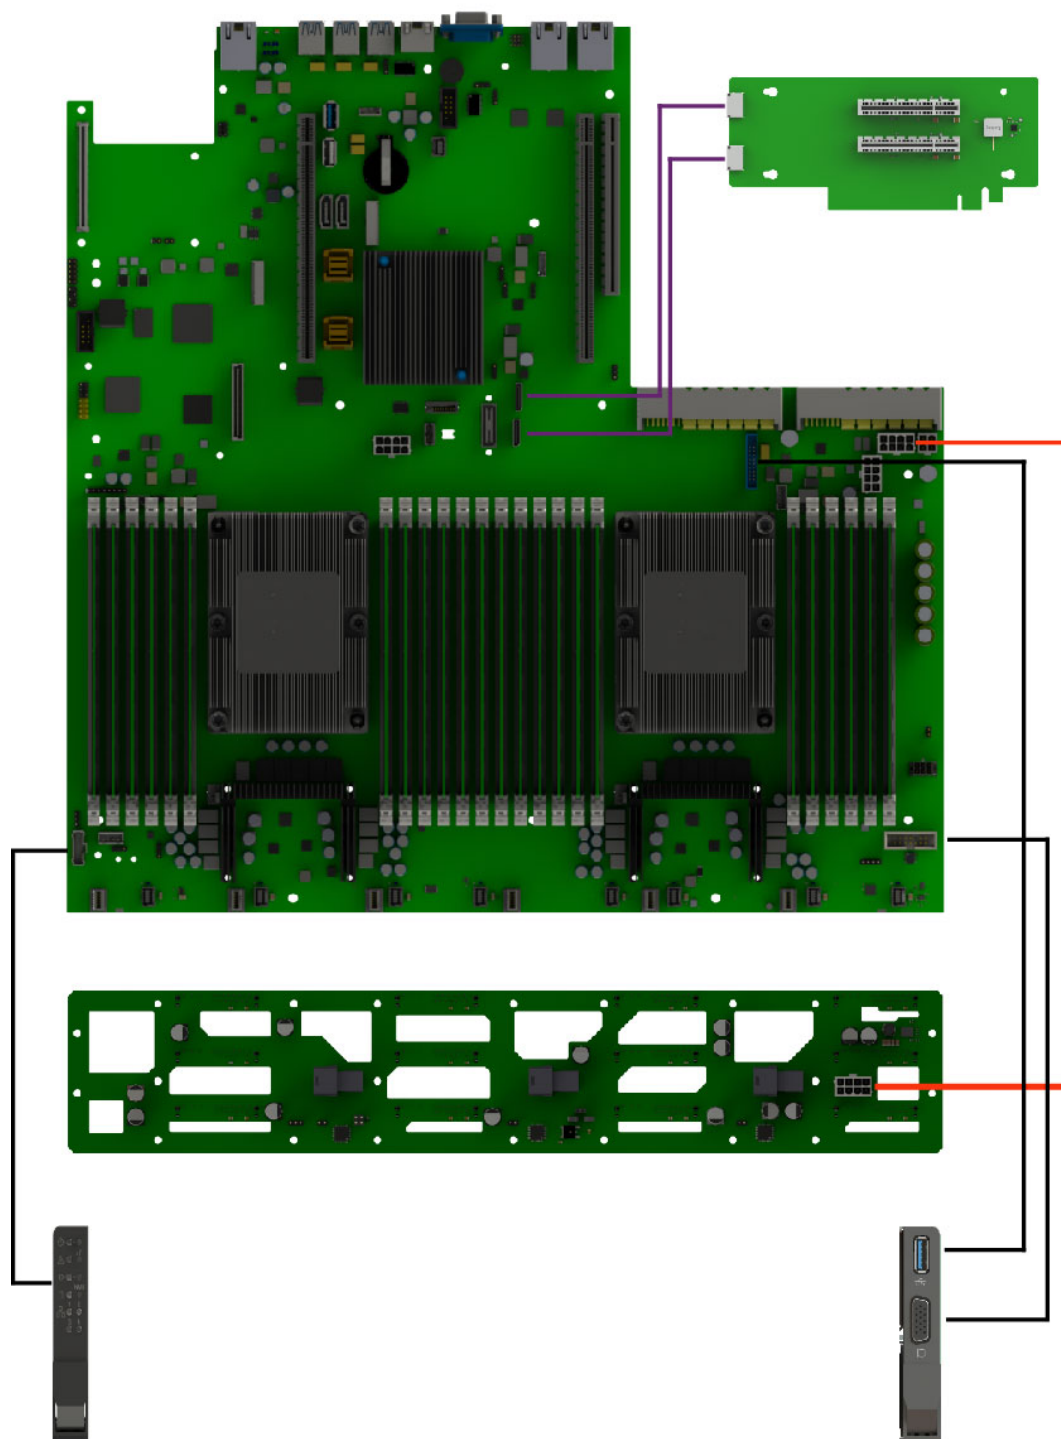


Рис. 30. Схема прокладки системных кабелей и кабелей OcuLink только в случае подключения Райзера 3x16-8-8 (НИКА.469535.047)

- Кабели питания
- OcuLink
- VGA, USB 3.0 и интерфейсные кабели для панелей управления

7.7 Работы с системными вентиляторами

Система охлаждения сервера предназначена для отвода тепла с поверхности нагревающихся элементов: процессора, модулей памяти, материнской платы, плат расширения, приводов, накопителей и блоков питания.


Вентиляторы поддерживают «горячую» замену и могут быть заменены без выключения сервера.

Извлечение и установка вентиляторов не требует применение инструментов, что облегчает обслуживание системы охлаждения.

7.7.1 Извлечение вентилятора из сервера

Перед началом работ по извлечению вентилятора необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Ниже приведены сведения по извлечению вентилятора сервера. Заменяемый вентилятор можно извлечь, не выключая сервер, что помогает избежать продолжительного перерыва в работе системы.

 Рядом находятся опасные движущиеся лопасти вентилятора. Не касайтесь их пальцами или другими частями тела.

Перед извлечением вентилятора выполните следующие действия:

- 1) Извлеките верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).

Чтобы извлечь вентилятор из сервера, выполните следующие действия:

- 1** Потяните за скобу каркаса блока вентиляторов в направлении к боковой стенке сервера.
- 2** Возьмите вентилятор за верхнюю часть пальцами и извлеките его из сервера.

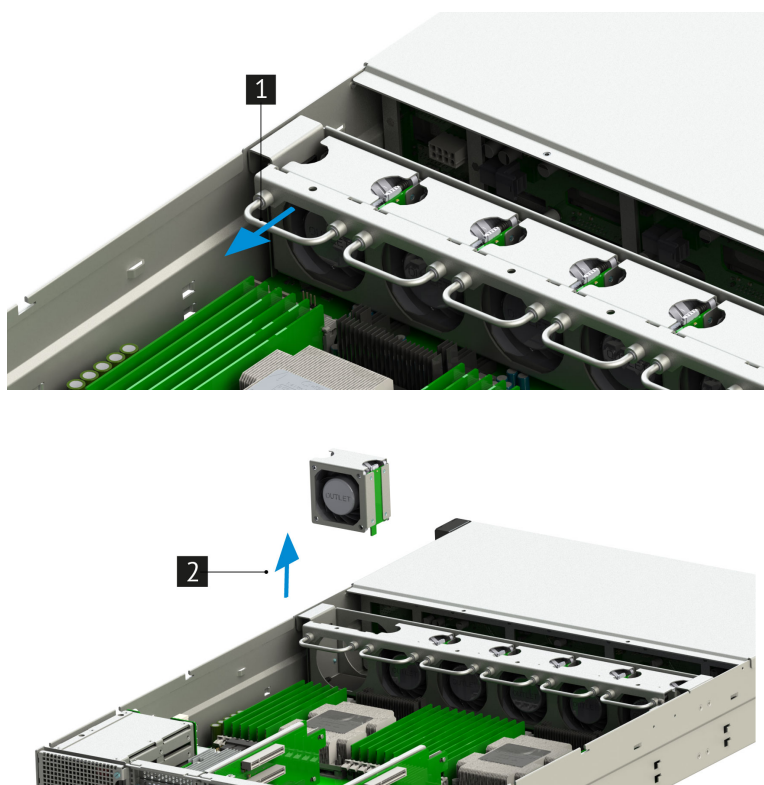


Рис. 31. Извлечение вентилятора из сервера

После извлечения вентилятора из сервера выполните указанные ниже действия:

- 1) Установите новый вентилятор или заглушку вентилятора, чтобы закрыть пустое место.
- 2) При необходимости вернуть снятый вентилятор производителю, следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

7.7.2 Подключение вентилятора к серверу

Перед началом работ по подключению вентилятора к серверу необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

① Правильное направление воздушного потока — от лицевой к задней панели сервера.

Перед установкой вентилятора сервера коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый вентилятор, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый вентилятор из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Чтобы установить вентилятор в сервер, выполните следующие действия:

1 Разместите вентилятор так, чтобы надпись «Outlet» на крыльчатке вентилятора была направлена к задней панели сервера.

2 Потяните за скобу каркаса блока вентиляторов в направлении к боковой стенке сервера.

3 Вставьте вентилятор в каркас блока вентиляторов и нажмите на верхнюю часть вентилятора, чтобы убедиться, что вентилятор встал на место, отпустите скобу и убедитесь что штифты скобы вошли в пазы корпуса вентилятора.

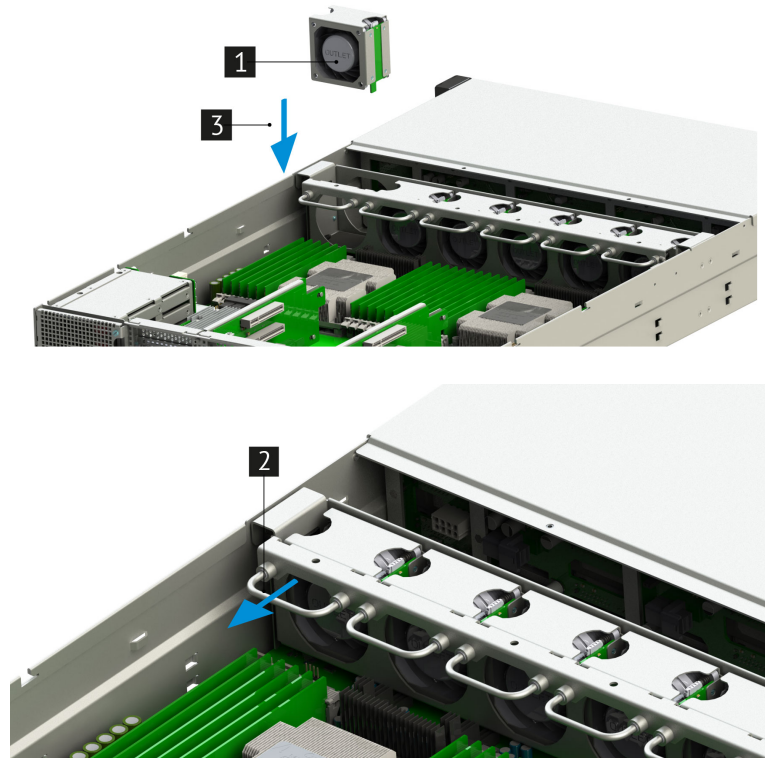


Рис. 32. Подключение вентилятора

После установки вентилятора в сервер выполните указанные ниже действия:

1) Установите верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).

7.7.3 Установка и извлечение каркаса блока вентиляторов из сервера

Перед началом работ по извлечению каркаса блока вентиляторов необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Ниже приведены сведения по извлечению каркаса блока вентиляторов из сервера.

Перед извлечением каркаса блока вентиляторов выполните следующие действия:

- 1) Выключите питание сервера.
- 2) Отсоедините все шнуры и кабели от сервера.
- 3) Извлеките верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 4) Извлеките вентиляторы сервера (см. раздел [7.7.1](#) для более детальной информации).

Чтобы извлечь каркас блока вентиляторов из сервера, выполните следующие действия:

- 1) Поднимите каркас блока вентиляторов из сервера.

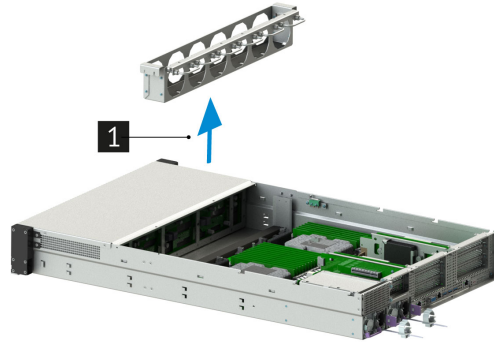


Рис. 33. Извлечение каркаса блока вентиляторов из сервера

Чтобы установить каркас блока вентиляторов в сервер выполните указанные ниже действия:

- 1) Установите каркас блока вентиляторов в сервер.

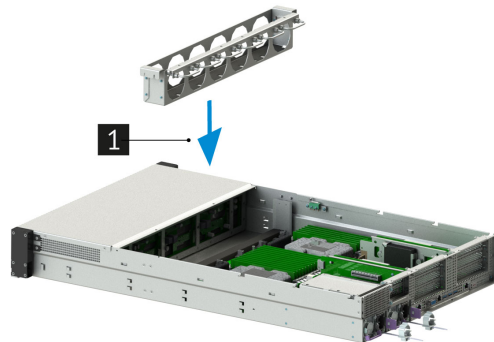


Рис. 34. Установка каркаса блока вентиляторов в сервер

После установки каркаса блока вентиляторов в сервер выполните указанные ниже действия:

- 1) Установите вентиляторы сервера (см. раздел [7.7.1](#) для более детальной информации).
- 2) Установите верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 3) Подсоедините все шнуры и кабели к серверу.
- 4) Включите питание сервера.

7.8 Установка и извлечение модулей ОЗУ

⚠ При установке только одно положение модуля ОЗУ является правильным. Необратимые повреждения материнской платы и модуля памяти неизбежны при попытке установить модуль ОЗУ в слот неверным образом.

⚠ Хотя смешанные конфигурации DIMM могут работать, НИКА.469555.001 поддерживает и выполняет проверку платформы только в системах, в которых установлены идентичные модули DIMM.

7.8.1 Общие требования

⚠ Модули памяти чувствительны к статическому электричеству и требуют особого обращения.

⚠ Некоторые двухсторонние модули DIMM DDR4 емкостью 1 Гб с 16 чипами могут не работать на этой материнской плате. Не рекомендуется устанавливать их на эту материнскую плату.

ℹ Для двухканальной конфигурации вам всегда необходимо устанавливать идентичные (одной марки, скорости, размера и типа чипа) пары DDR4 DIMM.

Соблюдайте следующие правила:

- Извлекайте и устанавливайте модули ОЗУ только при надетом антистатическом браслете. Можно также использовать антистатические перчатки.
- Никогда не храните два и более модулей ОЗУ вместе при их соприкосновении друг с другом. Не храните модули ОЗУ расположенными друг на друге.
- Никогда не касайтесь золотых контактов разъема модуля ОЗУ и не позволяйте этим контактам выходить за пределы корпуса разъема модуля ОЗУ.
- Обращайтесь с модулями ОЗУ с осторожностью: никогда не сгибайте, не перекручивайте и не роняйте их.
- Не используйте металлические инструменты (например, пинцет или зажимы) для работы с модулями ОЗУ, поскольку жесткие металлы могут повредить модули ОЗУ.

Конструкция материнской платы НИКА.469555.001 предусматривает 24 DIMM DDR4-слота для модулей оперативной памяти. Каждый процессор поддерживает 6 каналов для оперативной памяти и поддерживает до 12 модулей DIMM (по 2 модуля на один канал). Каналам присвоены буквенные обозначения от А до F. Для каждого канала на плате присутствует светодиодная сигнализация неисправности модуля памяти.

Разъемы DIMM сгруппированы по процессору. В каждой группе по 12 модулей DIMM на процессор. Ниже приведено расположение разъемов DIMM для CPU0 и CPU1.

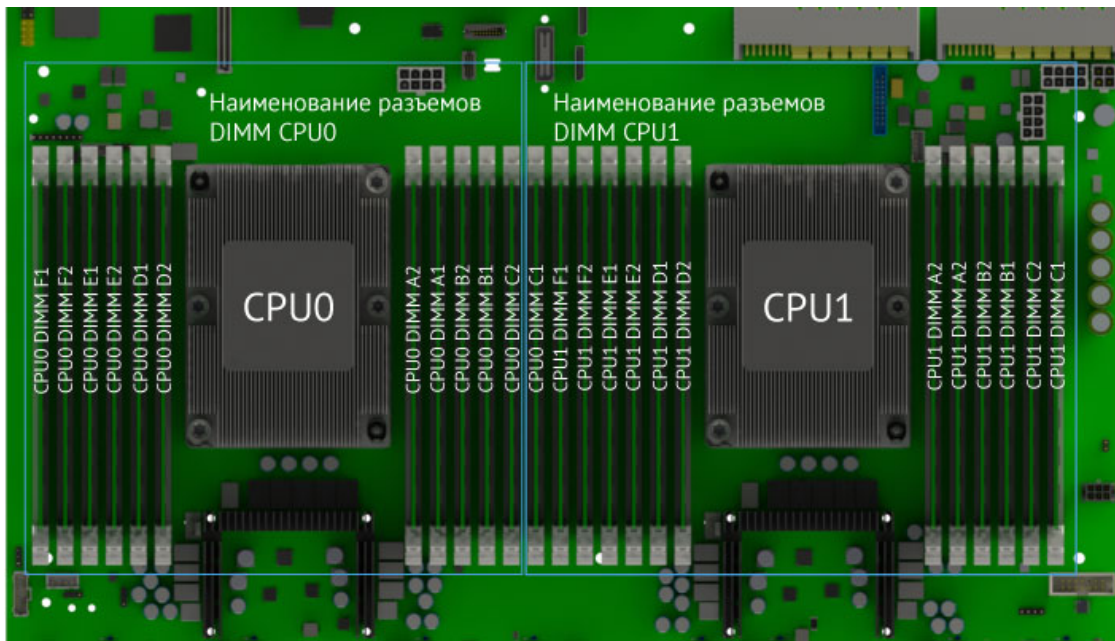


Рис. 35. Расположение разъемов

7.8.2 Установка и извлечение

Перед началом работ по установке и извлечению модулей ОЗУ необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Для извлечения модуля ОЗУ убедитесь что сервер выключен если сервер включен произведите его отключение, отсоедините все шнуры питания и кабели подключенные к серверу и выполните указанные ниже действия:

Перед извлечением модуля ОЗУ выполните следующие действия:

- 1) Выключите питание сервера.
- 2) Отсоедините все шнуры и кабели от сервера.
- 3) Извлеките верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).

1 Откройте фиксирующие защелки на каждом конце гнезда модуля ОЗУ.

⚠ Чтобы не сломать фиксирующие защелки и не повредить гнезда модулей памяти, обращайтесь с защелками аккуратно.

2 Возьмите модуль памяти за оба конца и осторожно потяните вверх, чтобы извлечь из гнезда.

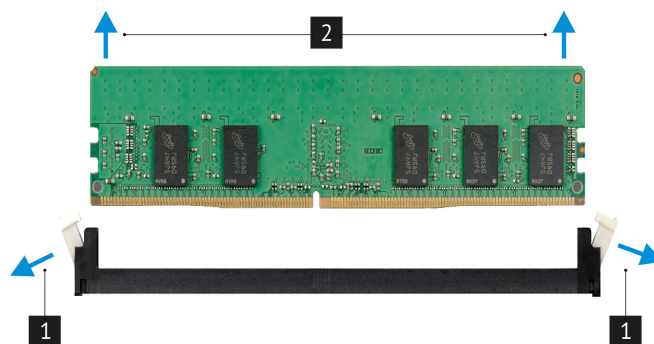


Рис. 36. Извлечение модуля ОЗУ.

Перед установкой модуля ОЗУ выполните указанные ниже действия:

- 1) Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый модуль памяти, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый модуль памяти из упаковки и разместите его на заранее подготовленной, ровной антистатической поверхности.

- 2) Найдите необходимое гнездо модуля ОЗУ на материнской плате и выполните ниже приведенные действия.

Ниже приведены сведения по установке модуля ОЗУ:

- 1 Откройте фиксирующие защелки на каждом конце гнезда модуля ОЗУ.
- 2 Приложите новый модуль ОЗУ к гнезду. Убедитесь, что паз на новом модуле ОЗУ совпадает с ключом на гнезде модуля ОЗУ. После этого нажмите на модуль ОЗУ, чтобы защелки закрылись и модуль встал на место.

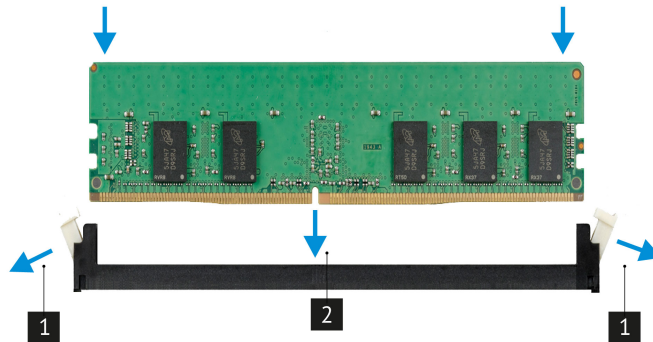


Рис. 37. Установка модуля ОЗУ.

⚠ Обращайтесь с модулем памяти осторожно, берите его только за края.

ℹ Если между модулем памяти и фиксирующими защелками есть зазор, модуль памяти вставлен неправильно. В этом случае откройте фиксирующие защелки, извлеките модуль памяти, а затем вставьте его повторно.

После установки модуля памяти ОЗУ выполните указанные ниже действия:

- 1) Установите верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 2) Подсоедините все шнуры и кабели к серверу.
- 3) Включите питание сервера.

7.9 Установка и снятие процессоров, радиаторов

Снятие процессора и радиатора

⚠ Контакты процессора очень хрупкие, их можно легко повредить. Во избежания повреждения сокета или процессора, не прикасайтесь к контактам. Загрязнения на контактах процессора могут приводить к сбоям соединений.

⚠ Во избежание потенциальных сбоев в работе сервера и повреждения оборудования в двухпроцессорных конфигурациях должны быть указаны процессоры с одинаковым номером по каталогу.

⚠ Радиатор следует держать за верхние и нижние ребра. Если держать радиатор по бокам, это может привести к повреждению ребер.

⚠ Извлекайте и устанавливайте модули процессора с радиатором по очереди. Если материнская плата поддерживает несколько процессоров, устанавливайте модули процессора с радиатором, начиная с первого гнезда процессора (CPU0).

⚠ Не допускайте контакта термопасты на процессоре или радиаторе с чем-либо. Контакт с любой поверхностью может оказать негативное влияние на термопасту, сделав ее неэффективной. Термопаста может повредить компоненты, например электрические разъемы в гнезде процессора. Не снимайте средство защиты термопасты с радиатора до получения соответствующих инструкций.

⚠ Во избежание повреждений процессора или системной платы, только уполномоченный персонал допускается к замене или установке процессора в этом сервере.



Рис. 38. Радиатор для сервера

7.9.1 Установка и замена радиаторов и процессоров

Перед началом работ по установке и замене радиаторов и процессоров необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Выполните следующие процедуры по снятию модуля процессора с радиатором.

Перед снятием модуля процессора с радиатором выполните следующие действия:

- 1) Выключите питание сервера.
- 2) Отсоедините все шнуры и кабели питания от сервера.
- 3) Снимите верхнюю крышку корпуса (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 4) Отключите все кабели, которые препятствуют доступу к модулю процессора с радиатором.

Чтобы снять модуль процессора с радиатором, выполните следующие действия:

- 1) Снимите модуль процессора с радиатором с материнской платы.

⚠ Во избежание повреждения компонентов следуйте указанной последовательности ослабления крепежных элементов.

- 1 Полностью ослабьте неразъемные крепления Torx (T30) в модуле процессора с радиатором в указанной на этикетке радиатора последовательности снятия (REMOVE).

2 Поднимите и извлеките модуль процессора с радиатором из гнезда процессора. Перед извлечением модуля процессора с радиатором отсоедините провод питания вентилятора от разъема CPU0_FAN/CPU1_FAN на материнской плате.

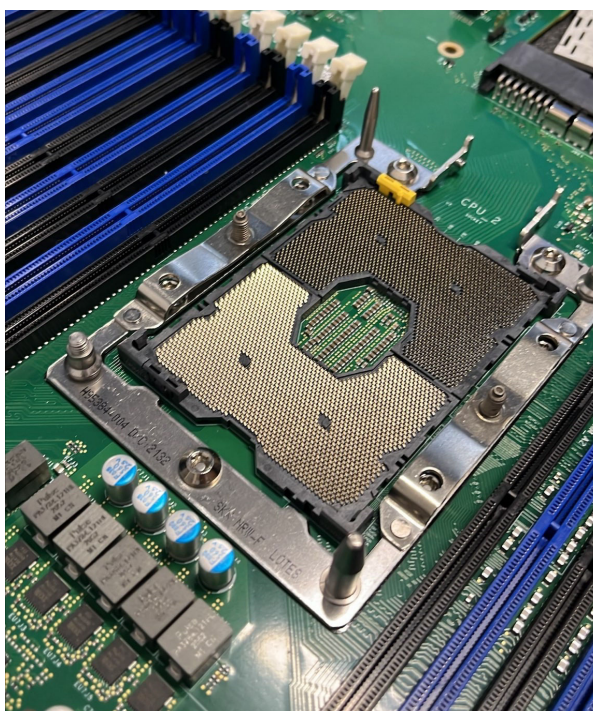
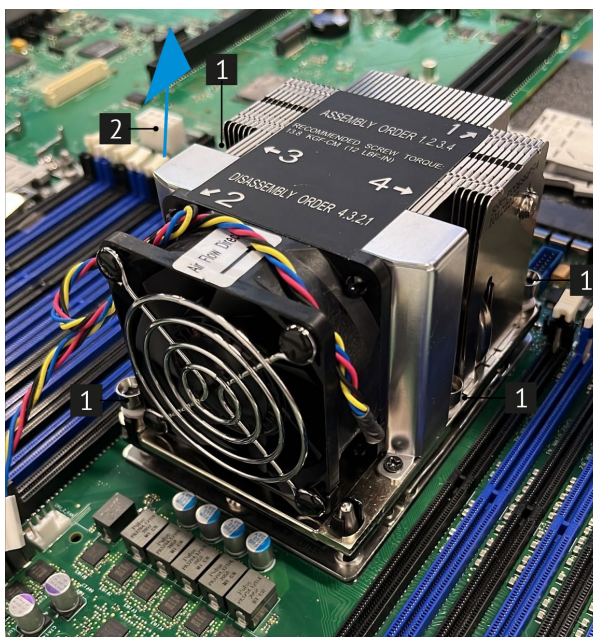


Рис. 39. Снятие модуля процессора с радиатором

- 2) Если снятие модуля процессора с радиатором выполняется в рамках замены материнской платы, отложите модуль на заранее подготовленную ровную антистатическую поверхность.
- 3) При замене процессора или радиатора отделите процессор с фиксатором от радиатора.
 - 1** Нажмите на защелку на углу фиксатора процессора, которая находится ближе всего к точке поддевания; затем с помощью плоской отвертки аккуратно подденьте этот угол фиксатора и отодвиньте его от радиатора крутящим движением (это позволит отделить процессор от радиатора).
 - 2** Освободите оставшиеся защелки и снимите процессор и фиксатор с радиатора.



Рис. 40. Снятие процессора с радиатора

- 4) После отделения процессора и фиксатора от радиатора удерживайте процессор и фиксатор стороной термопасты вниз, а стороной контактов процессора вверх, чтобы процессор не выпал из фиксатора.
- 5) При замене процессора радиатор будет продолжать использоваться. Удалите термопасту с нижней части радиатора спиртовой салфеткой.

Замена фиксатора процессора

При замене радиатора необходимо сменить фиксатор процессора. Фиксатор процессора не подлежит многократному использованию.

Снятие и установка фиксатора процессора:

- 1) Снимите фиксатор процессора.
 - 1) Расположите процессор, стороной с контактами вверх, отведите концы фиксатора в направлении вниз от процессора, чтобы освободить фиксирующие защелки. Затем извлеките процессор из фиксатора. Утилизируйте старый фиксатор.



Рис. 41. Снятие процессора с радиатора

- 2) Установите новый фиксатор процессора

- Расположите процессор на новом фиксаторе так, чтобы треугольные отметки выровнялись. Затем вставьте немаркированный конец процессора в фиксатор.
- Удерживая на месте вставленный конец процессора, отведите противоположный конец фиксатора в направлении вниз от процессора так, чтобы на процессор можно было нажать под защелкой на фиксаторе.
- Чтобы процессор не выпал из фиксатора после вставки, держите блок фиксатора процессора за боковые стороны, расположив процессор стороной с контактами вверх.
- Если на процессоре имеются остатки термопасты, аккуратно очистите верхнюю часть процессора спиртовой салфеткой.

Установка процессора и радиатора

Подготовка процессора к установке.

Чтобы обеспечить оптимальную производительность, нанесите на верхнюю часть нового процессора новую термопасту (полшприца, 0,65 г). Если верхняя часть процессора была очищена спиртовой салфеткой, новую термопасту можно наносить на нее только после полного испарения спирта.

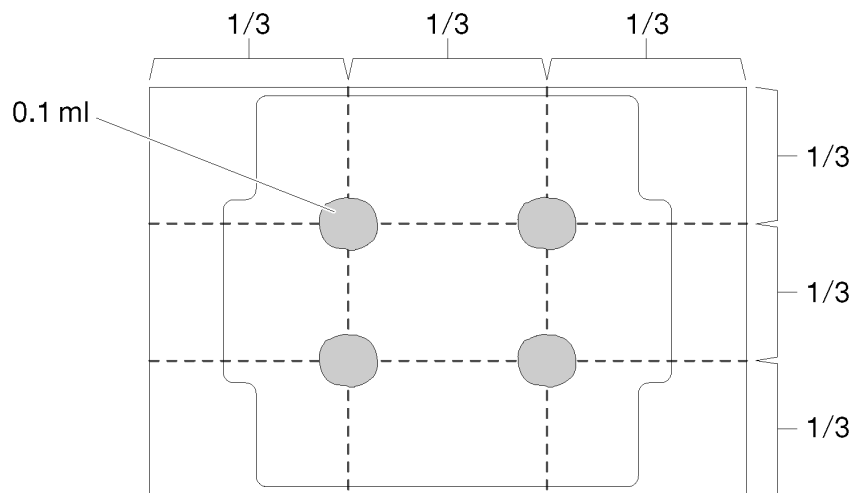


Рис. 42. Нанесение термопасты

Выполните сборку процессора и радиатора.

i Если выполняется замена процессора, установите радиатор на процессор и фиксатор, когда они находятся в транспортном лотке.

i Если выполняется замена радиатора, извлеките радиатор из его транспортного лотка и положите в противоположную часть этого лотка процессор и фиксатор стороной с контактами вниз. До помещения в транспортный лоток держите блок фиксатора процессора за боковые стороны, расположив его стороной с контактами вверх, чтобы процессор не выпал из фиксатора.

- 1) Совместите треугольные отметки на фиксаторе процессора и радиаторе или совместите треугольную отметку на фиксаторе процессора со срезанным углом радиатора.
- 2) Вставьте защелки фиксатора процессора в отверстия на радиаторе.
- 3) Нажимайте на фиксатор, пока защелки в четырех углах не войдут в зацепление.

Установите модуль процессора с радиатором на материнскую плату.

- 1) Совместите треугольные отметки и направляющие штырьки в гнезде процессора с модулем процессора с радиатором; затем вставьте модуль процессора с радиатором в гнездо процессора.
- 2) Полностью затяните неразъемные крепления Torx T30 в указанной на этикетке последовательности (INSTALL) установки радиатора. Затяните винты до упора. Затем осмотрите блок и убедитесь, что под радиатором нет зазора между опорами винтов и гнездом процессора. (Для справки: момент затяжки винтов составляет 1,4 Нм, 12 дюйм - фунта).

⚠ Во избежание повреждения компонентов следуйте указанной последовательности затягивания крепежных элементов.

После установки модуля процессора с радиатором выполните указанные ниже действия:

- 1) Подключите все кабели, которые препятствовали доступу к модулю процессора с радиатором.
- 2) Установите верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 3) Подсоедините все шнуры и кабели питания к сервера.
- 4) Включите питание сервера.

7.10 Установка и извлечение M.2 дисков

Перед началом работ по установке и извлечению M.2 дисков необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

На материнской плате присутствуют два разъема для M.2 дисков (см. раздел [5.1](#) для более детальной информации). Каждый разъем M.2 может поддерживать модули PCIe или SATA. Полосы шины PCIe для каждого разъема маршрутизируются с чипсетом процессора и могут поддерживаться в конфигурациях с одним процессором.

Разъем M.2 слева от разъема Riser поддерживается шинами PCIe x4 и sSATA-1 от встроенного в чипсет контроллера sSATA. Разъем M.2 справа от Riser поддерживается шинами PCIe x2 и sSATA-2 от встроенного в чипсет контроллера sSATA.

i Диски M.2 SATA можно объединять в RAID через BIOS (PCH). Диски PCIe M.2 NVMe объединять в RAID через BIOS (PCH) - нельзя.

Данная процедура предназначена только для замены M.2 дисков, расположенных на материнской плате.

Чтобы извлечь M.2 диск, выполните указанные ниже действия.

- 1) Выключите питание сервера.
- 2) Отсоедините все шнуры и кабели от сервера.
- 3) Извлеките верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 4) Снимите PCIe-райзеры с материнской платы (см. раздел [7.13](#) для более детальной информации).
- 5) Извлеките M.2 диск.

Чтобы установить M.2 диск, выполните указанные ниже действия.

- 6) Установите M.2 диск.
- 7) Установите PCIe-райзеры на материнскую плату (см. раздел [7.13](#) для более детальной информации).
- 8) Установите верхнюю крышку корпуса (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 9) Подсоедините все шнуры и кабели к серверу.
- 10) Включите питание сервера.


7.11 Установка и извлечение материнской платы

Перед началом работ по установке и извлечению материнской платы необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

В этом разделе приведены сведения по снятию и установке материнской платы.

Перед снятием материнской платы выполните указанные ниже действия:

- 1) Выключите питание сервера.
- 2) Отсоедините все шнуры и кабели от сервера.
- 3) Демонтируйте комплекты рельсов с корпуса сервера.
- 4) Извлеките верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 5) Извлеките блоки питания (см. раздел [8](#) для более детальной информации).
- 6) Запишите, где подключены кабели к материнской плате, а затем отключите все кабели.
- 7) Извлеките вентиляторы сервера (см. раздел [7.7](#) для более детальной информации).
- 8) Извлеките каркас блока вентиляторов (см. раздел [7.7.3](#) для более детальной информации).
- 9) Извлеките модули процессора с радиатором (см. раздел [7.9](#) для более детальной информации).
- 10) Извлеките модули ОЗУ (см. раздел [7.8](#) для более детальной информации).
- 11) Извлеките PCIe-райзеры (см. раздел [7.13](#) для более детальной информации).
- 12) Отключите дисковые объединительные платы от HBA/RAID-контроллера (см. раздел [7.6](#) для более детальной информации).
- 13) Извлеките батарейку CMOS (см. раздел [7.14](#) для более детальной информации).

 Предварительно откройте все защелки, кабельные зажимы, язычки или замки на кабельных разъемах. Если перед отключением кабелей этого не сделать, кабельные разъемы на материнской плате будут повреждены. При любом повреждении кабельных разъемов может потребоваться замена материнской платы.

- 14) Снимите держатель кабеля.

Все комплектующие извлеченные из сервера разместить на заранее подготовленную, ровную, антистатическую поверхность.

Чтобы извлечь материнскую плату, выполните указанные ниже действия.

1 Открутите винты, фиксирующие материнскую плату, и положите их в заранее подготовленное место.

2 Аккуратно извлеките материнскую плату из сервера и положите ее на заранее подготовленную ровную антистатическую поверхность.

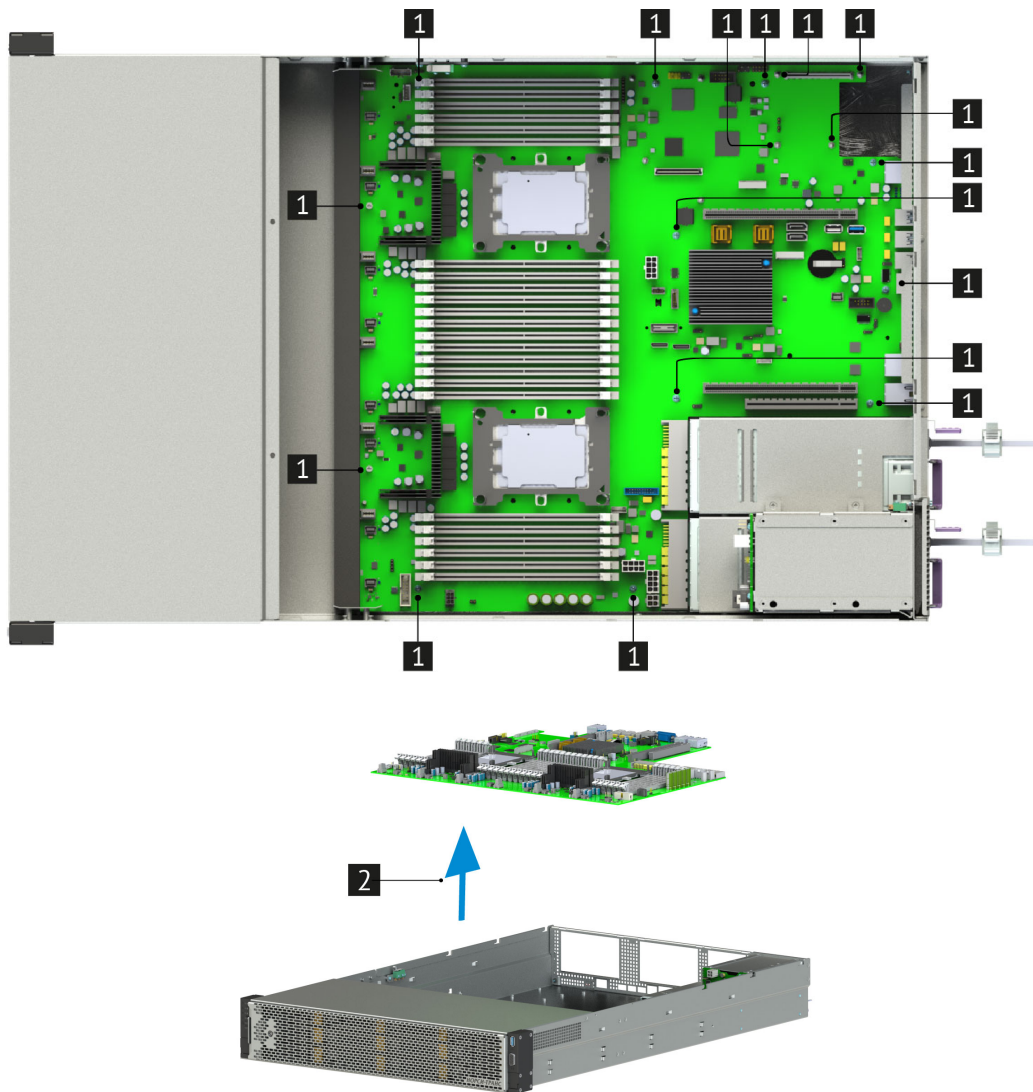


Рис. 43. Извлечение материнской платы из сервера

Ниже приведены сведения по установке материнской платы.

⚠ Перед установкой материнской платы используйте антистатический коврик и антистатический браслет (если есть в серверной). Если браслета нет, снимите статику другим способом. Например, прикоснитесь к заземленному оборудованию. Размещайте материнскую плату только на ровной антистатической поверхности.

Чтобы установить материнскую плату, выполните указанные ниже действия.

1 Аккуратно возьмите материнскую плату и совместите монтажные отверстия на плате с монтажными стойками на корпусе сервера.

2 Зафиксируйте материнскую плату в корпусе сервера при помощи винтов.
После установки материнской платы выполните указанные ниже действия.

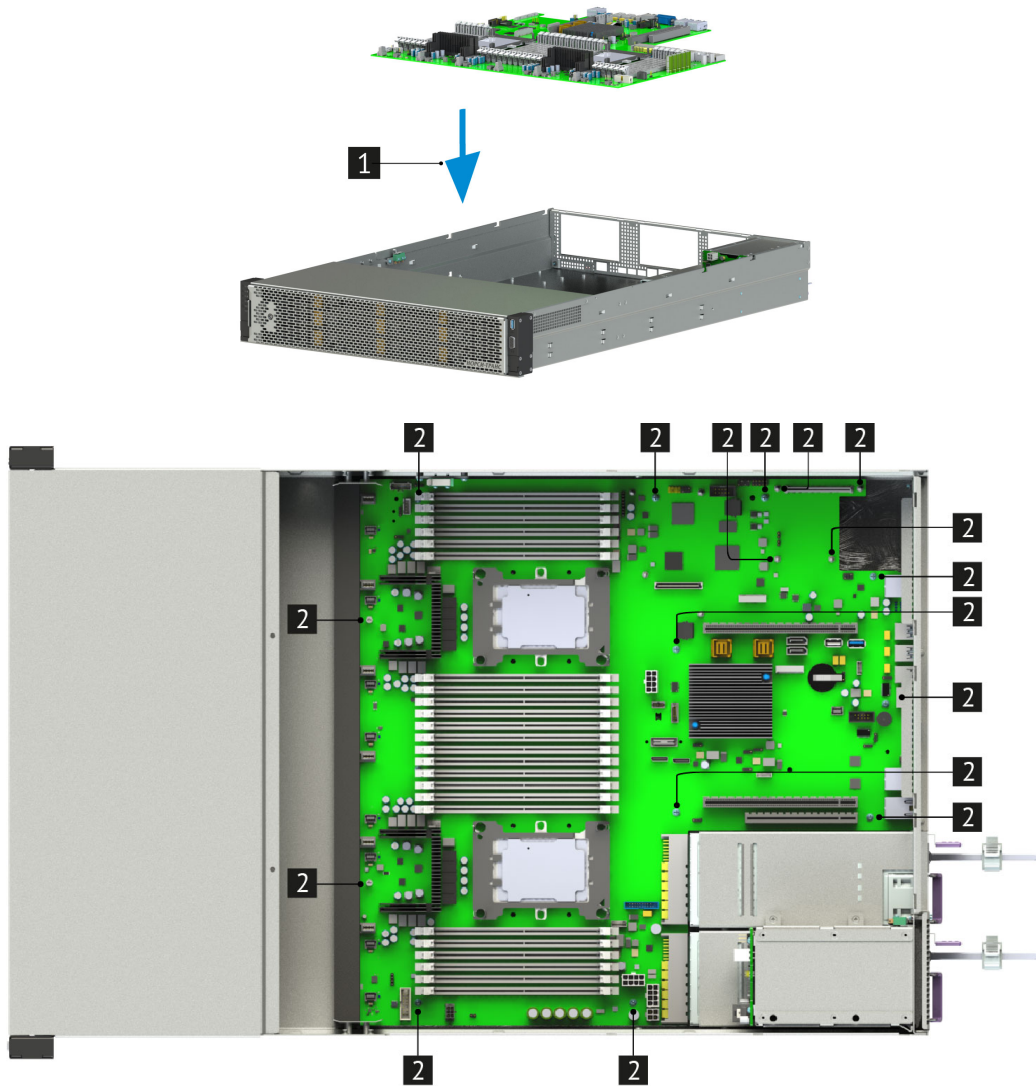


Рис. 44. Установка материнской платы в сервер

- 1) Вставьте блоки питания в отсеки до щелчка (см. раздел 8 для более детальной информации).
- 2) Установите батарейку CMOS (см. раздел 7.14 для более детальной информации).
- 3) Установите PCIe-райзеры (см. раздел 7.13 для более детальной информации).
- 4) Установите модули ОЗУ (см. раздел 7.8 для более детальной информации).
- 5) Установите модули процессора с радиатором (см. раздел 7.9 для более детальной информации).
- 6) Установите каркас блока вентиляторов (см. раздел 7.7.3 для более детальной информации).
- 7) Установите вентиляторы сервера (см. раздел 7.7 для более детальной информации).
- 8) Подключите дисковые объединительные платы от HBA/RAID-контроллера (см. раздел 7.6 для более детальной информации).
- 9) Подключите все кабели к материнской плате (см. раздел 7.6 для более детальной информации).
- 10) Установите верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел 7.5.2 для более детальной информации).
- 11) Установите держатели кабеля.
- 12) Установите комплект рельсов на корпус сервера.
- 13) Подключите все шнуры и кабели к серверу.
- 14) Включите питание сервера.

7.12 Установка и извлечение дисков

Перед началом работ по установке и извлечению дисков необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Перед извлечением заменяемого диска выполните указанные ниже действия.

- 1) Если установлена передняя панель, снимите ее. (см. раздел [7.5.1](#) для более детальной информации).

⚠ Чтобы обеспечить достаточное охлаждение системы, не используйте сервер в течение более двух минут без установленных во все отсеки дисков или заглушек дисков.

Чтобы извлечь заменяемый диск, выполните указанные ниже действия.

- 1 Сдвиньте защелку, чтобы открыть ручку лотка дисков.
- 2 Возьмитесь за ручку и вытащите диск из отсека для диска.

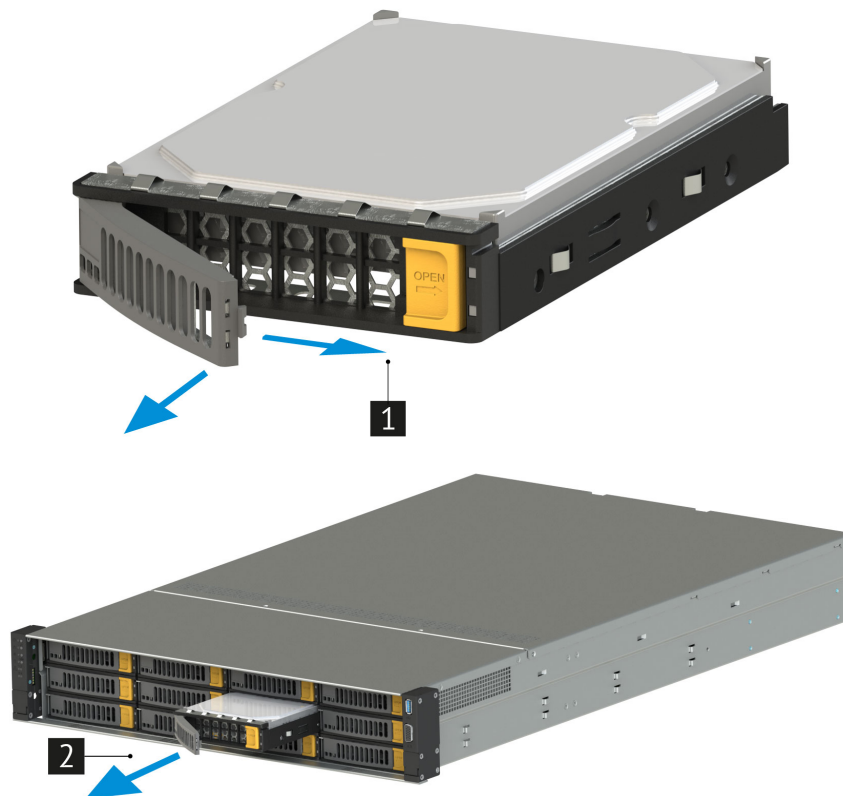


Рис. 45. Извлечение дисков

После извлечения установите заглушку диска или новый диск.

Ниже указаны типы дисков, поддерживаемых сервером, и представлены другие сведения, которые необходимо принять во внимание при установке диска.

- 1) Список поддерживаемых дисков представлен в [Разделе 9.3.8 «Совместимые жесткие диски»](#).
- 2) Отсеки для дисков имеют номера (начинающиеся с 0), которые указывают порядок установки. При установке диска соблюдайте порядок установки.
- 3) В одной системе можно использовать диски разных типов и емкости, но в одном массиве RAID все диски должны быть одинаковыми. Рекомендуется следующий порядок установки дисков:
 - Приоритет типов дисков: твердотельный диск, жесткий диск SATA
 - Приоритет емкостей дисков: сначала диск минимальной емкости
- 4) Диски в одном массиве RAID должны быть одного типа, одинакового размера и одинаковой емкости.

Чтобы установить заменяемый диск, выполните указанные ниже действия.

- 1 Убедитесь, что ручка лотка диска находится в открытом положении. Вставьте диск в отсек для диска до упора.

- 2** Закройте ручку лотка для диска, чтобы зафиксировать диск.
- 3** Посмотрите на индикатор состояния диска, чтобы убедиться в правильности работы диска. (см. раздел 4.4 для более детальной информации)

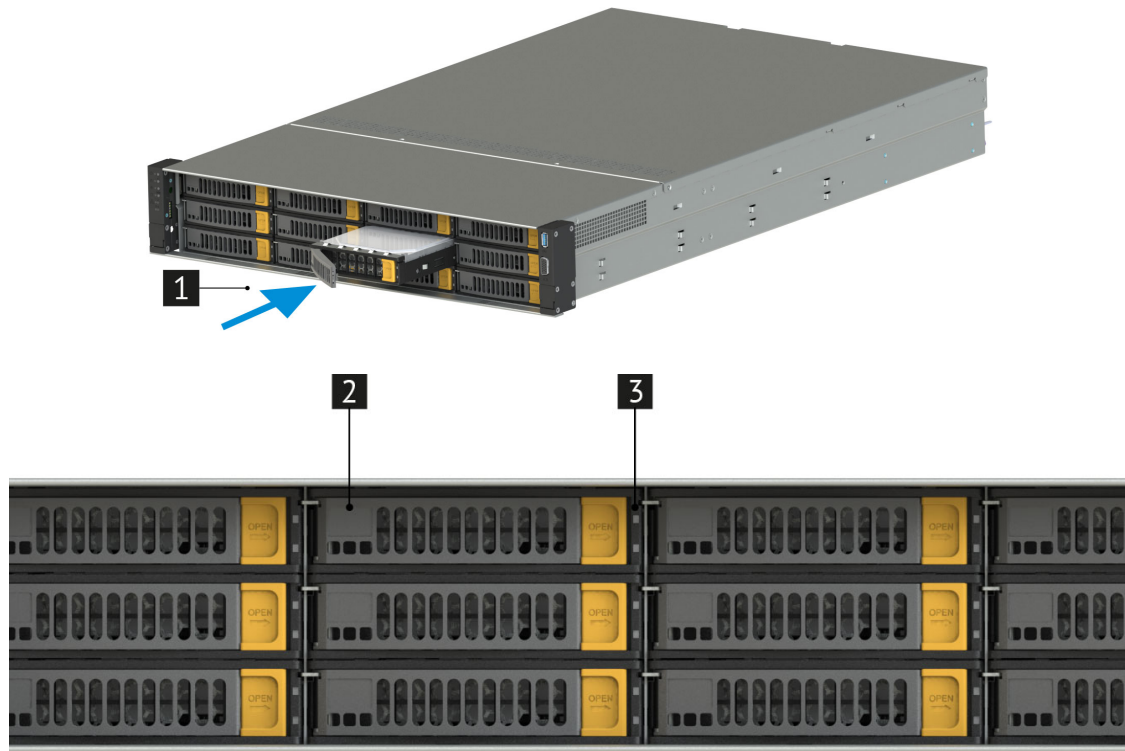


Рис. 46. Установка дисков

При необходимости замените и другие диски. После установки и замене всех дисков выполните указанные ниже действия.

- 1) Установите переднюю панель. (см. раздел 7.5.1 для более детальной информации).
- 2) При необходимости настройте данные RAID.

7.12.1 Установка и извлечение тыльных дисков

Перед началом работ по установке и извлечению тыльных дисков необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Тыльные диски установлены в задней части сервера над блоками питания за защитной крышкой. Чтобы извлечь заменяемый тыльный диск, выполните указанные ниже действия.

- 1** Открутите винты фиксирующие защитную крышку на корпусе сервера.
- 2** Снимите защитную крышку.
- 3** Сдвиньте защелку, чтобы открыть ручку лотка дисков.
- 4** Возьмитесь за ручку и вытащите диск из отсека для диска.



Рис. 47. Извлечение тыльных дисков

Чтобы установить заменяемый тыльный диск, выполните указанные ниже действия.

- 1 Убедитесь что ручка лотка диска находится в открытом положении. Вставьте диск в отсек для диска до упора.
- 2 Закройте ручку лотка для диска, чтобы зафиксировать диск.
- 3 Посмотрите на индикатор состояния диска, чтобы убедиться в правильности работы диска. (см. раздел 4.4 для более детальной информации).
- 4 Установите защитную крышку дисков на сервер.
- 5 Зафиксируйте защитную крышку на корпусе сервера винтами.



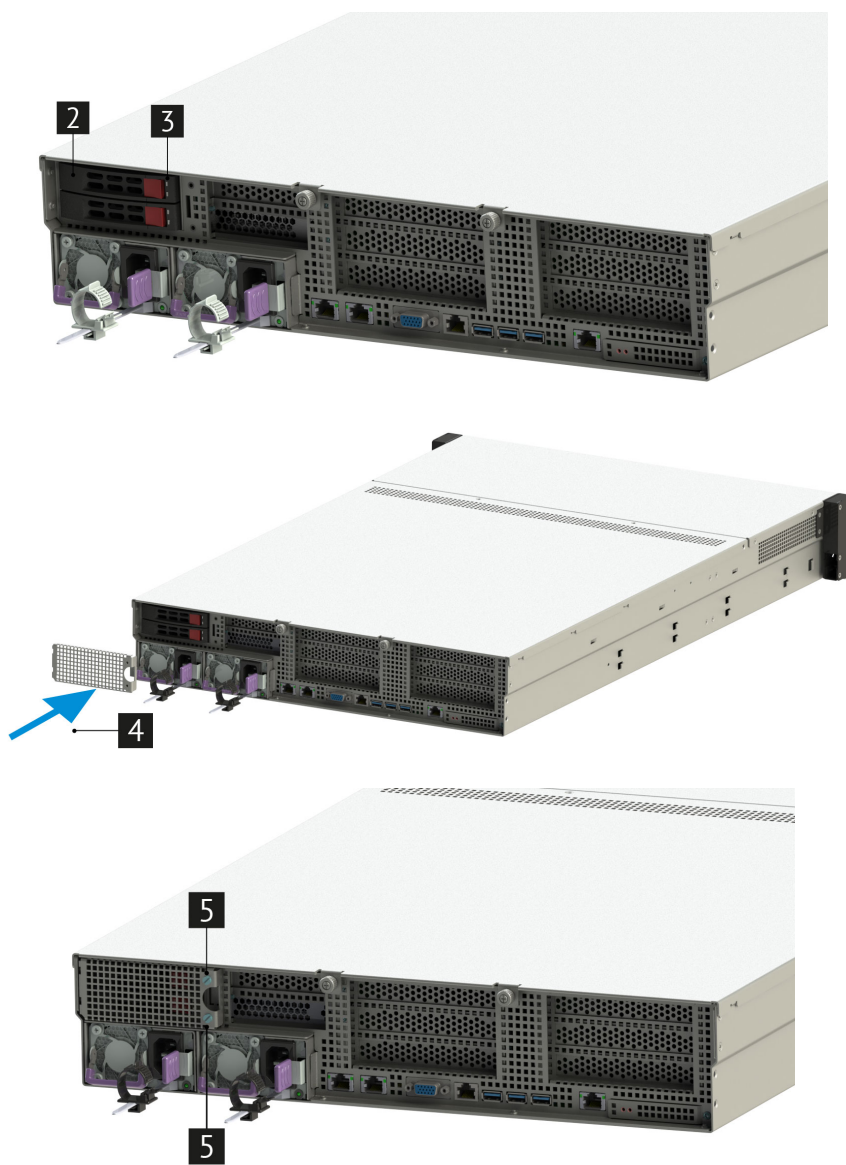


Рис. 48. Установка тыльных дисков

7.13 Работы с картами расширения

Ниже приведены сведения по снятию и установке райзера PCIe 1x24-8-8-8, райзера PCIe 3x16-8-8, контроллера MegaRAID 9361-16i, наплатного RAID контроллера.

i Обращайтесь с картами расширения осторожно, устанавливайте, извлекайте и берите карты расширения только за края.

7.13.1 Снятие и установка райзера PCIe 1x24-8-8-8

Перед началом работ по снятию и установке райзера PCIe 1x24-8-8-8 необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Ниже приведены сведения по снятию и установке райзера PCIe 1x24-8-8-8.

Перед работой с райзером PCIe 1x24-8-8-8, выполните следующие действия:

- 1) Выключите питание сервера.
- 2) Отсоедините все шнуры и кабели от сервера.
- 3) Извлеките верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).

Чтобы извлечь райзер PCIe 1x24-8-8-8, выполните указанные ниже действия.

- 1** Поднимите райзер PCIe 1x24-8-8-8 вертикально вверх.

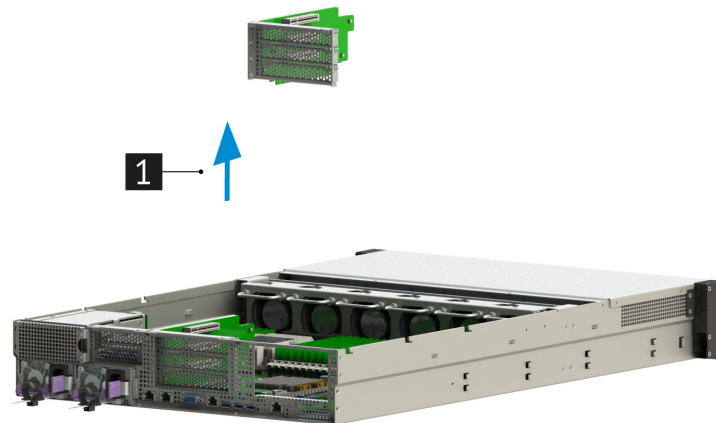


Рис. 49. Извлечение райзера PCIe 1x24-8-8-8

Перед установкой райзера PCIe 1x24-8-8-8 коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится райзер PCIe 1x24-8-8-8, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките райзер PCIe 1x24-8-8-8 и разместите его на заранее подготовленной, ровной, антистатической поверхности.

Чтобы установить райзер PCIe 1x24-8-8-8, выполните указанные ниже действия.

1 Для установки райзера PCIe 1x24-8-8-8, приложите райзер PCIe 1x24-8-8-8 к гнезду PCIe на материнской плате. Убедитесь, что паз на райзере PCIe 1x24-8-8-8 совпадает с ключом на гнезде PCIe материнской платы. После этого нажмите на райзер PCIe 1x24-8-8-8 вниз, что бы он плотно встал в гнездо.

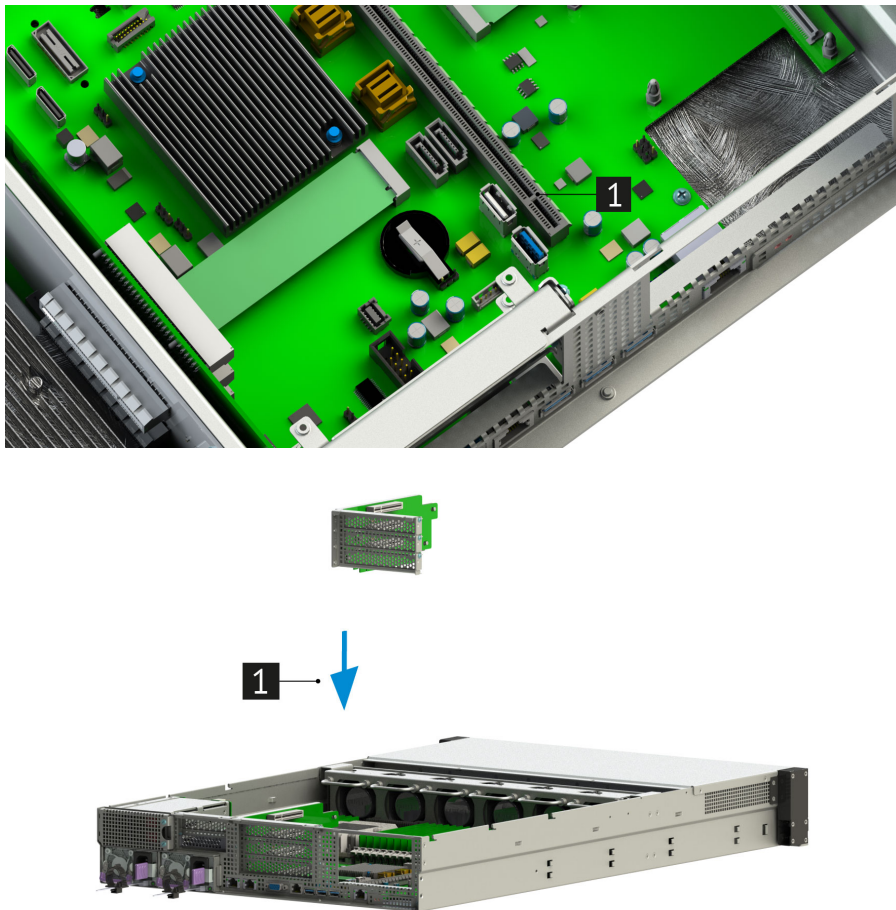


Рис. 50. Установка райзера PCIe 1x24-8-8-8

После установки райзера PCIe 1x24-8-8-8, выполните указанные ниже действия:

- 1) Установите верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел 7.5.2 для более детальной информации).
- 2) Подсоедините все шнуры и кабели к серверу.
- 3) Включите питание сервера.

7.13.2 Снятие и установка райзеров PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8

Перед началом работ по снятию и установке райзеров PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8 с картами расширения необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Ниже приведены сведения по снятию и установке райзеров PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8 с картами расширения.

Перед работой с райзерами PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8, выполните следующие действия:

- 1) Выключите питание сервера.
- 2) Отсоедините все шнуры и кабели от сервера.
- 3) Извлеките верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел 7.5.2 для более детальной информации).

Чтобы извлечь райзеры PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8, выполните указанные ниже действия.

- 1** Поднимите райзеры PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8 вертикально вверх.

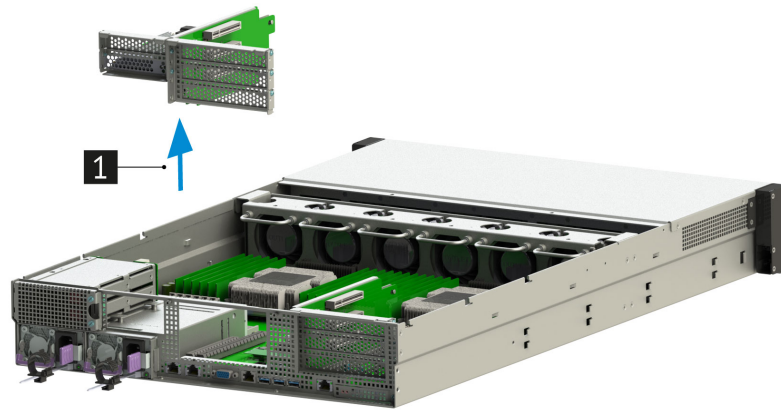


Рис. 51. Извлечение райзеров PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8

Перед установкой райзеров PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8 коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится райзеры PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките райзеры PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8 и разместите его на заранее подготовленной, ровной, антистатической поверхности.

Чтобы установить райзеры PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8, выполните указанные ниже действия.

1 Для установки райзеров PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8 приложите райзеры PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8 к гнезду PCIe на материнской плате. Убедитесь, что паз на райзерах PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8 совпадает с ключом на гнезде PCIe материнской платы. После этого нажмите на райзеры PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8 вниз, что бы он плотно встал в гнездо.

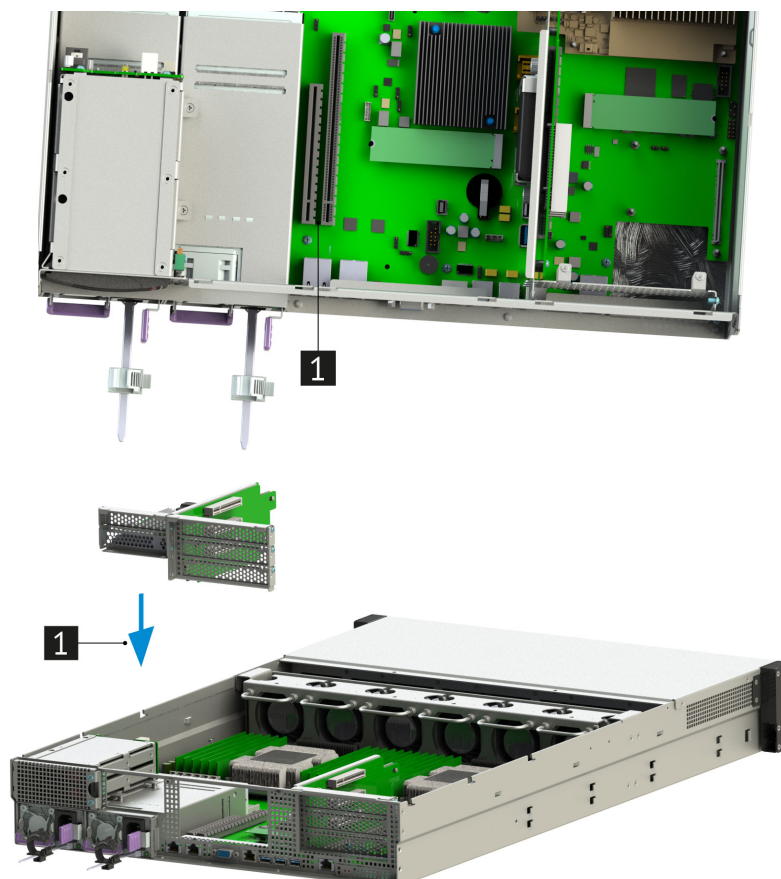


Рис. 52. Установка райзеров PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8

После установки райзеров PCIe 1x24-8-8-8, PCIe 3x16-8-8, выполните указанные ниже действия:

- 1) Установите верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 2) Подсоедините все шнуры и кабели к серверу.
- 3) Включите питание сервера.

7.13.3 Снятие и установка контроллера дискового MegaRAID 9361-16i из райзера PCIe 3x16-8-8

Перед началом работ по снятию и установке контроллера дискового MegaRAID 9361-16i необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Ниже приведены сведения по снятию и установке контроллера дискового MegaRAID 9361-16i.

Перед работой с контроллером дисковым MegaRAID 9361-16i выполните следующие действия:

- 1) Выключите питание сервера.
- 1) Отсоедините все шнуры и кабели от сервера.
- 2) Извлеките верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 3) Извлеките райзер PCIe 3x16-8-8 (см. раздел [7.13.2](#) для более детальной информации).

Чтобы извлечь контроллер дисковый MegaRAID 9361-16i, выполните указанные ниже действия.

1 Открутите винт фиксирующие контроллер дисковый MegaRAID 9361-16i на райзере PCIe 3x16-8-8.

2 Извлеките контроллер дисковый MegaRAID 9361-16i.

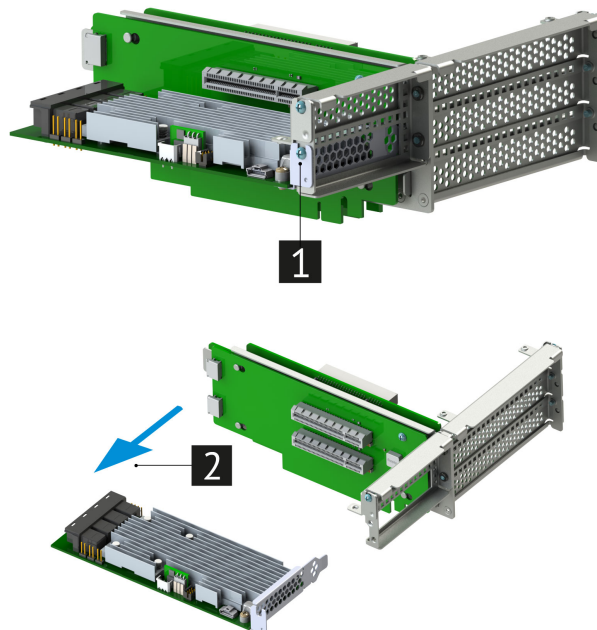



Рис. 53. Извлечение контроллера дискового MegaRAID 9361-16i

Перед установкой контроллера дискового MegaRAID 9361-16i коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится контроллер дисковый MegaRAID 9361-16i, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките контроллер дисковый MegaRAID 9361-16i и разместите его на заранее подготовленной, ровной, антистатической поверхности.

Чтобы установить контроллера дисковый MegaRAID 9361-16i, выполните указанные ниже действия.

1 Установите контроллер дисковый MegaRAID 9361-16i на райзер PCIe 1U x8-x8.

2 Закрепите контроллер дисковый MegaRAID 9361-16i на райзере PCIe 1U x8-x8 винтом.

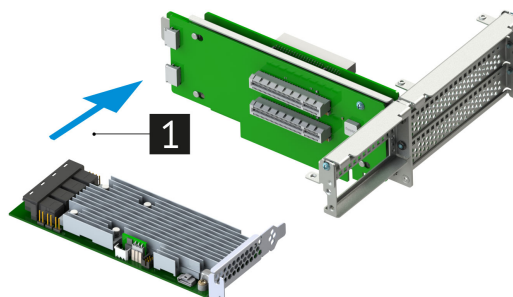

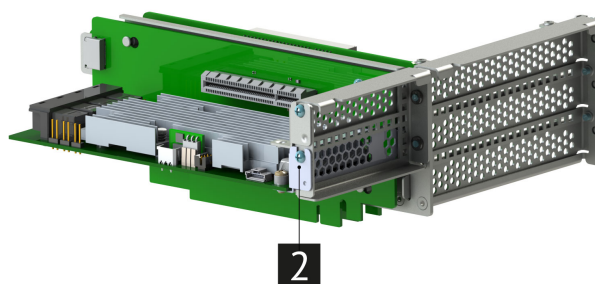


Рис. 54. Установка контроллера дискового MegaRAID 9361-16i

После установки контроллера дискового MegaRAID 9361-16i выполните указанные ниже действия:

- 1) Установите райзер PCIe 3x16-8-8 (см. раздел 7.13.2 для более детальной информации).
- 2) Установите верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел 7.5.2 для более детальной информации).
- 3) Подсоедините все шнуры и кабели к серверу.
- 4) Включите питание сервера.

7.13.4 Установка и подключение GPU-карт расширения

Перед началом работ по установке и подключению GPU-карт расширения необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Перед работой по установке и подключению GPU-карт расширения выполните следующие действия:

- 1) Выключите питание сервера.
- 2) Отсоедините все шнуры и кабели питания от сервера.
- 3) Снимите верхнюю крышку корпуса (см. раздел 7.5.2 для более детальной информации).
- 4) Извлеките PCIe-райзер (см. раздел 7.13.1 для более детальной информации).

Ниже приведены сведения по снятию и установке GPU-карт расширения.

Информация по совместимости GPU-карт расширений представлена в [Разделе 9.3.7 «Совместимые GPU»](#).

Перед установкой GPU-карт расширения коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится GPU-карта расширения, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките GPU-карту расширения и разместите её на заранее подготовленной, ровной, антистатической поверхности.

Чтобы установить GPU-карт расширения, выполните указанные ниже действия.

- 1 Открутите винт и уберите заглушку с основания на котором установлен PCIe-райзер.
- 2 Совместите GPU-карту расширения в PCIe-рейзере с гнездом PCIe на PCIe-рейзере. Затем осторожно нажмите на GPU-карту расширения в PCIe-рейзере, чтобы она плотно вошла в гнездо и зафиксируйте GPU-карту расширения в основании PCIe-рейзера с помощью винта фиксирующего заглушку.

После установки и подключению GPU-карт расширения выполните указанные ниже действия:

- 1) Установите PCIe-райзер (см. раздел 7.13.1 для более детальной информации).
- 2) Установите верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел 7.5.2 для более детальной информации).
- 3) Подсоедините все шнуры и кабели питания к сервера.
- 4) Включите питание сервера.

7.13.5 Снятие и установка наплатного RAID-контроллера

Перед началом работ по снятию и установке наплатного RAID-контроллера необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Ниже приведены сведения по снятию и установке наплатного RAID-контроллера.

Перед работой с наплатным RAID-контроллером выполните следующие действия:

- 1) Выключите питание сервера.
- 1) Отсоедините все шнуры и кабели от сервера.
- 2) Извлеките верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел 7.5.2 для более детальной информации).

3) Извлеките райзер PCIe 1x24-8-8-8 (см. раздел 7.13.1 для более детальной информации).
 Чтобы извлечь наплатный RAID-контроллер, выполните указанные ниже действия.

- 1 Утопите фиксатор на стойках крепления платы наплатного RAID-контроллера.
- 2 Извлеките наплатный RAID-контроллер.

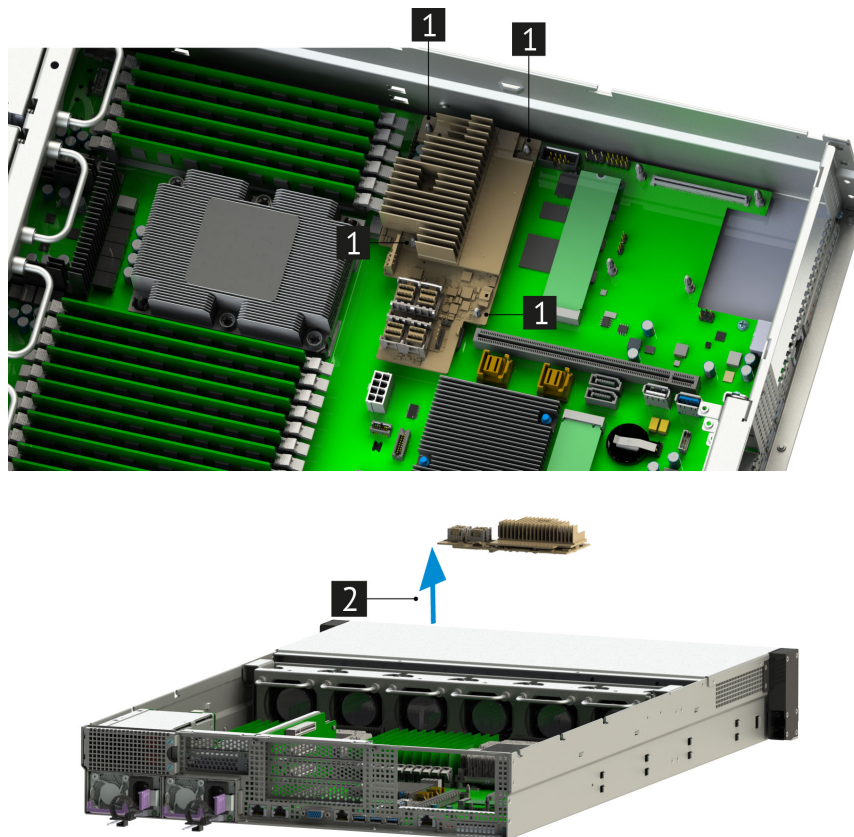


Рис. 55. Извлечение наплатного RAID-контроллера

Перед установкой наплатного RAID-контроллера коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится наплатный RAID-контроллер, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките наплатный RAID-контроллер и разместите его на заранее подготовленной, ровной, антистатической поверхности.

Чтобы установить наплатный RAID-контроллер, выполните указанные ниже действия.

- 1 Совместите отверстия на плате наплатного RAID-контроллера со стойками крепления на материнской плате. Установите плату наплатного RAID-контроллера на материнской плате до полного защелкивания фиксаторов на стойках крепления.

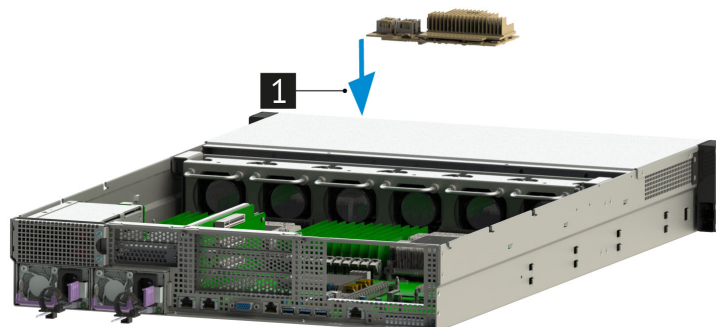


Рис. 56. Установка наплатного RAID-контроллера

После установки наплатного RAID-контроллера выполните указанные ниже действия:

- 1) Установите райзер PCIe 11x24-8-8-8 (см. раздел 7.13.1 для более детальной информации).

- 2) Установите верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел 7.5.2 для более детальной информации).
- 3) Подсоедините все шнуры и кабели к серверу.
- 4) Включите питание сервера.

7.13.6 Снятие и установка карты ОСР 2.0

Перед началом работ по снятию и установке карты ОСР 2.0 необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Ниже приведены сведения по снятию и установке карты ОСР 2.0.

Перед работой с картой ОСР 2.0 выполните следующие действия:

- 1) Выключите питание сервера.
- 1) Отсоедините все шнуры и кабели от сервера.
- 2) Извлеките верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел 7.5.2 для более детальной информации).
- 3) Извлеките райзер PCIe 11x24-8-8-8 (см. раздел 7.13.1 для более детальной информации).

Чтобы извлечь карту ОСР 2.0, выполните указанные ниже действия.

- 1** Утопите фиксатор на стойках крепления карты ОСР 2.0.
- 2** Извлеките карту ОСР 2.0.

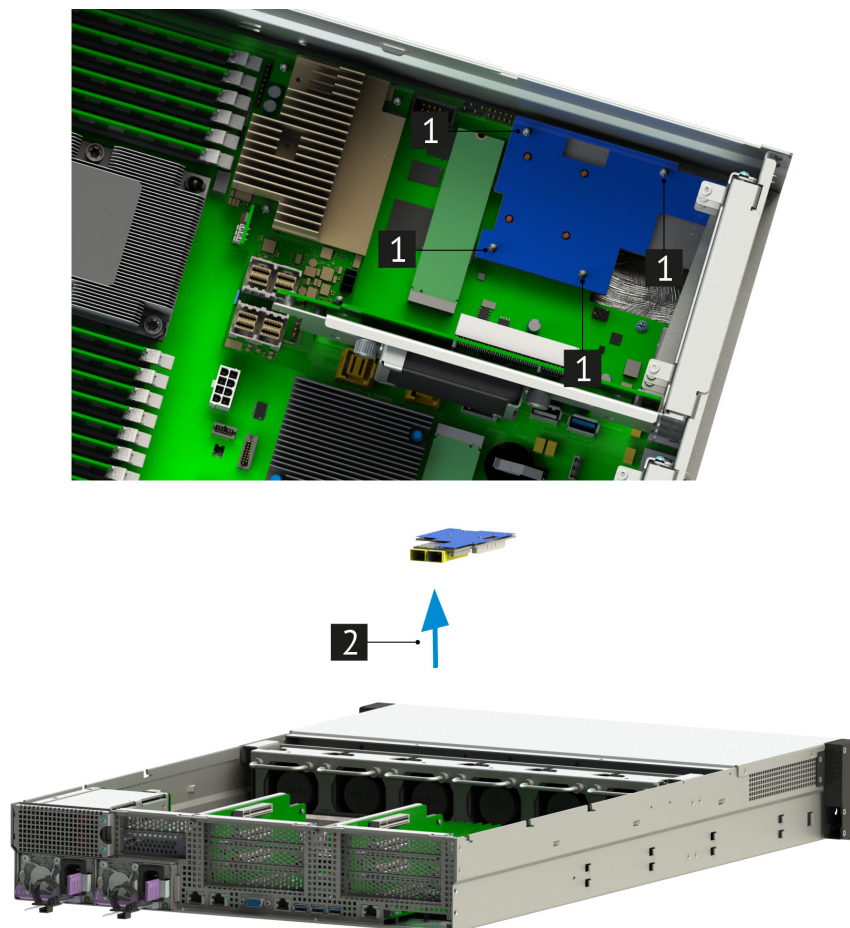


Рис. 57. Извлечение карты ОСР 2.0

Перед установкой карты ОСР 2.0 коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится карта ОСР 2.0, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките карту ОСР 2.0 и разместите его на заранее подготовленной, ровной, антистатической поверхности.

Чтобы установить карту ОСР 2.0, выполните указанные ниже действия.

- 1** Совместите отверстия на плате ОСР 2.0 со стойками крепления на материнской плате. Установите плату ОСР 2.0 на материнской плате до полного защелкивания фиксаторов на стойках крепления.

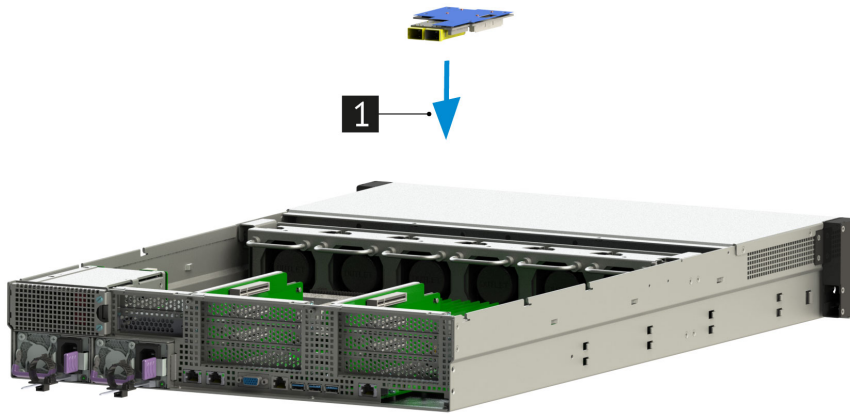


Рис. 58. Установка карты OCP 2.0

После установки карты OCP 2.0 выполните указанные ниже действия:

- 1) Установите райзер PCIe 11x24-8-8-8 (см. раздел [7.13.1](#) для более детальной информации).
- 2) Установите верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 3) Подсоедините все шнуры и кабели к серверу.
- 4) Включите питание сервера.


7.14 Замена батарейки CMOS

Ниже приведены сведения по снятию и установке батарейки CMOS.


Перед началом работ по снятию и установке батарейки CMOS необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#), [Разделом 7.1 «Требования к мерам безопасности»](#).

Снятие батарейки CMOS

Ниже приведены сведения по извлечению батарейки CMOS.

 При замене оригинальной литиевой батарейки батарейкой с тяжелыми металлами примите во внимание следующие соображения, связанные с загрязнением окружающей среды. Батарейки и аккумуляторы, содержащие тяжелые металлы, нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Они бесплатно принимаются обратно производителем, дистрибьютором или соответствующим представителем для надлежащей переработки или утилизации.

После замены батарейки CMOS необходимо перенастроить сервер и переустановить системную дату и системное время.

 Заменяйте литиевую батарейку только на батарейку с указанным номером или на батарейку эквивалентного типа, рекомендованного изготовителем. Если в системе есть модуль, содержащий литиевую батарейку, заменяйте его только на модуль того же типа, произведенный тем же изготовителем. В батарейке содержится литий, поэтому она может взорваться при неправильном использовании, обращении или утилизации. Запрещается:


- Бросать или погружать батарейку в воду.
- Нагревать батарейку до температуры выше 100 °C.
- Чинить или разбирать ее.

Перед работой с батарейкой CMOS выполните следующие действия:

- 1) Выключите питание сервера.
- 2) Отсоедините все шнуры и кабели от сервера.
- 3) Извлеките верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 4) Извлеките PCIe-райзеры (см. раздел [7.13](#) для более детальной информации).

Чтобы извлечь батарейку CMOS, выполните указанные ниже действия.

- 1) Определите местоположение батарейки CMOS (см. раздел [5.1](#) для более детальной информации)
- 2) Нажмите на батарейки CMOS и осторожно вытащите батарейку CMOS из гнезда

 Не наклоняйте и не выдавливайте батарейку CMOS с чрезмерным усилием. При неправильном извлечении батарейки CMOS можно повредить гнездо на материнской плате. При любом повреждении гнезда может потребоваться замена материнской платы.

Установка батарейки CMOS

Чтобы установить батарейку CMOS, выполните указанные ниже действия.

Перед установкой батарейки CMOS коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится батарейка CMOS, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките батарейку CMOS и разместите её на заранее подготовленной, ровной, антистатической поверхности.

- 1) Определите местоположение батарейки CMOS (см. раздел [5.1](#) для более детальной информации).
- 2) Вставьте батарейку CMOS в гнездо соблюдая полярность. Убедитесь, что батарейка CMOS встала на место.

После установки батарейки CMOS выполните указанные ниже действия:

- 1) Установите PCIe-райзеры (см. раздел [7.13](#) для более детальной информации).
- 2) Установите верхнюю крышку корпуса сервера (см. раздел [7.5.2](#) для более детальной информации).
- 3) Подсоедините все шнуры и кабели к серверу.
- 4) Включите питание сервера.
- 5) Перенастройте сервер и переустановите системную дату и системное время.

8

Извлечение и установка блоков питания

8.1	Индикация о неполадках	82
8.2	Извлечение блоков питания из сервера	82
8.3	Установка блоков питания в сервер	83
8.4	Горячая замена блоков питания сервера	83
8.5	Совместимый блок питания	85

i От работоспособности блока питания зависит бесперебойное функционирование сервера.

Некачественный или неправильно подключенный БП может привести к выходу из строя дорогостоящих комплектующих.

Блоки питания сервера поддерживают резервирование и "горячую" замену.

Блоки питания оснащены схемами защиты от перегрева, от перегрузки по току и превышения допустимых пределов напряжения.

8.1 Индикация о неполадках

На каждом блоке питания есть светодиод индикатора состояния. (см. Таблицу 21 для более детальной информации).

1 Цвет свечения светодиода говорит о состоянии блока питания.

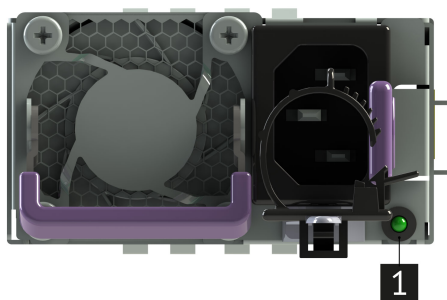


Рис. 59. Светодиодная индикация состояния блока питания

Индикация	Описание
Зеленый	Нормальная работа БП; Присутствует стабильное выходное напряжение
Янтарный	Ошибка модуля/Защита в режиме работы
Зеленый мигающий	Дежурное напряжение при выключенном БП
Янтарный мигающий	Внимание (высокая температура, высокое напряжение, высокий ток, медленная работа вентилятора)
Отсутствует	Нет питания

Таблица 21. Индикация состояния блока питания

8.2 Извлечение блоков питания из сервера

Δ Перед заменой блока питания, выключите сервер, отключите кабель питания.

Δ Никогда не снимайте кожух с блока питания. Внутри блока питания присутствует опасное напряжение, проходит сильный ток и выделяется значительная энергия. Внутри блока питания нет обслуживаемых деталей. Если вы полагаете, что с какой-то из деталей блока питания возникла неполадка, обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию.

Перед извлечением блоков питания необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#).

Чтобы извлечь неисправный блок питания, сначала определите неисправный блок питания, проверяя светодиодный индикатор состояния блока питания (см. раздел 8.1 для более детальной информации).

Чтобы извлечь блок питания выполните следующие действия:

1 Нажмите на язычок в направлении рукоятки и одновременно потяните за рукоятку, чтобы извлечь блок питания из рамы.



Рис. 60. Извлечение блока питания из сервера

8.3 Установка блоков питания в сервер

Перед установкой блоков питания необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#).

Перед установкой блока питания коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится блок питания, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый блок питания из упаковки и разместите его на заранее подготовленной, ровной, антистатической поверхности.

Чтобы установить блок питания выполните следующие действия:

1 Выровняйте блок питания с отсеком для блока питания в сервере. Аккуратно вставьте новый блок питания в отсек сервера до фиксации.



Рис. 61. Установка блока питания в сервер

После установки заменяемого блока питания выполните указанные ниже действия:

- 1) Подключите один конец шнура питания к разъему нового блока питания, а другой конец — к заземленной электрической розетке.
- 2) Включите сервер. Убедитесь, что на блоке питания горит зеленый светодиодный индикатор состояния блока питания. Это означает, что блок питания работает правильно.

8.4 Горячая замена блоков питания сервера

⚠ Горячая замена блоков питания осуществляется, только когда для обеспечения избыточности установлены два блока питания. Если установлен только один блок питания, перед его снятием необходимо выключить сервер.

⚠ Электрический ток в силовых, телефонных и коммуникационных кабелях представляет опасность. Перед горячей заменой блоков питания необходимо ознакомиться с [Разделом 1 «Безопасность»](#). Блок питания можно установить или заменить без выключения сервера, что помогает избежать продолжительного перерыва в работе системы.

Во избежание поражения электрическим током:

- Присоедините шнуры питания к электрическим розеткам/источникам питания с правильной подводкой и заземлением.
- Если возможно, отсоединяйте и присоединяйте сигнальные кабели одной рукой.
- Никогда не включайте сервер при признаках возгорания, затопления или конструктивных повреждений.

– У сервера может быть несколько шнуров питания. Чтобы полностью обесточить устройство, проследите за тем, чтобы все шнуры питания были отсоединены от источника питания.

Чтобы извлечь блок питания выполните следующие действия:

1 Отключите шнур питания от блока питания. Нажмите на язычок в направлении рукоятки и одновременно потяните за рукоятку, чтобы извлечь блок питания из рамы.



Рис. 62. Извлечение блока питания сервера

Чтобы установить блок питания выполните следующие действия:

1 Выровняйте блок питания с отсеком для блока питания на сервере. Аккуратно вставьте новый блок питания в отсек сервера до фиксации.



Рис. 63. Установка блока питания сервера

После установки блока питания выполните указанные ниже действия:

- 1) Подключите один конец шнура питания к разъему нового блока питания, а другой конец — к заземленной электрической розетке.
- 2) Убедитесь, что на блоке питания горит зеленый светодиодный индикатор состояния блока питания. Это означает, что блок питания работает правильно.

8.5 Совместимый блок питания

Сервер поддерживает стандартные CRPS однолучевые модули питания с габаритом 1U 39мм x 73.5мм x 185мм. Внешний вид блока питания представлен ниже.

Внешний вид блока питания представлен ниже.

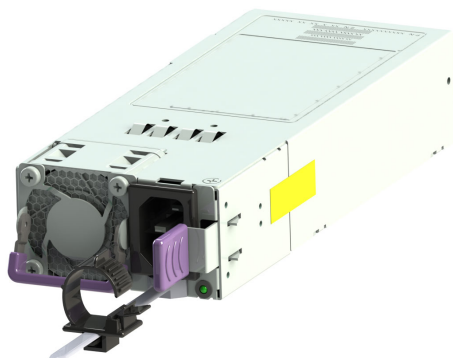


Рис. 64. Внешний вид блока питания

Перечень поддерживаемых мощностей модулей питания:

- 800 Вт
- 1000 Вт
- 1100 Вт
- 1200 Вт
- 1300 Вт
- 1400 Вт
- 1600 Вт
- 2000 Вт

Перечень производителей поддерживаемых модулей питания:

- FSP Power
- Aspower
- Lite-ON
- Gospower
- Great Wall



Доступные конфигурации

9.1	Конфигурации установки жестких дисков	87
9.2	Установка и конфигурации карт расширения	87
9.2.1	Совместимые жесткие диски	87

9.1 Конфигурации установки жестких дисков

Поддерживаемые конфигурации установки жестких дисков в соответствии с [табл. 22 Поддерживаемые жесткие диски](#) и [табл. 23 Конфигурации установки жесткие диски](#).

№	Дисковая кассета	Объединительная плата	Форм-фактор дисков	Количество
1	Диски в передней панели	НИКА.469535.112	3'5	12
2	Диски в тыльной панели	НИКА.469535.038	2'5	2

Таблица 22. Поддерживаемые жесткие диски

№	Дисковая кассета	Тип дисков	Мощность дисков, Вт	Смешанная конфигурация (SAS и SATA)
1	Диски в передней панели	SAS 12G HDD	до 8 Вт	Да
2	Диски в передней панели	SAS 12G SSD	до 12 Вт	Да
3	Диски в передней панели	SATA SSD	до 5 Вт	Да
4	Диски в тыльной панели	SAS 12G HDD	до 8 Вт	Нет
5	Диски в тыльной панели	SAS 12G SSD	до 12 Вт	Нет
6	Диски в тыльной панели	SATA SSD	до 5 Вт	Нет

Таблица 23. Конфигурации установки жесткие диски

9.2 Установка и конфигурации карт расширения

Установка и конфигурация карт расширения производится в соответствии с [Раздел 7.12 «Работы с картами расширения»](#).

9.2.1 Совместимые жесткие диски

P/N (артикул производителя)	Производитель	Наименование
EX900 M.2 PCIe SSD PCIe 3.0 x 4,, NVMe 1.3	HP	HP EX900 M.2 PCIe SSD PCIe 3.0 x 4,, NVMe 1.3
OM8P3256B-A01 PCIe Gen. 3 NVMe	Kingston	Kingston OM8P3256B-A01 PCIe Gen. 3 NVMe
SNV25 SSD PCIe 4.0x4 NVMe 1.4	Kingston	Kingston SNV25 SSD PCIe 4.0x4 NVMe 1.4
EX900 M.2 PCIe SSD PCIe 3.0 x 4,, NVMe 1.3	HP	HP EX900 M.2 PCIe SSD PCIe 3.0 x 4,, NVMe 1.3
OM8P3256B-A01 PCIe Gen. 3 NVMe	Kingston	Kingston OM8P3256B-A01 PCIe Gen. 3 NVMe
SNV25 SSD PCIe 4.0x4 NVMe 1.4	Kingston	Kingston SNV25 SSD PCIe 4.0x4 NVMe 1.4
EX900 M.2 PCIe SSD PCIe 3.0 x 4,, NVMe 1.3	HP	HP EX900 M.2 PCIe SSD PCIe 3.0 x 4,, NVMe 1.3
OM8P3256B-A01 PCIe Gen. 3 NVMe	Kingston	Kingston OM8P3256B-A01 PCIe Gen. 3 NVMe
SNV25 SSD PCIe 4.0x4 NVMe 1.4	Kingston	Kingston SNV25 SSD PCIe 4.0x4 NVMe 1.4

Таблица 24. Совместимые жесткие диски в т.ч. SDD

Встроенное программное обеспечение

10.1 BIOS	89
10.1.1 Создание виртуального RAID массива SATA	93
10.1.2 Создание виртуального RAID массива sSata	98
10.1.3 Конфигурирование PCIe-райзеров	102
10.2 Удаленное управление и диагностика (BMC) платформой	104
10.3 Обновление BMC	108

10.1 BIOS

Перед началом процесса запуска программного изделия (BIOS ЗАО «НОРСИ-ТРАНС»), включите сервер, нажмите и удерживайте клавишу «F2» до появления логотипа ЗАО «НОРСИ-ТРАНС». Экран включения показан на рисунке [рис. 65](#) Экран включения BIOS ЗАО «НОРСИ-ТРАНС».

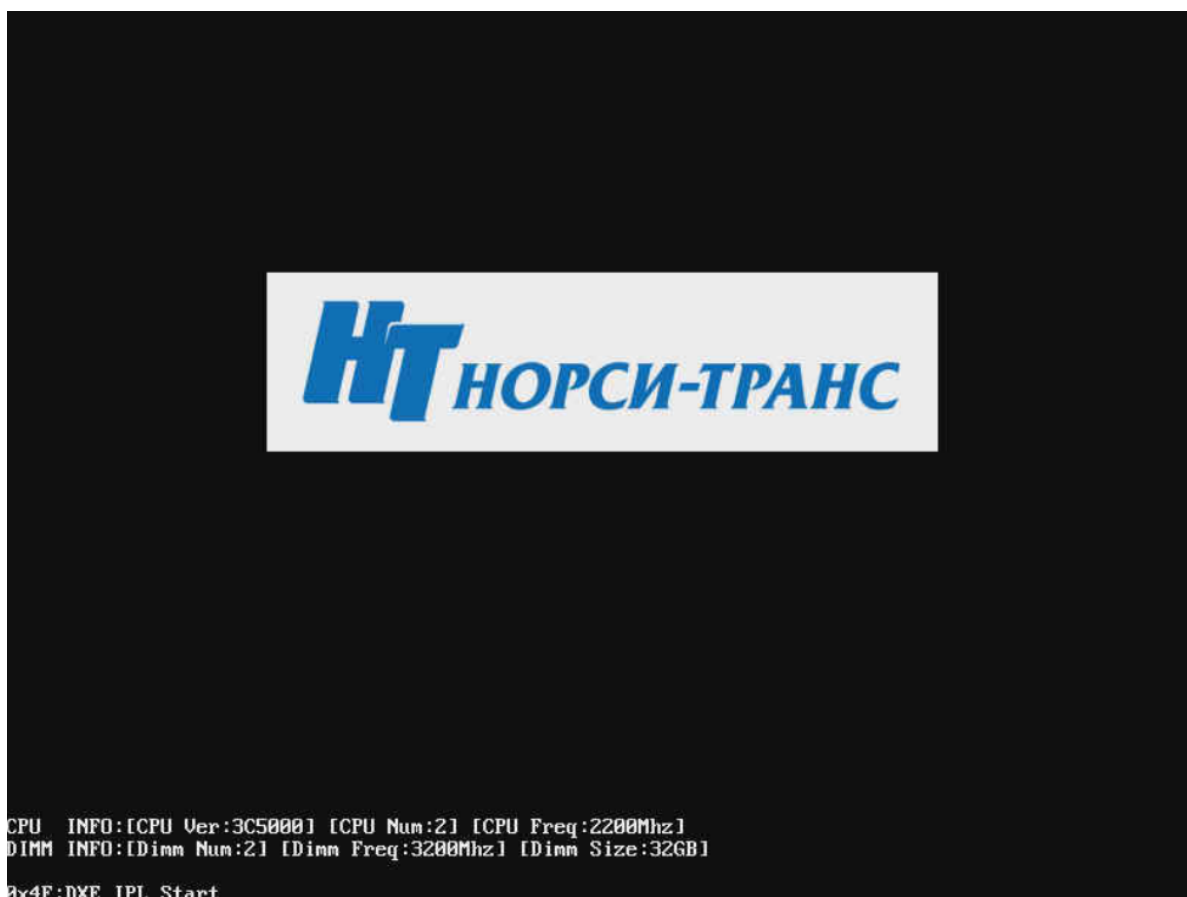


Рис. 65. Экран включения BIOS ЗАО «НОРСИ-ТРАНС»

Главный экран ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» BIOS представляет собой набор опций с вложенными подменю. При входе в главное меню курсор автоматически устанавливается на первую опцию, которая выделяется черным цветом.

Три первые опции, отмеченные треугольником ► имеют вложенные подменю с перечнем доступных для изменения параметров работы серверной системы.

Опции «Continue» и «Reset» представляют собой команды на продолжение загрузки операционной системы и выполнение сброса установленных параметров и перезагрузки серверной системы.

Вид главного меню BIOS ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» показан на [рис. 66](#) Вид главного меню BIOS ЗАО «НОРСИ-ТРАНС».

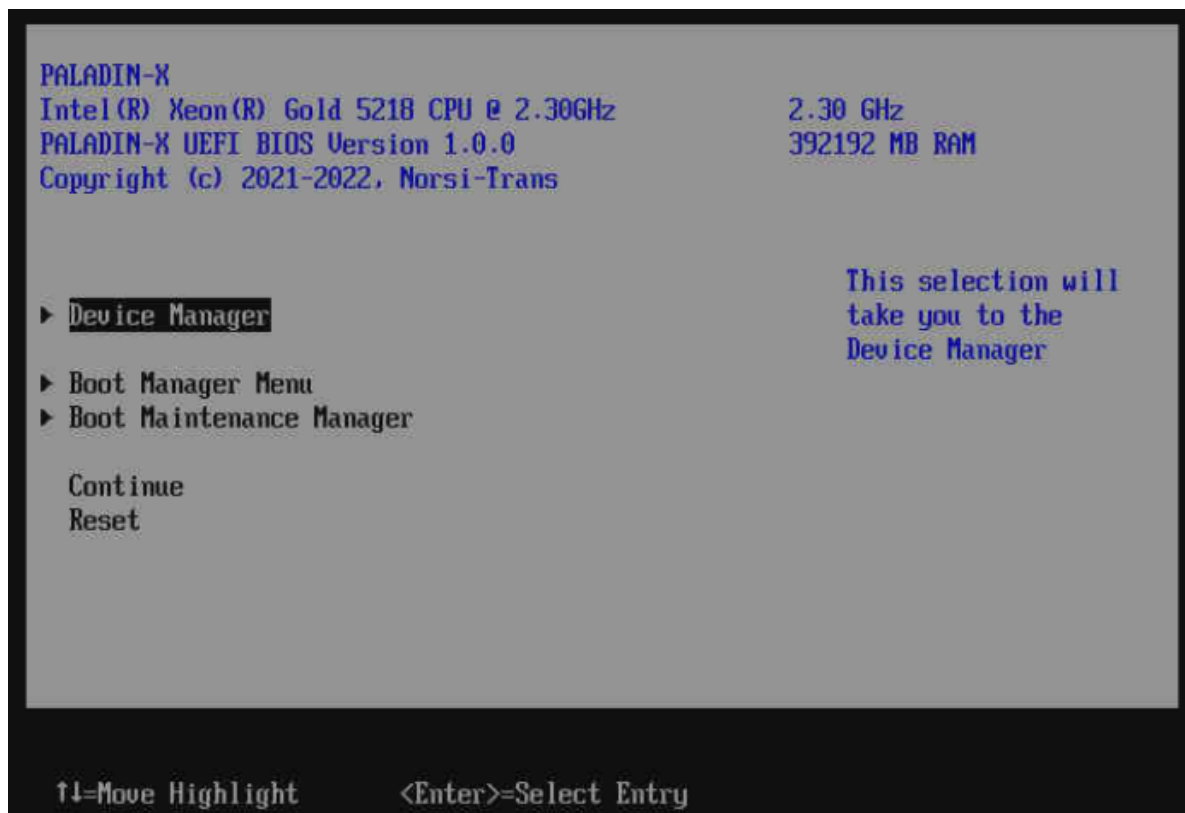


Рис. 66. Вид главного меню BIOS ЗАО «НОРСИ-ТРАНС»

Клавиши управления для настройки BIOS ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» перечислены в нижней части экрана и имеют следующие функции:

- «↑», «↓», «←», «→» – перемещение по опциям в меню и подменю;
- «Enter» – вход в выбранную опцию. Появляется экран с набором вложенных подменю или список доступных значений выбранного параметра;
- «F9» – восстановление значений по умолчанию из CMOS;
- «F10» – сохранение измененного значения в CMOS;
- «Esc» – выход в предыдущее подменю верхнего уровня

Device Manager

Данное меню применяется для изменений настроек подключенных устройств, Информация, отображаемая в меню управления устройствами, зависит от конфигурации оборудования сервера. Пример меню Device Manager показан на [рис. 67 Меню Device Manager](#).

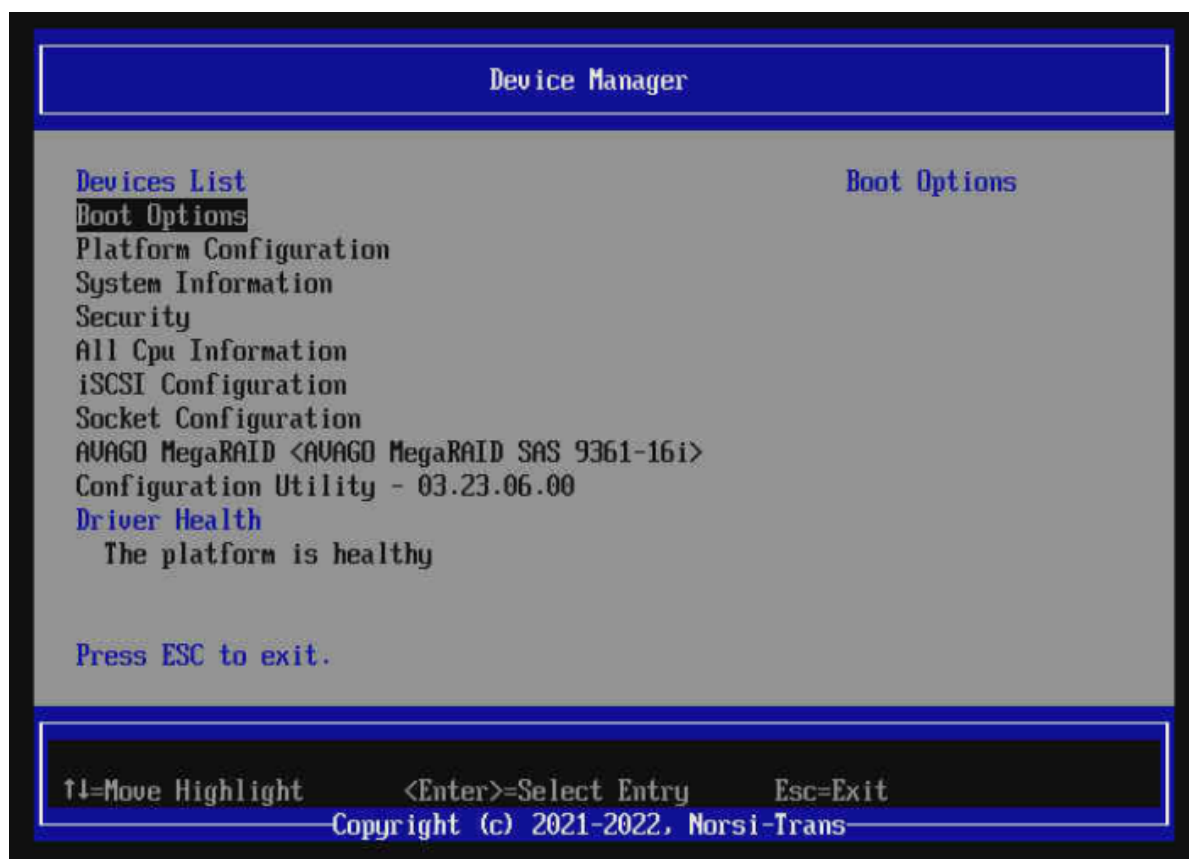


Рис. 67. Меню Device Manager

Основным назначением меню управления устройствами является защита доступа, настройка конфигурации iSCSI, доступ к конфигурации карты RAID-контроллера (если установлена), а также получение информации о конфигурации серверной платформы и системной информации.

Boot Manager Menu

Данное меню применяется для изменения загрузочной конфигурации сервера, Меню содержит список доступных вариантов загрузки. Обычно список параметров загрузки включает внутреннюю оболочку UEFI и один или несколько загрузчиков операционной системы.

Информация, отображаемая в меню управления загрузкой, зависит от установленной операционной системы и конфигурации системных и жестких дисков. Пример меню Boot Manager Menu показан на [рис. 68 Меню Boot Manager Menu](#).

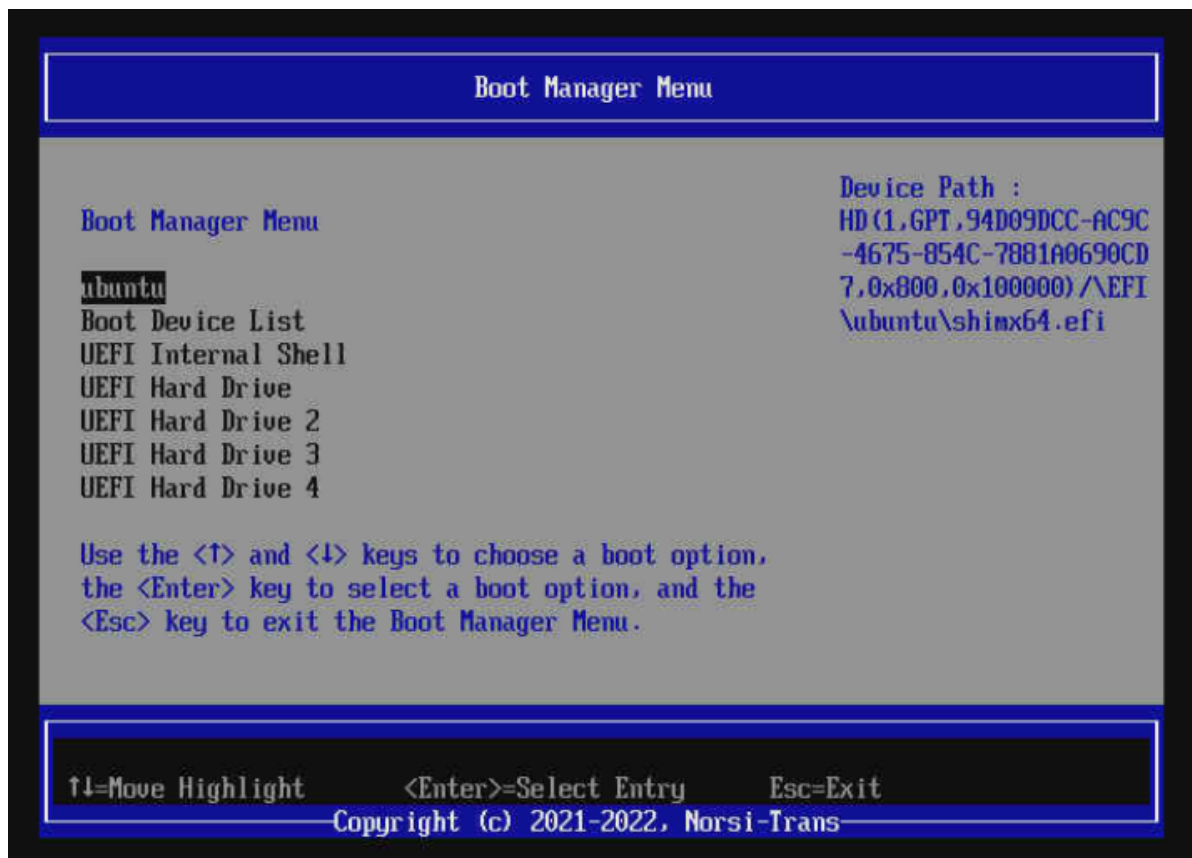


Рис. 68. Меню Boot Manager Menu

Boot Maintenance Menu

Чтобы выполнить обслуживание системы, например добавить, удалить или изменить порядок параметров загрузки, используется диспетчер обслуживания загрузки. Пример меню Boot Maintenance Menu показан на [рис. 69 Меню Device Manager](#).

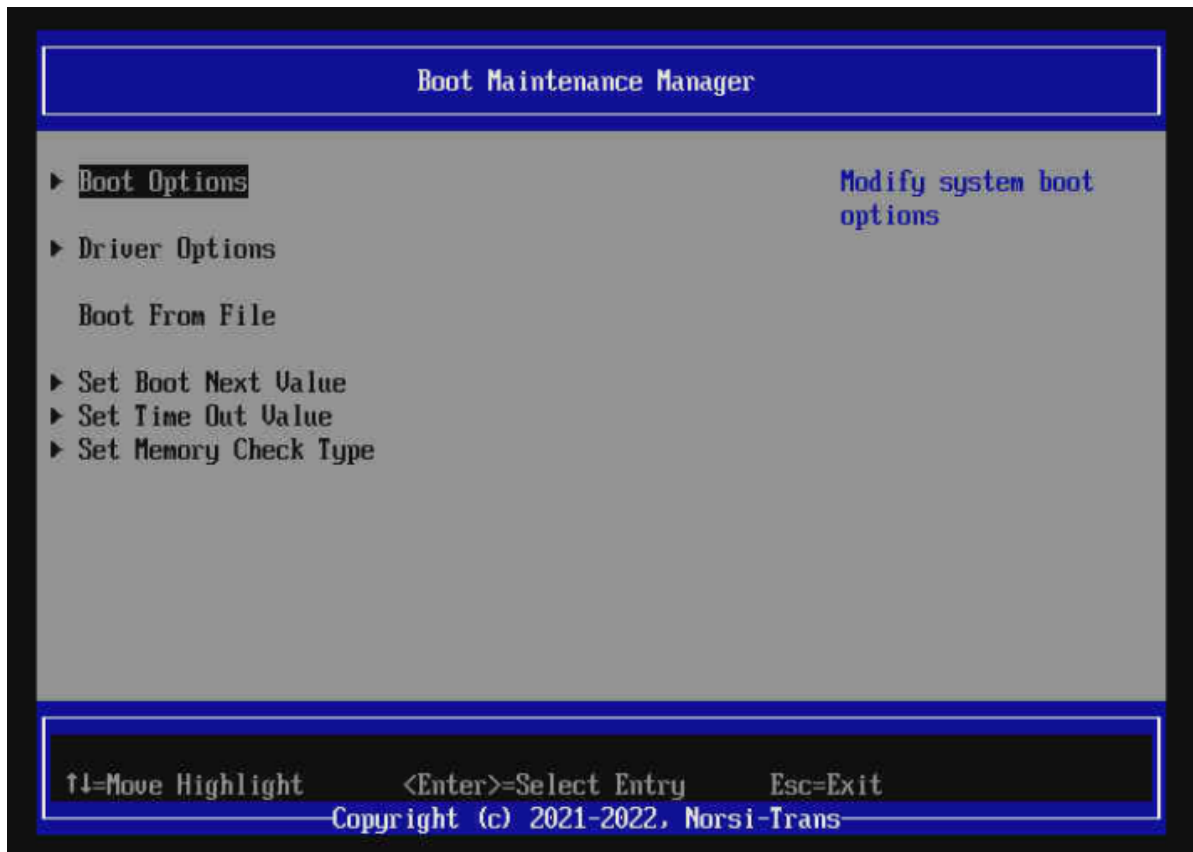


Рис. 69. Меню Device Manager

Основным назначением меню диспетчера обслуживания загрузки является возможность добавления или удаления элементов в список параметров загрузки. Данное меню также позволяет вручную запустить определенное приложение или драйвер (только один раз) для использования при загрузке, а также установки загрузочных параметров, которые нужно загрузить только один раз, без изменения каких-либо других параметров в главном меню диспетчера загрузки. Это разовая операция и не меняет постоянных настроек загрузки сервера.

10.1.1 Создание виртуального RAID массива Sata

Для настройки виртуального RAID массива Sata выполните следующие действия:

- 1) Зайдите в ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» BIOS (см. раздел [10.1](#) для более детальной информации).

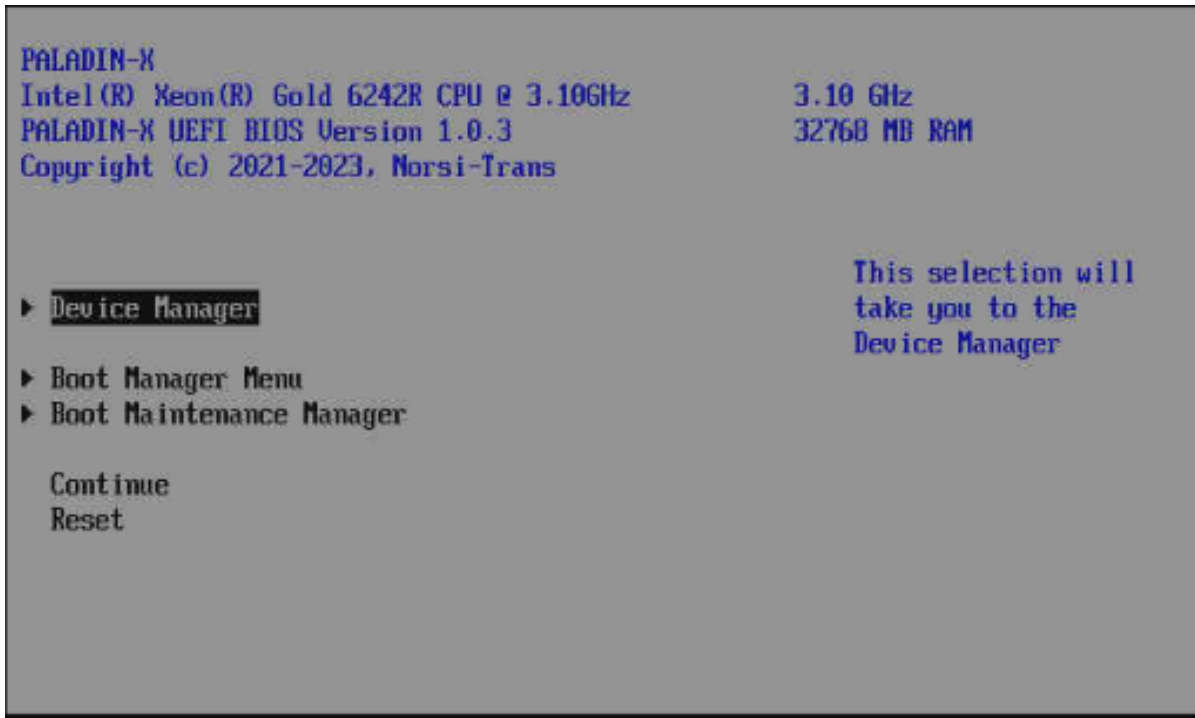
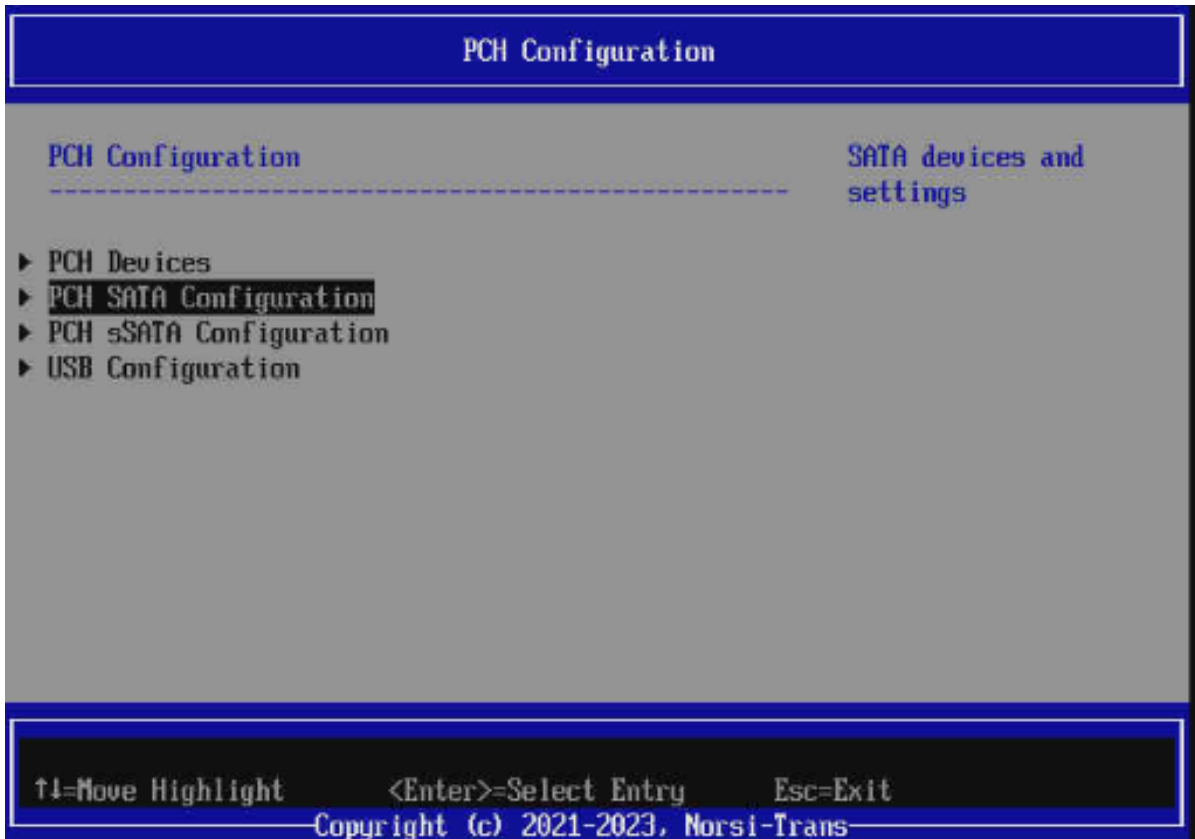


Рис. 70. Меню ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» BIOS

- 2) Перейдите во вкладку «PCH SATA Configuration» и 3. Переключаем режим «AHCI» на «RAID» в пункте «Configuration SATA as...». Окно показано на [рис. 71 Меню PCH SATA Configuration](#).



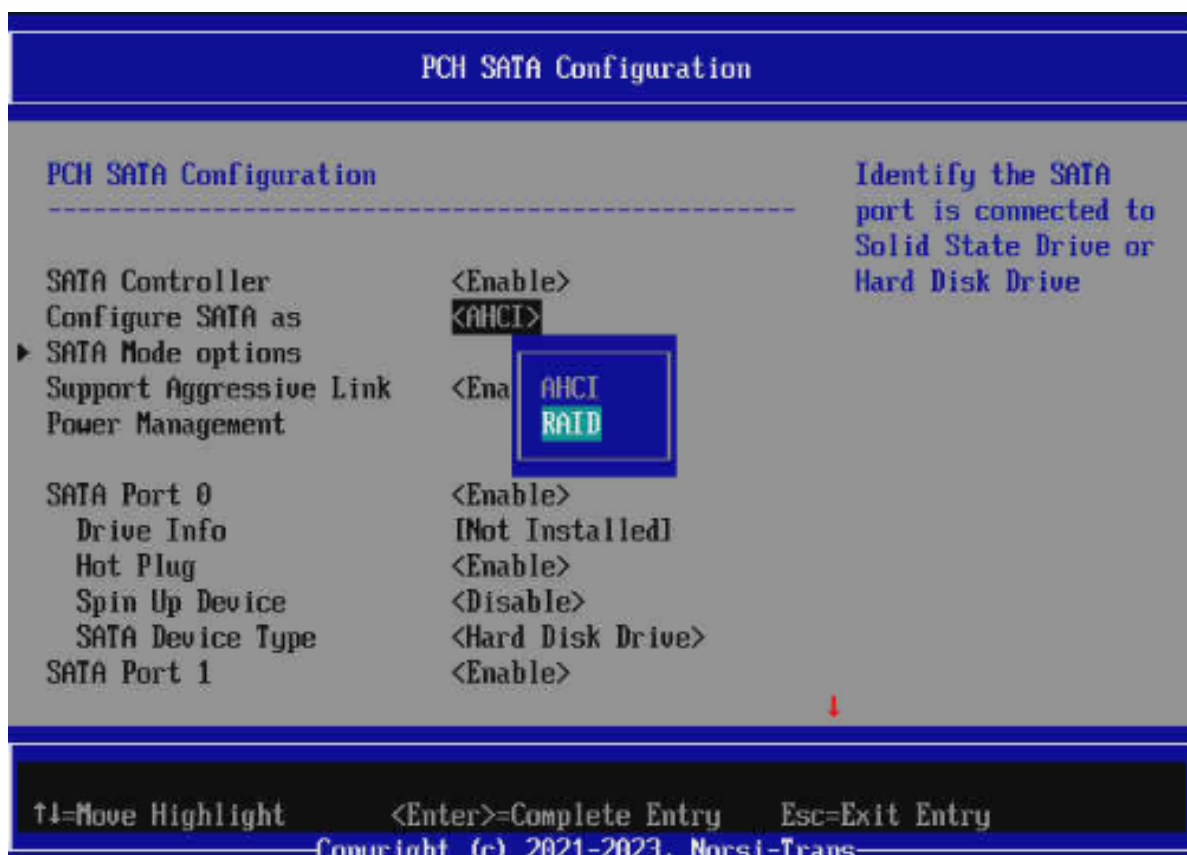


Рис. 71. Меню PCH SATA Configuration

- 3) Сохраняем конфигурацию нажатием кнопки «F10» и перезагружаем сервер.

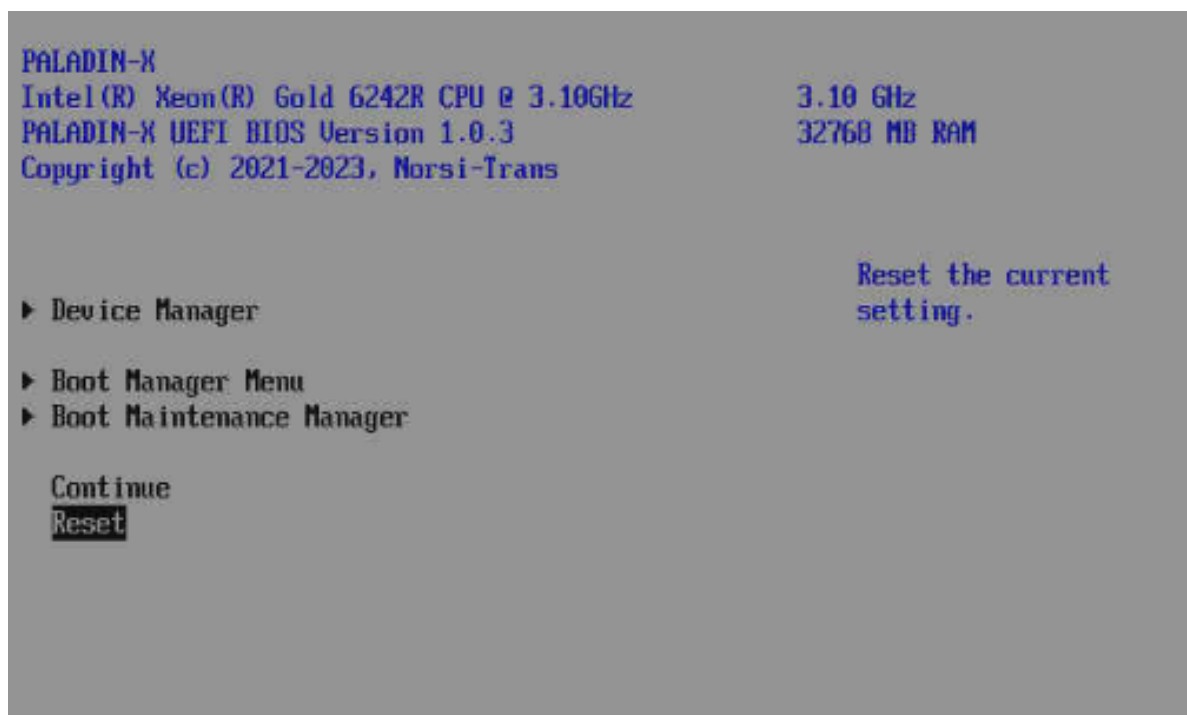


Рис. 72. Перезагрузка сервера

- 4) После перезагрузки сервера зайдите в ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» BIOS (см. раздел 10.1 для более детальной информации).
- 5) Во вкладке «Intel(R) VROC Sata controller» перейдите во вкладку «Create RAID Volume». Создаем один из массивов «RAID0 (Stripe)» или «RAID1 (Mirror)» Окно показано на [рис. 74 Меню Intel \(R\) VROC](#).

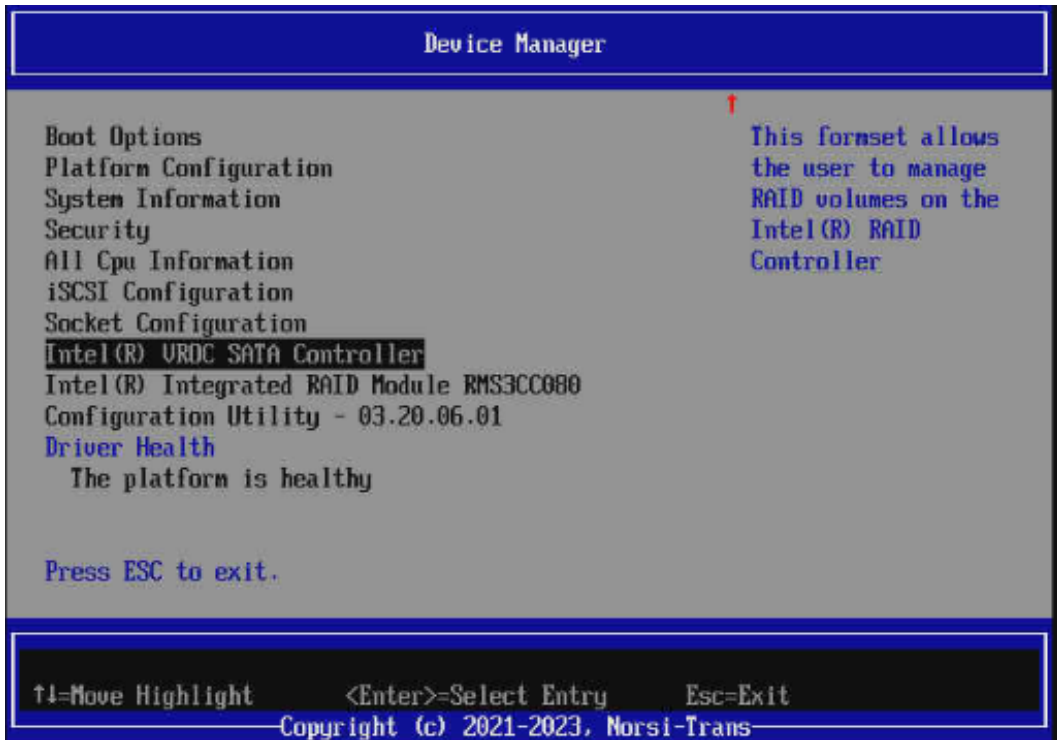


Рис. 73. Меню Device Manager

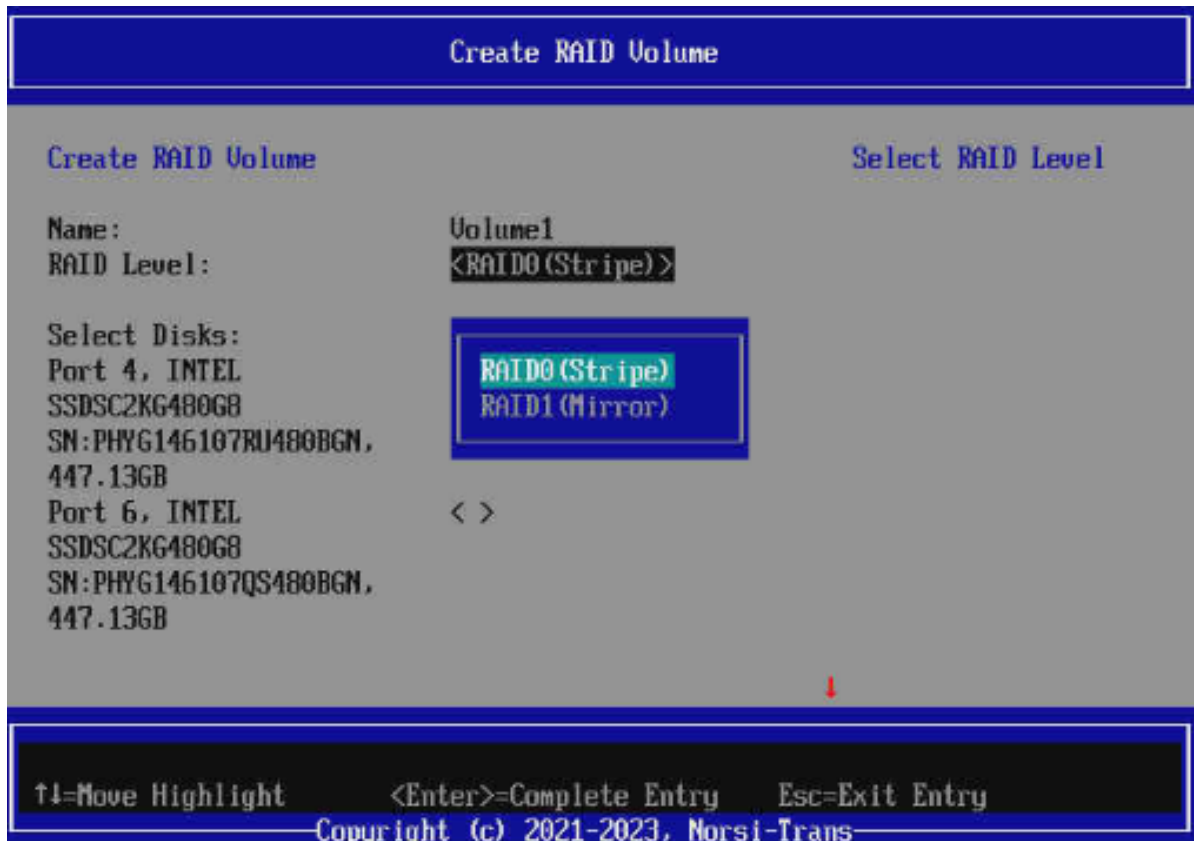


Рис. 74. Меню Intel (R) VROC

- 6) Выбираем нужные HDD для массива. Окно показано на [рис. 75 Меню Create RAID Volume](#)

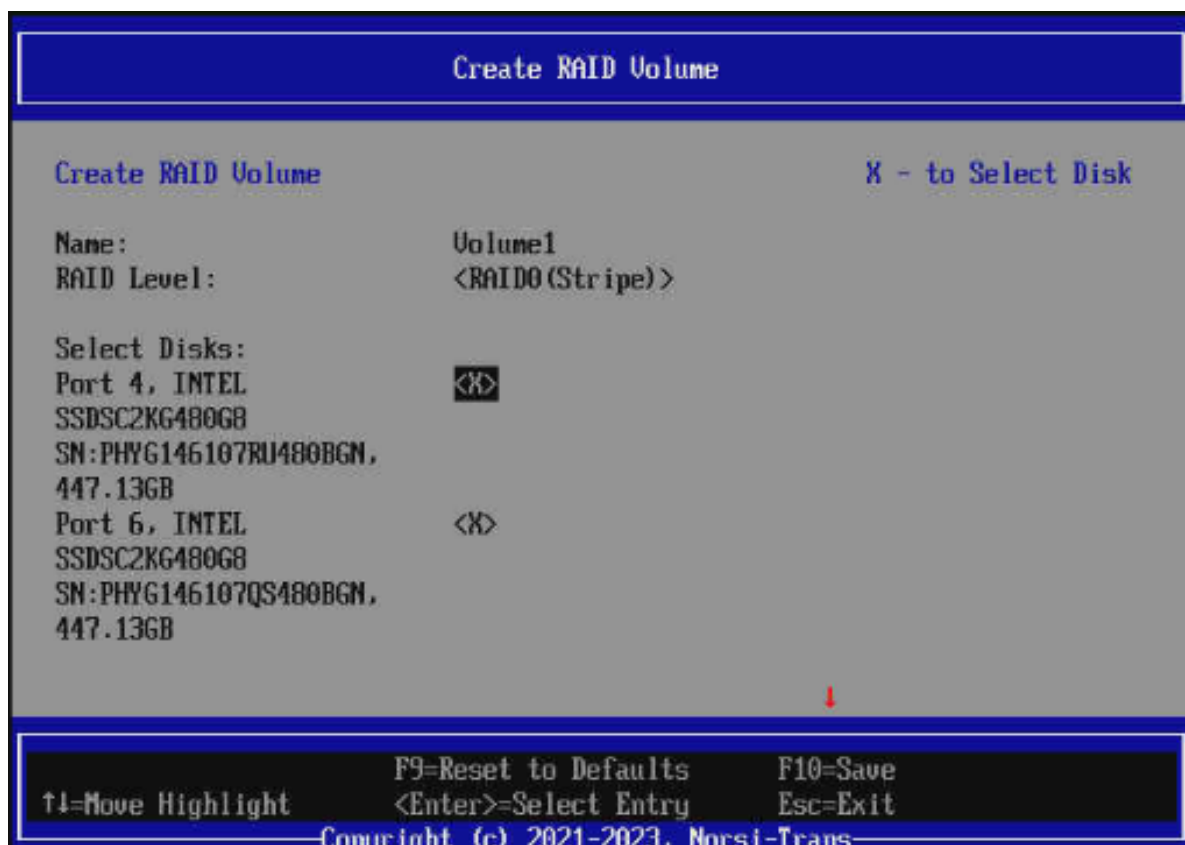


Рис. 75. Меню Create RAID Volume

- 7) В «Name» можно указать имя массива либо оставить по умолчанию.
 8) После проделанных действий сохраняем конфигурацию нажатием кнопки «F10». Окно показано на [рис. 76 Меню Intel \(R\) VROC с готовым массивом](#)

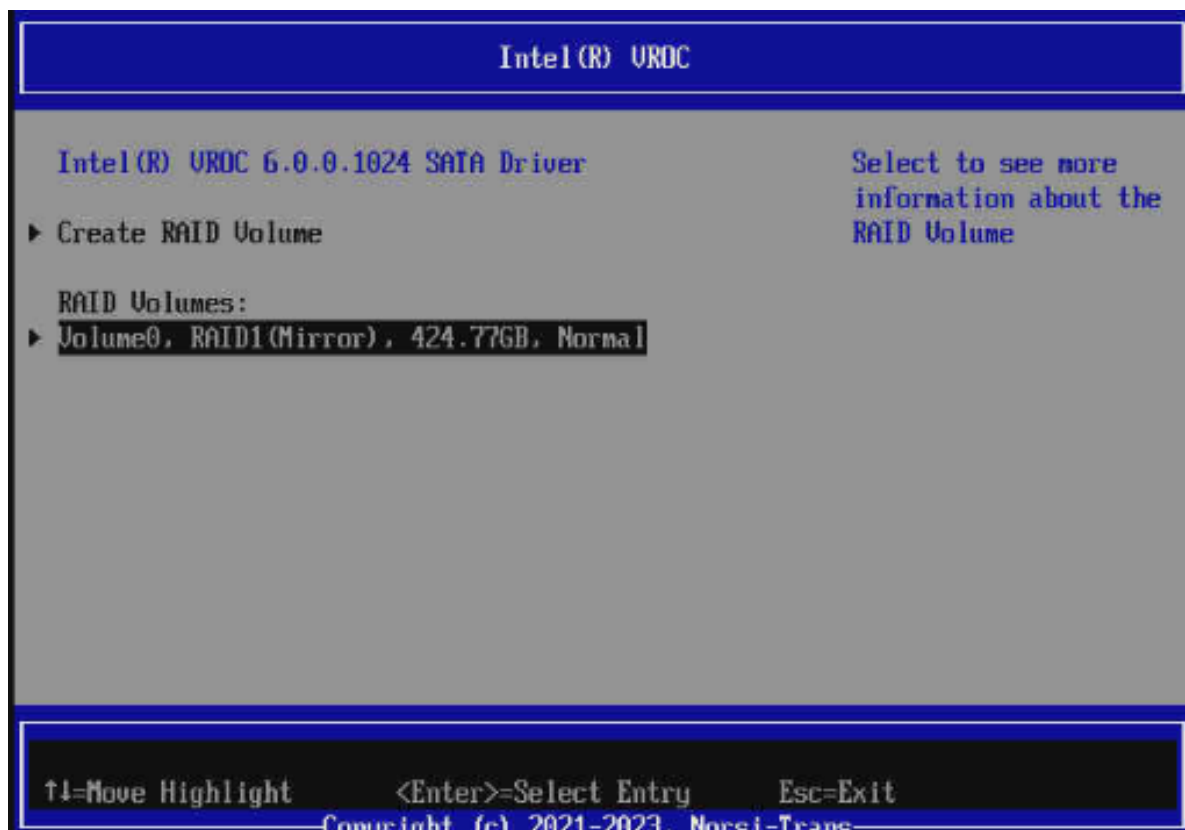


Рис. 76. Меню Intel (R) VROC с готовым массивом

10.1.2 Создание виртуального RAID массива sSata

Для настройки виртуального RAID массива Sata выполните следующие действия:

- 1) Зайдите в ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» BIOS (см. раздел 10.1 для более детальной информации).

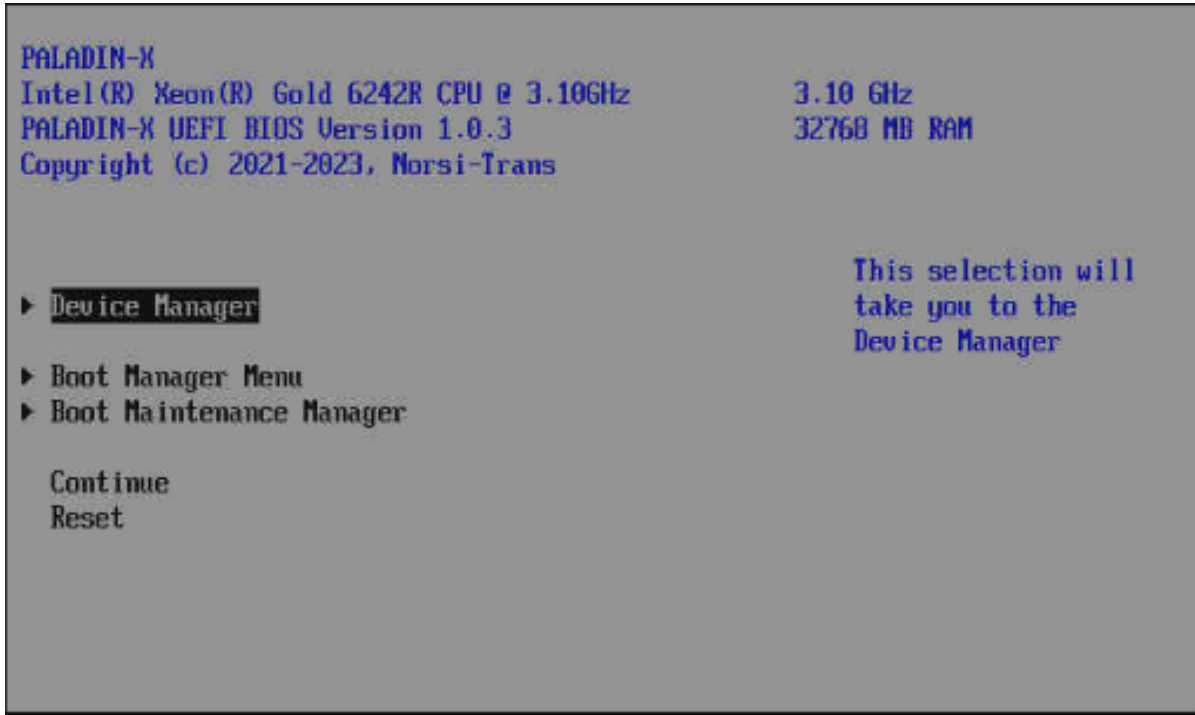
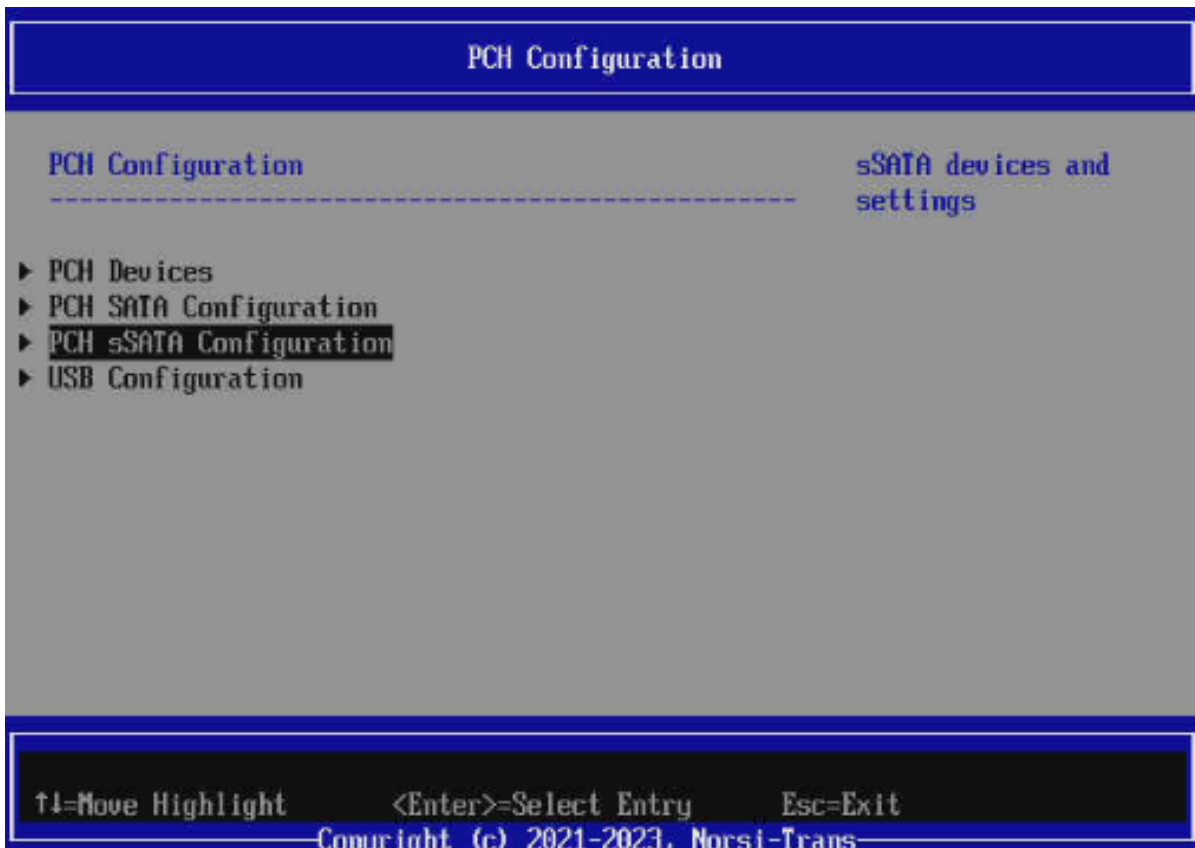


Рис. 77. Меню ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» BIOS

- 2) Перейдите во вкладку «PCH sSATA Configuration» и 3. Переключаем режим «AHCI» на «RAID» в пункте «Configuration sSATA as...». Окно показано на [рис. 78 Меню PCH SATA Configuration](#).



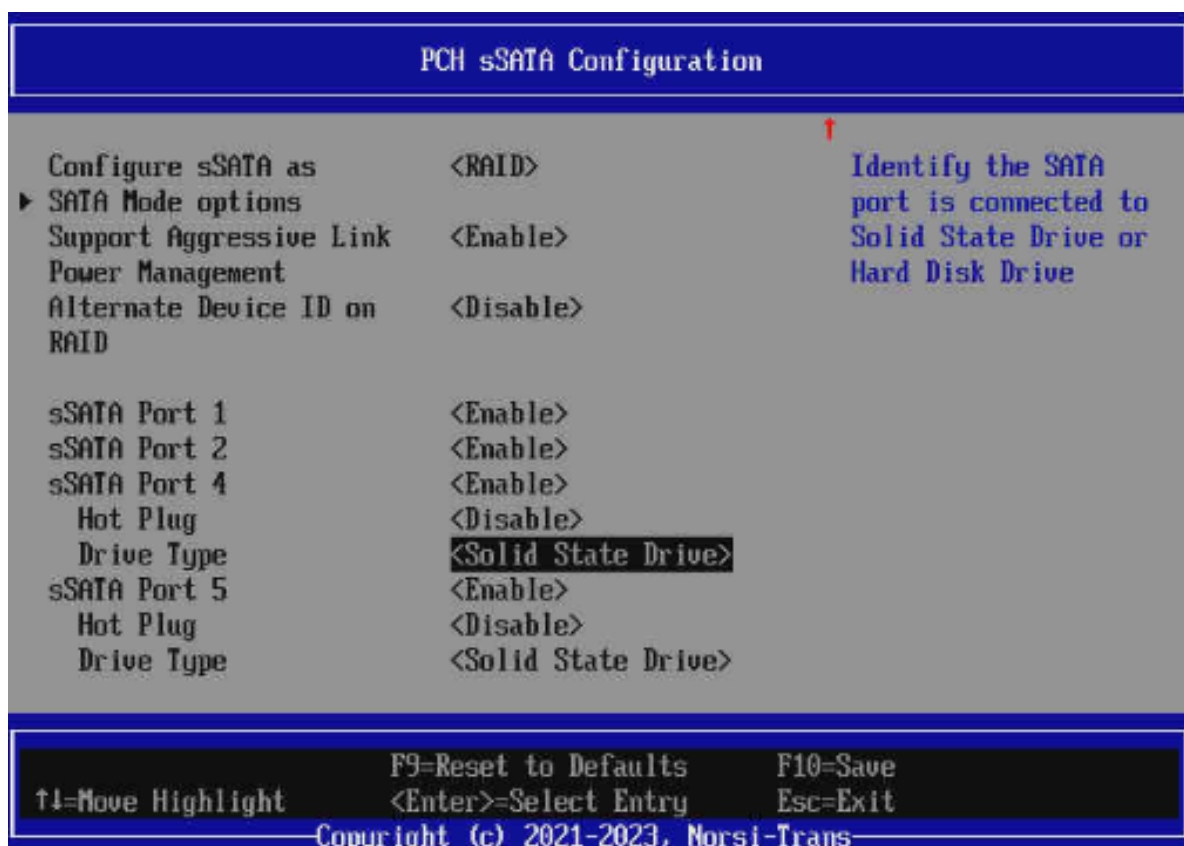


Рис. 78. Меню PCH SATA Configuration

- 3) В пункте «Drive Type» необходимо выбрать «Solid state Drive». Окно показано на [рис. 79 Меню PCH SATA Configuration](#).

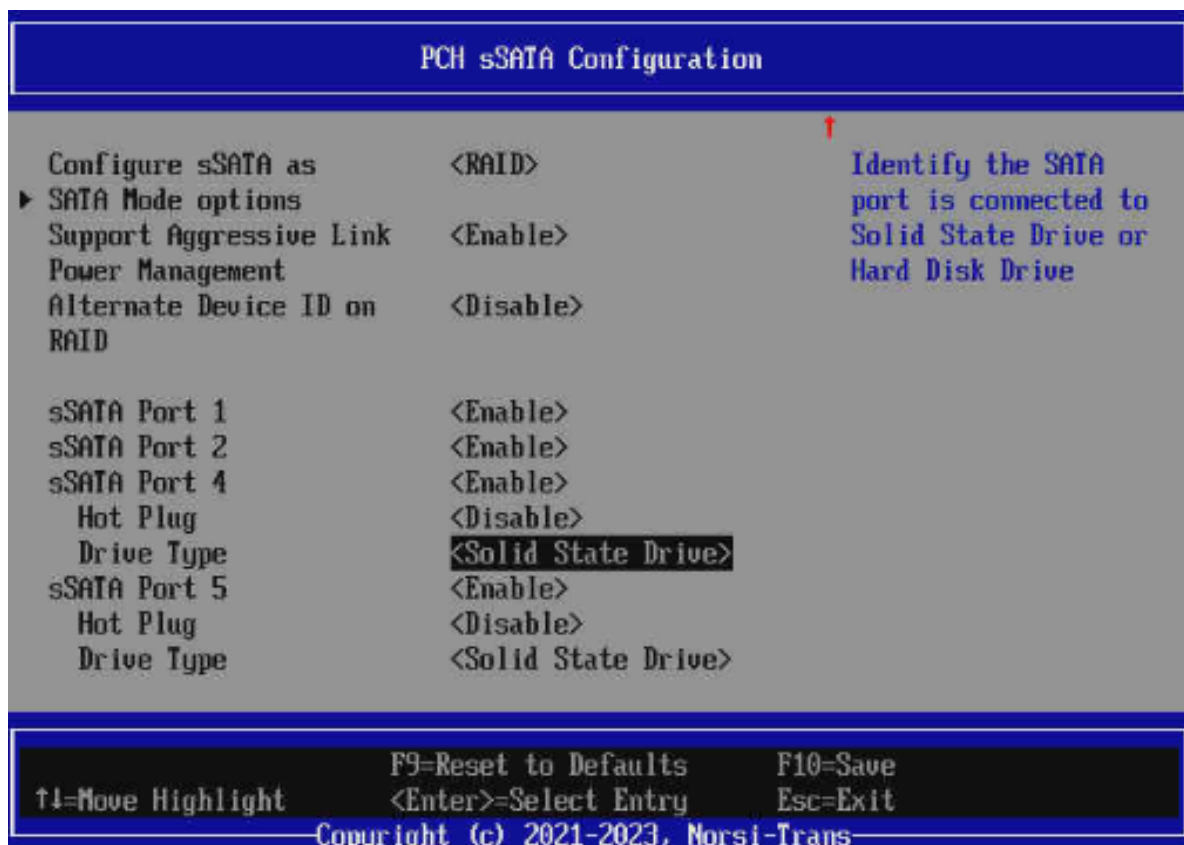


Рис. 79. Меню PCH SATA Configuration

4) Сохраняем конфигурацию нажатием кнопки «F10» и перезагружаем сервер.

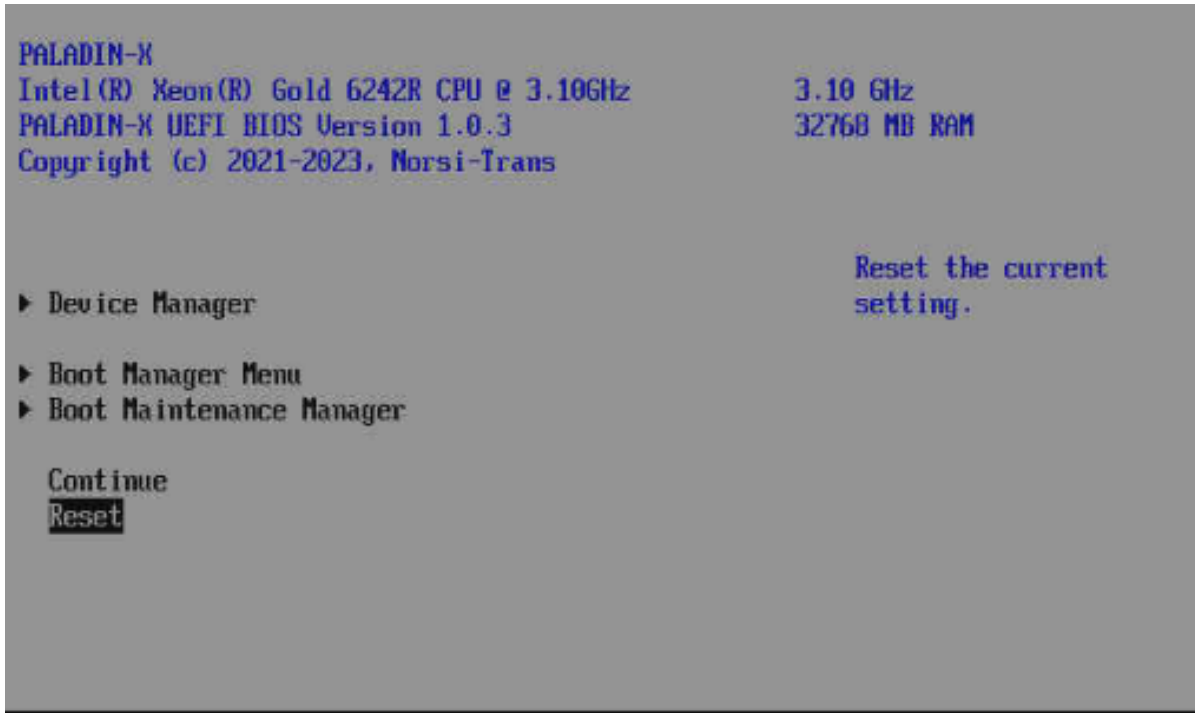


Рис. 80. Перезагрузка сервера

- 5) После перезагрузки сервера зайдите в ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» BIOS (см. раздел 10.1 для более детальной информации).
- 6) Во вкладке «Intel(R) VROC Sata controller» перейдите во вкладку «Create RAID Volume». Создаем один из массивов «RAID0 (Stripe)» или «RAID1 (Mirror)» Окно показано на [рис. 82 Меню Intel \(R\) VROC](#).

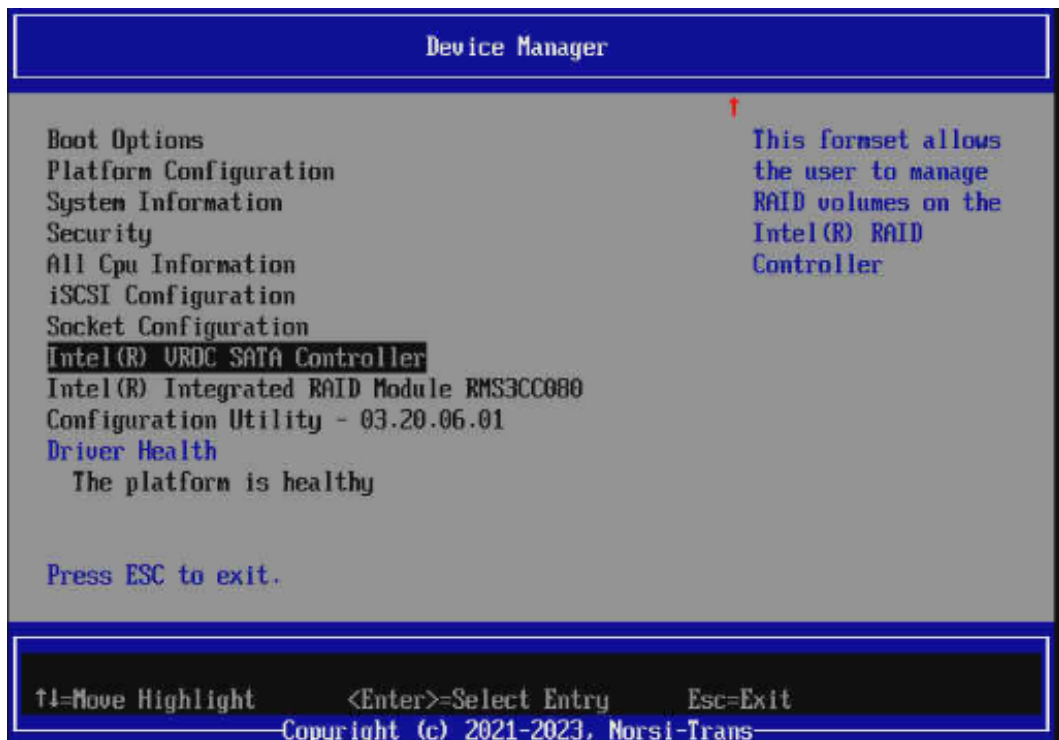


Рис. 81. Меню Device Manager

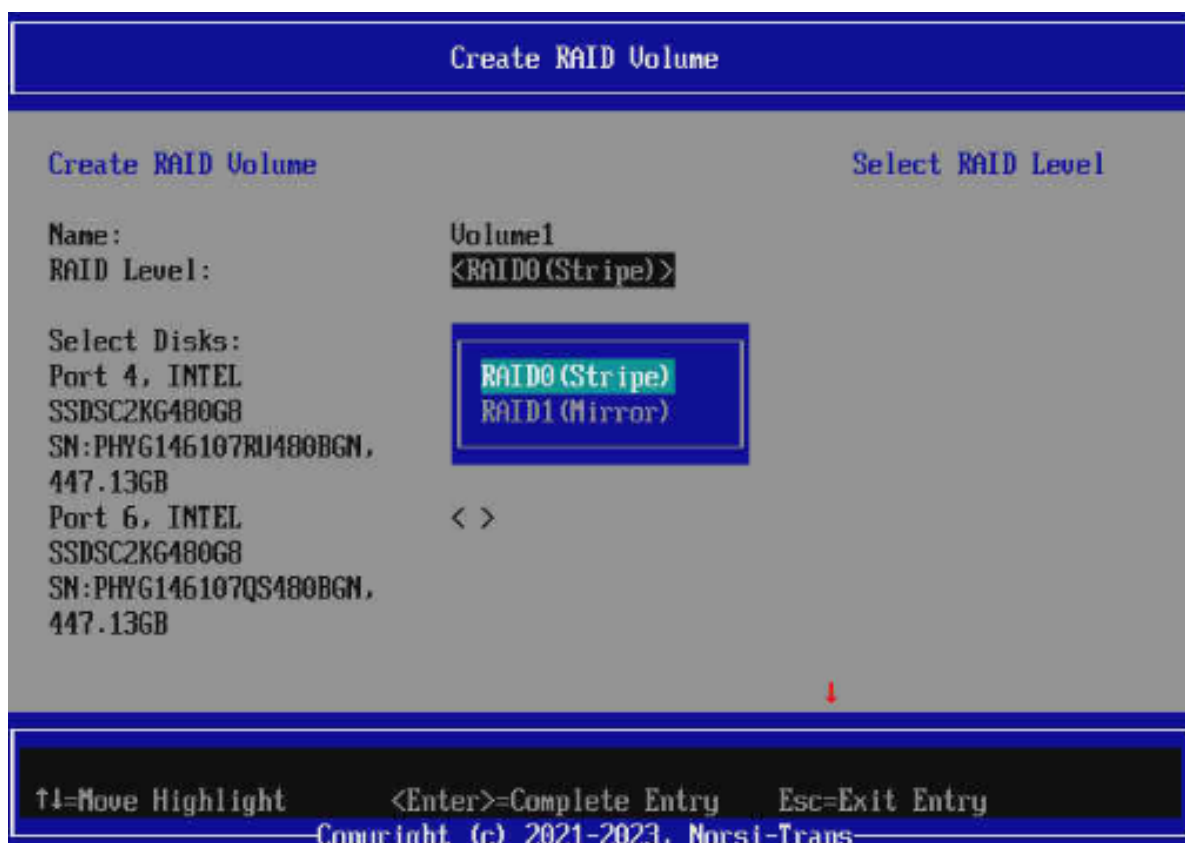


Рис. 82. Меню Intel (R) VROC

7) Выбираем нужные HDD для массива. Окно показано на [рис. 83 Меню Create RAID Volume](#)

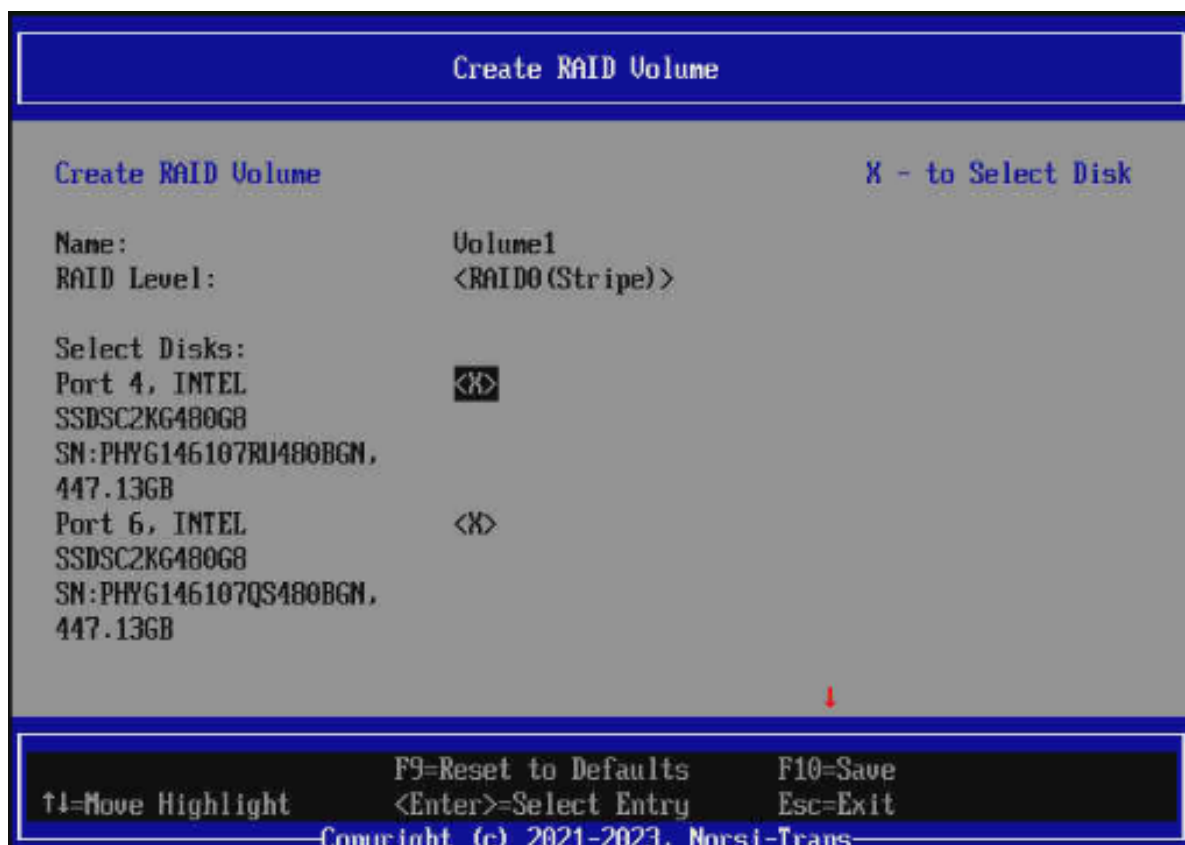


Рис. 83. Меню Create RAID Volume

8) В «Name» можно указать имя массива либо оставить по умолчанию.

9) После проделанных действий сохраняем конфигурацию нажатием кнопки «F10». Окно показано на [рис. 84 Меню Intel \(R\) VROC с готовым массивом](#)

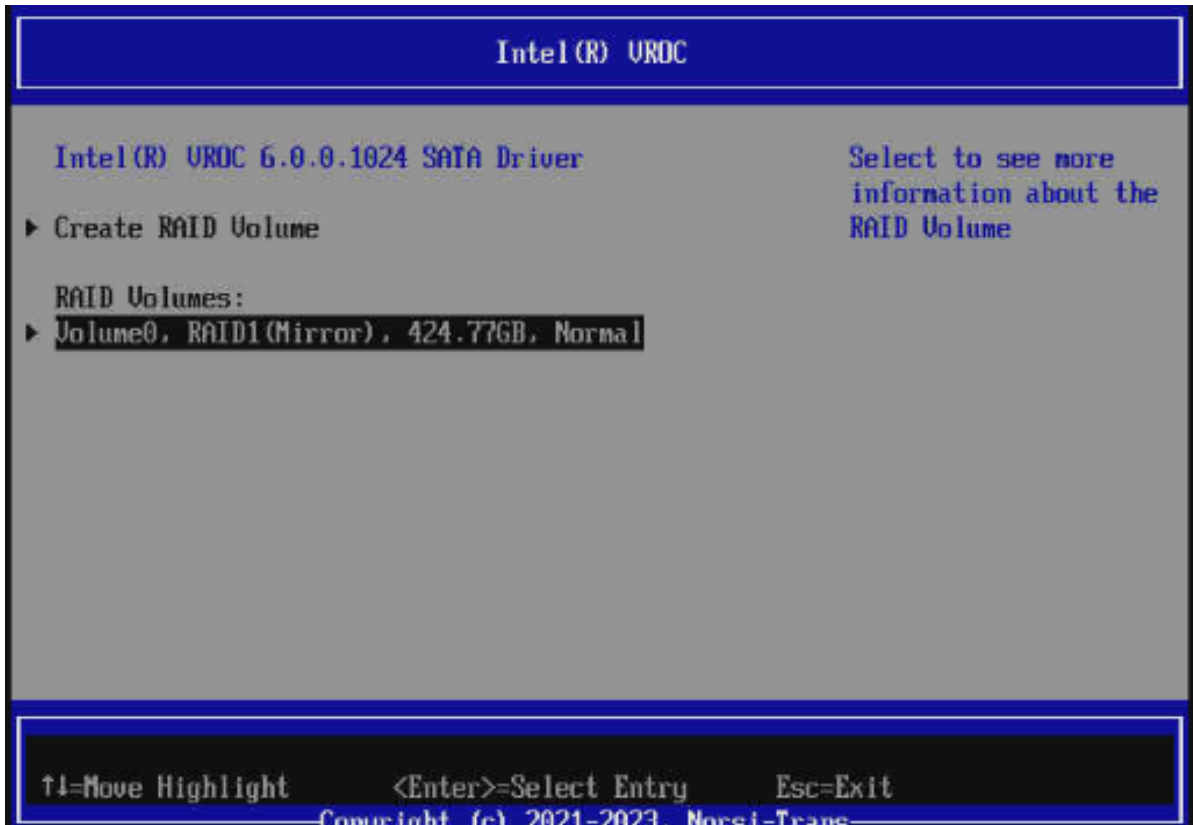


Рис. 84. Меню Intel (R) VROC с готовым массивом

10.1.3 Конфигурирование PCIe-райзеров

Для конфигурации PCIe-райзеров выполните следующие действия:

- 1) Зайдите в ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» BIOS (см. раздел [10.1](#) для более детальной информации).
- 2) Перейдите во вкладку «I/O Risers Configuration» и установите «Additional NIC Type» в состояние <OCP module>. Окно показано на [рис. 85 Меню I/O Risers Configuration](#)

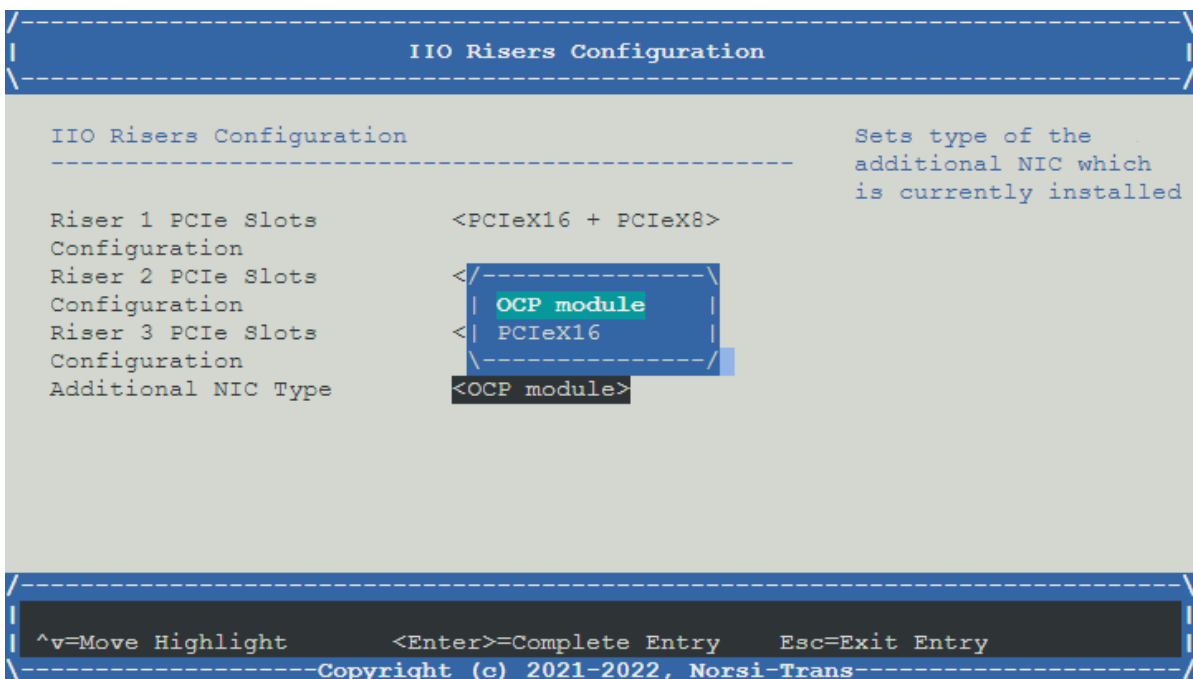
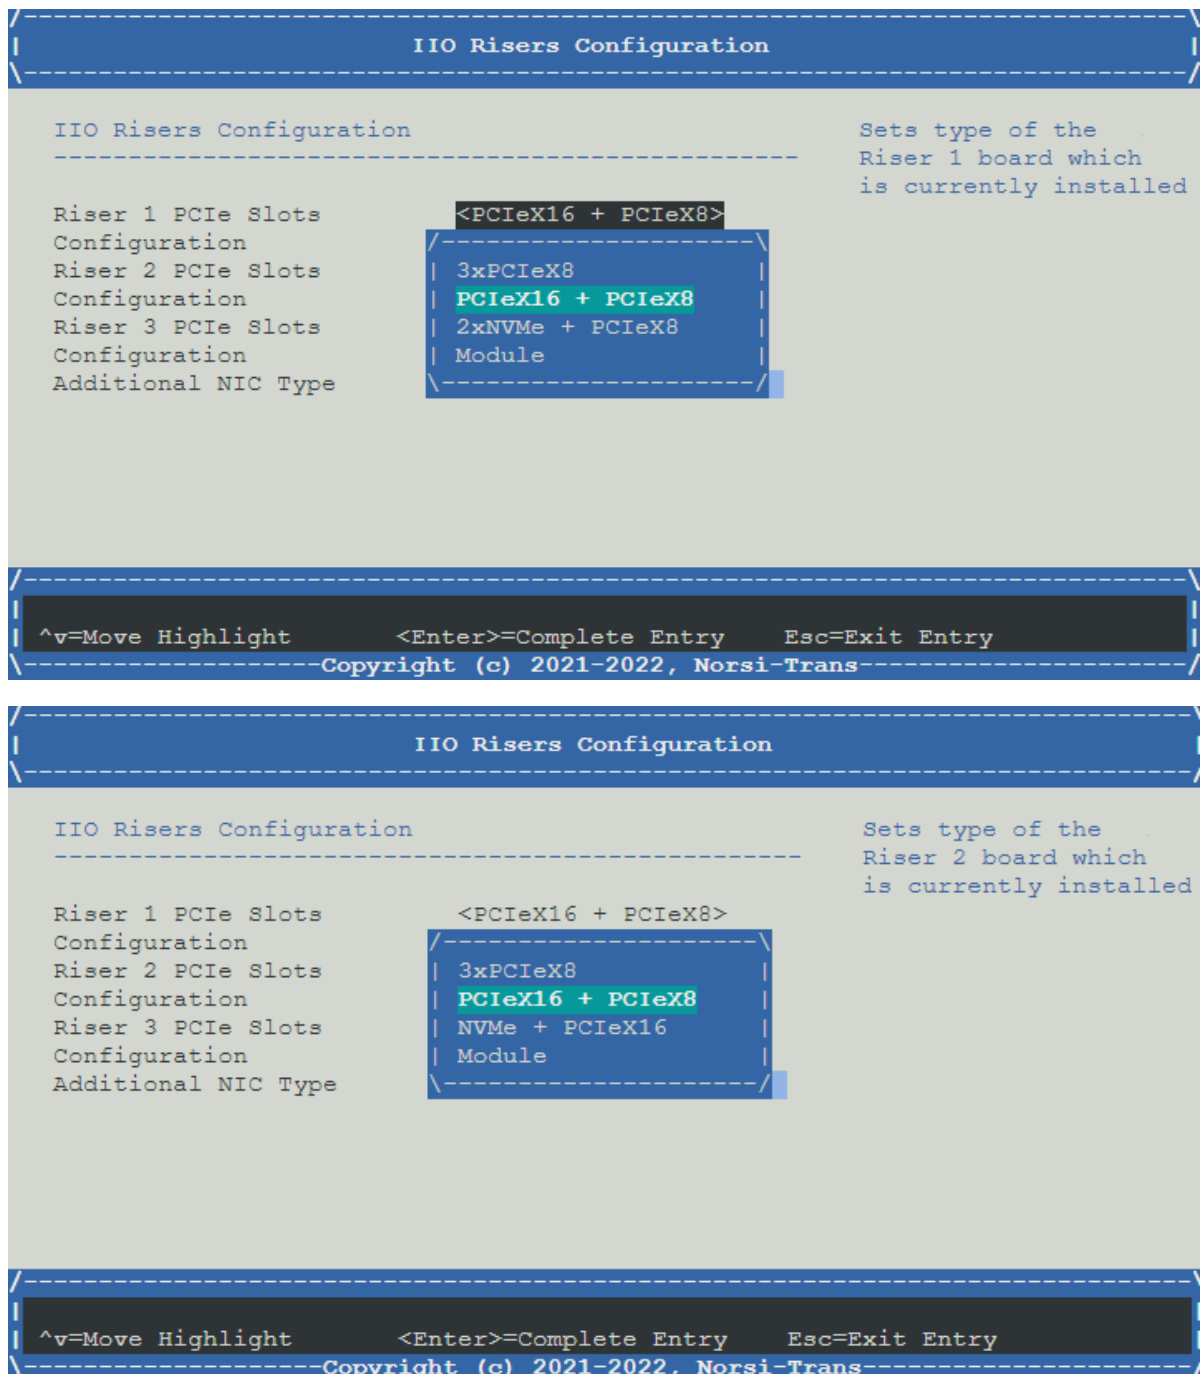


Рис. 85. Меню I/O Risers Configuration

3) Установите тип PCIe-райзеров согласно физическим. Окно показаны на [рис. 86](#) Выбор типа PCIe-райзеров



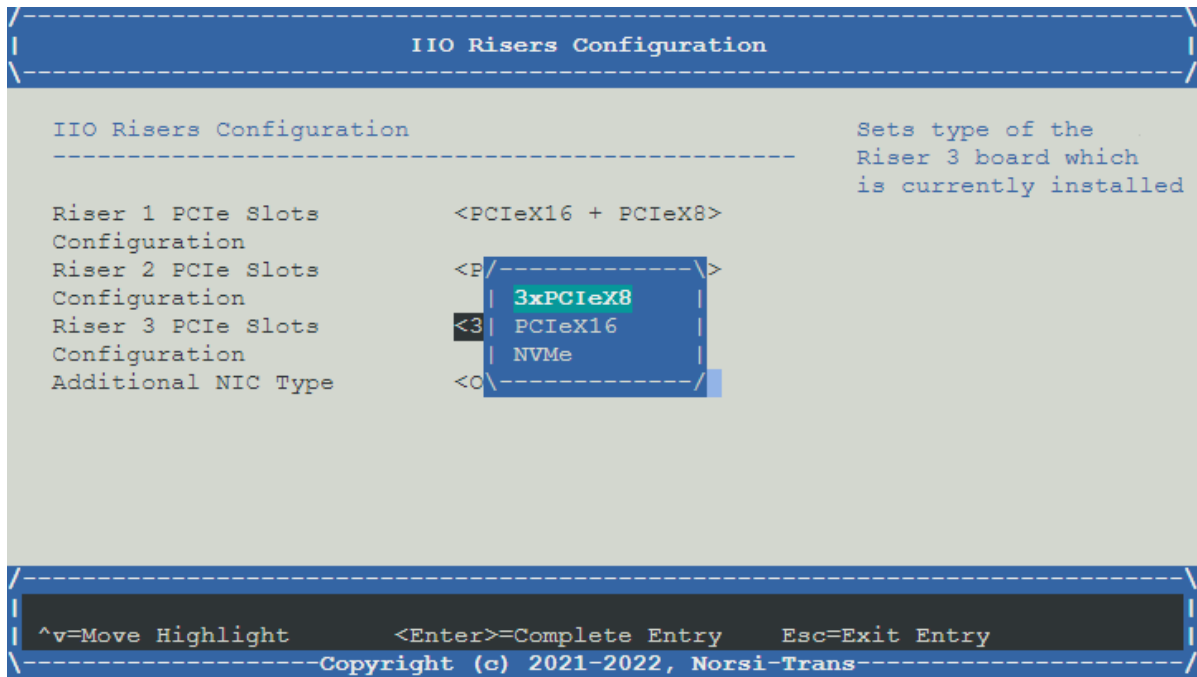


Рис. 86. Выбор типа PCIe-райзеров

10.2 Удаленное управление и диагностика (ВМС) платформой

Диагностика сервера с помощью ВМС

Чтобы произвести диагностику сервера с помощью ВМС выполните следующие действия:

- 1) Подключитесь в ВМС-консоль оборудования (Журнал событий ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» Paladin)
- 2) Пройдите во вкладку «Здоровье» → «Журнал событий» в данной вкладке отображены все события произошедшие в сервере. В поле «Фильтровать по строгости» произведите фильтрацию по степени серьезности события. В поле «Дата начала» произведите фильтрацию по дате начала события, в поле «Дата окончания» произведите фильтрацию по дате окончания события, в поле «Search event log» произведите фильтрацию по ключевым словам события. Окно показано на [рис. 87](#) Окно «Журнал событий»


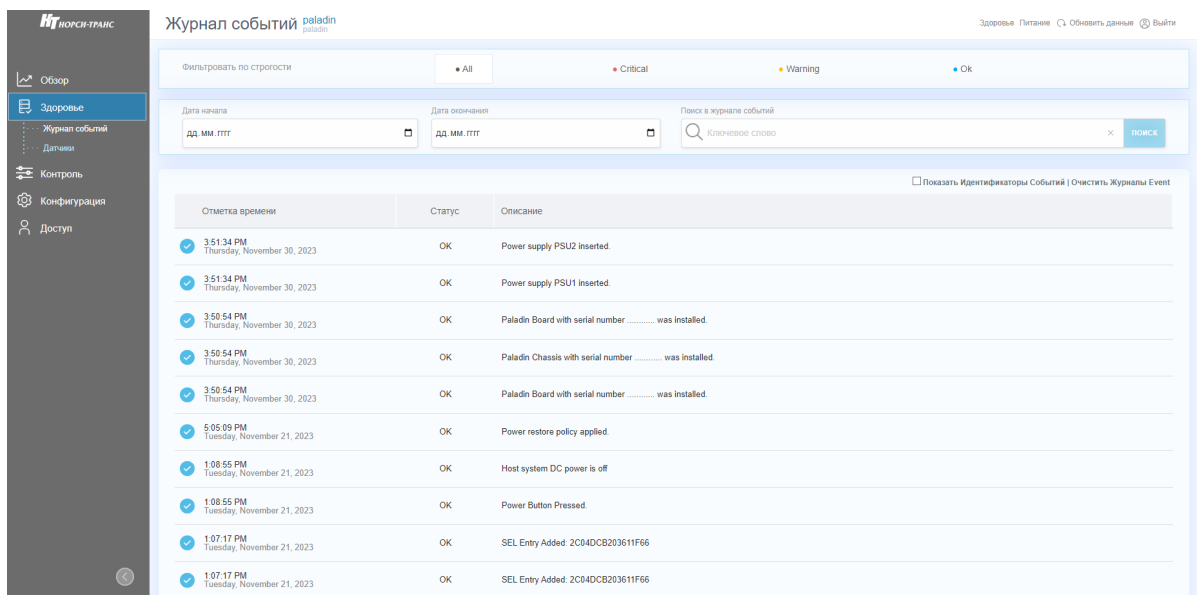


Рис. 87. Окно «Журнал событий»

- 3) Пройдите во вкладку «Здоровье» → «Датчики» в данной вкладке отображается информация по датчикам установленным в сервере. В поле «Фильтровать по строгости» произведите фильтрацию по степени серьезности события. В раскрывающемся списке выберете компонент сервера где хотите просмотреть состояния датчиков. В поле поиска произведите фильтрацию по ключевым словам датчиков. Окно показано на [рис. 88](#) Окно «Датчики»

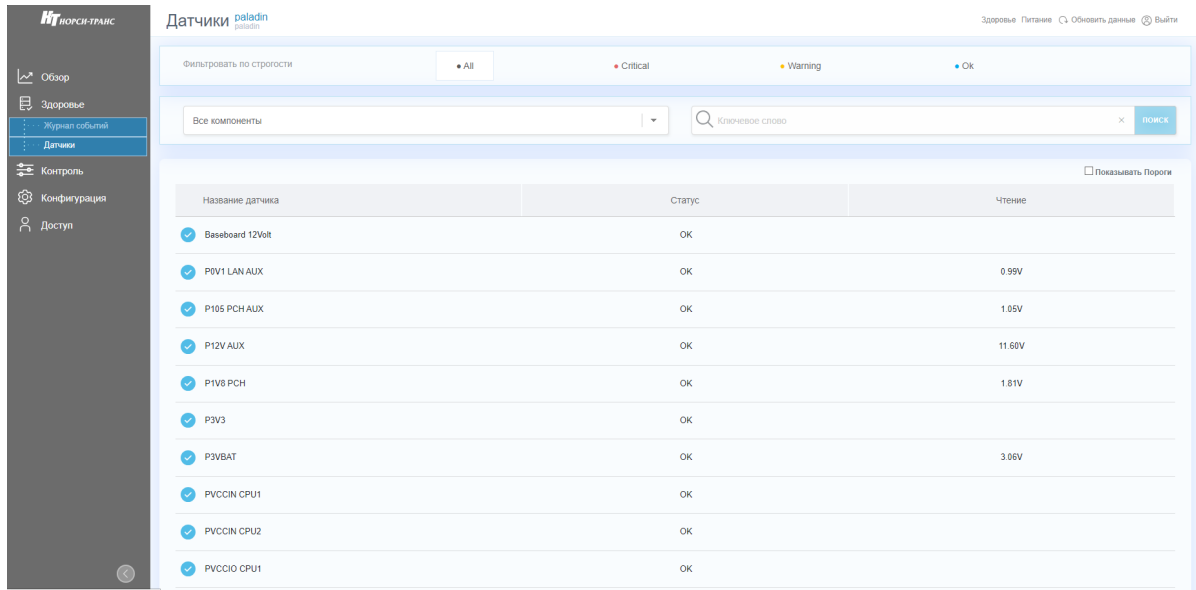

Название датчика	Статус	Чтение
Baseboard 12Volt	OK	
P0V1 LAN AUX	OK	0.99V
P105 PCH AUX	OK	1.05V
P12V AUX	OK	11.60V
P1V8 PCH	OK	1.81V
P3V3	OK	
P3VBAT	OK	3.06V
PVCCIN CPU1	OK	
PVCCIN CPU2	OK	
PVCCIO CPU1	OK	

Рис. 88. Окно «Датчики»

Управление сервером с помощью BMC

Чтобы произвести управление сервером с помощью BMC выполните следующие действия:

- 1) Подключитесь в BMC-консоль оборудования (Журнал событий ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» Paladin)
- 2) Пройдите во вкладку «Контроль» → «Операции питания сервера» в данной вкладке осуществляется управление сервером. В поле «Питание сервера» показано состояние сервера «On» или «Off». В поле «Включить питание сервера» при нажатии на кнопку осуществляется включение и выключение сервера. Окно показано на [рис. 89](#) Окно «Операции питания сервера»

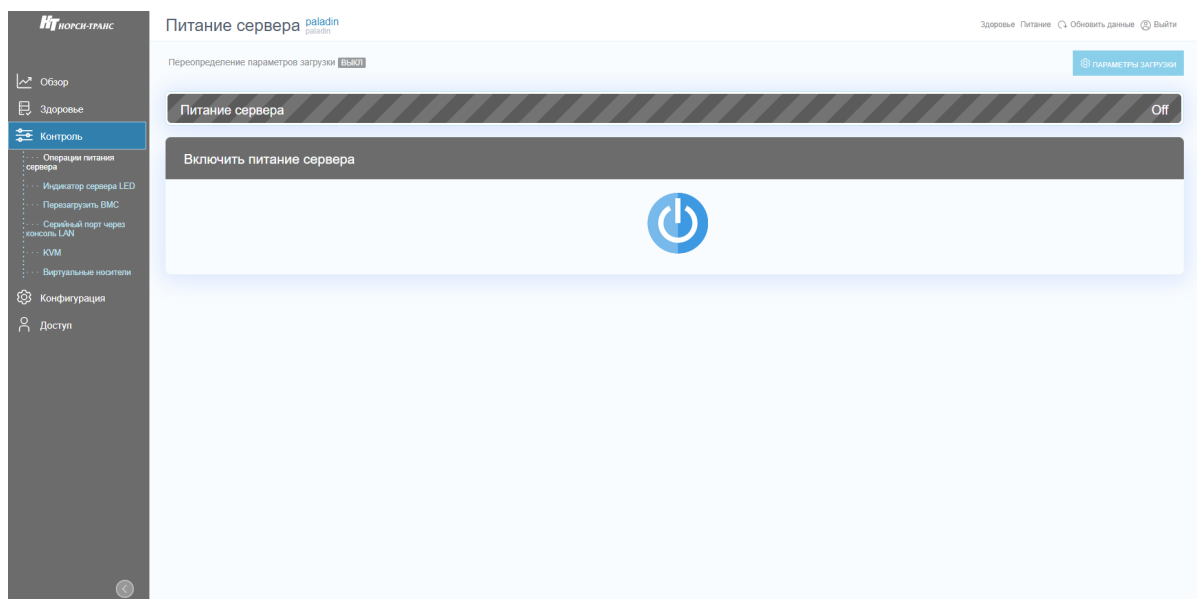


Рис. 89. Окно «Операции питания сервера»

- 3) Пройдите во вкладку «Контроль» → «Индикатор сервера LED» в данной вкладке осуществляется управление светодиодом идентификации сервера в серверной стойке. В поле «Включите или выключите светодиодный индикатор» установите переключатель в активное положение чтобы включить светодиод индикации сервера. Окно показано на [рис. 90 Окно «Индикатор сервера LED»](#)

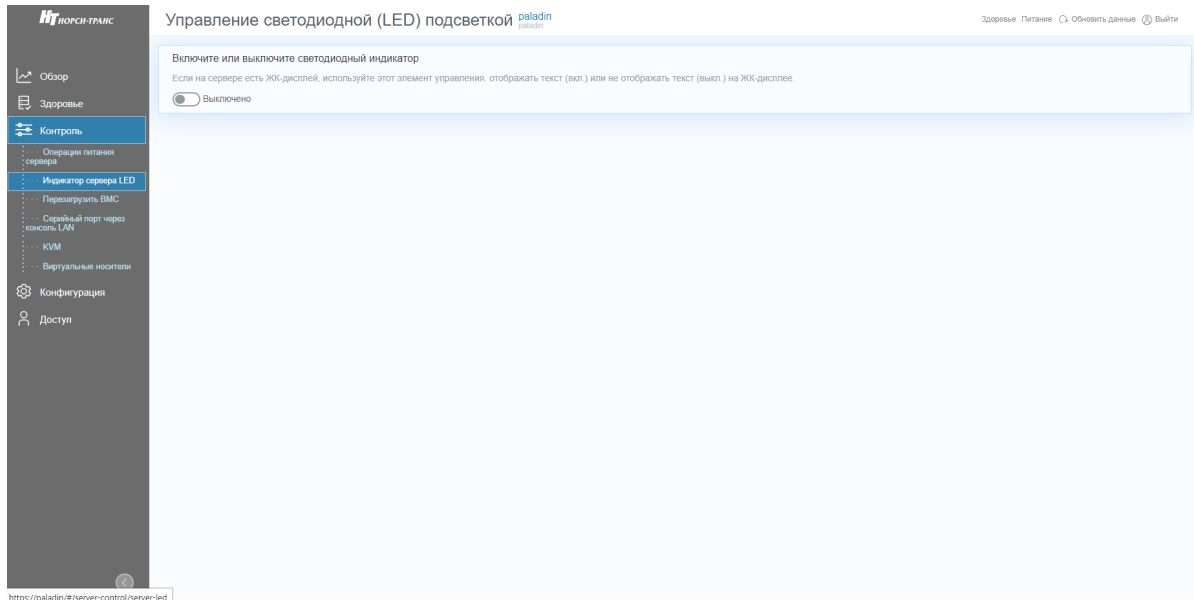


Рис. 90. Окно «Индикатор сервера LED»

- 4) Пройдите во вкладку «Контроль» → «Перезагрузить BMC» в данной вкладке осуществляется перезагрузка BMC. Нажмите на кнопку «Перезагрузить BMC» для перезагрузки BMC. Окно показано на [рис. 91 Окно «Перезагрузить BMC»](#)

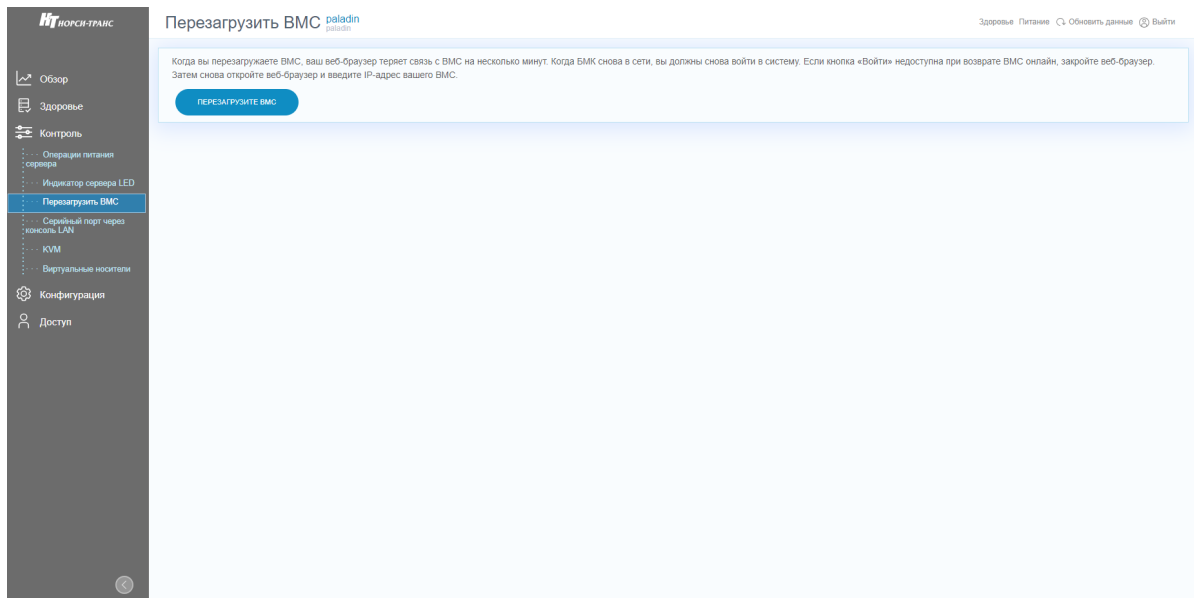


Рис. 91. Окно «Перезагрузить BMC»

- 5) Пройдите во вкладку «Контроль» → «Serial over LAN» в данной вкладке осуществляется перенаправление вывода последовательного порта сервера в окно браузера вашей рабочей станции. Окно показано на [рис. 92 Окно «Serial over LAN»](#)

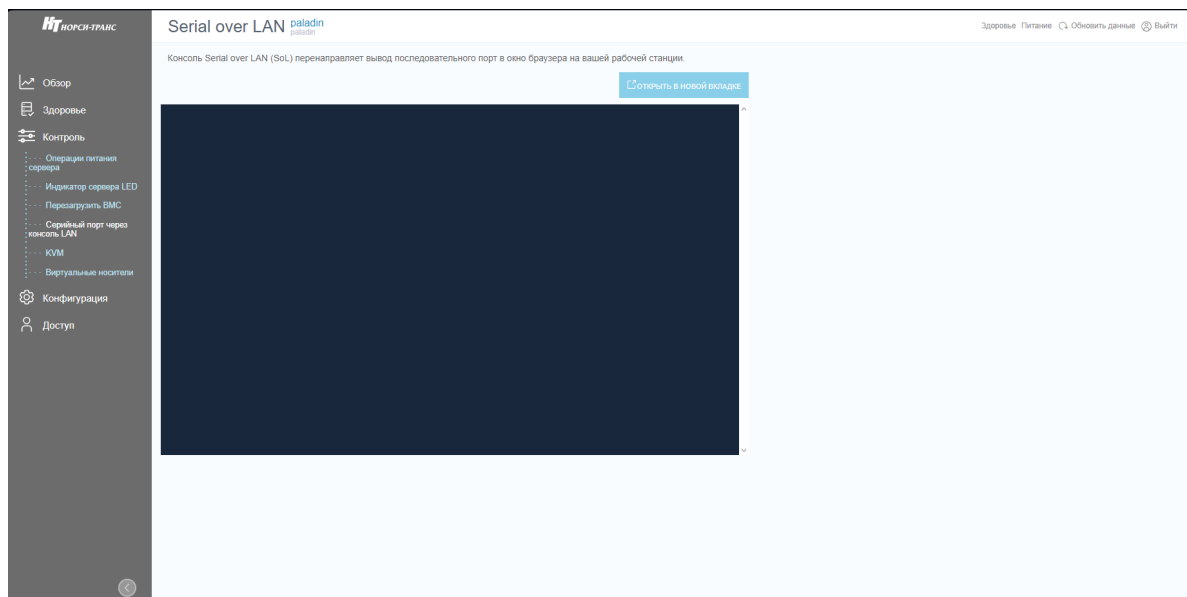


Рис. 92. Окно «Serial over LAN»

- 6) Пройдите во вкладку «Контроль» → «KVM» в данной вкладке осуществляется удаленное управление BIOS. Окно показано на [рис. 93 Окно «KVM»](#)

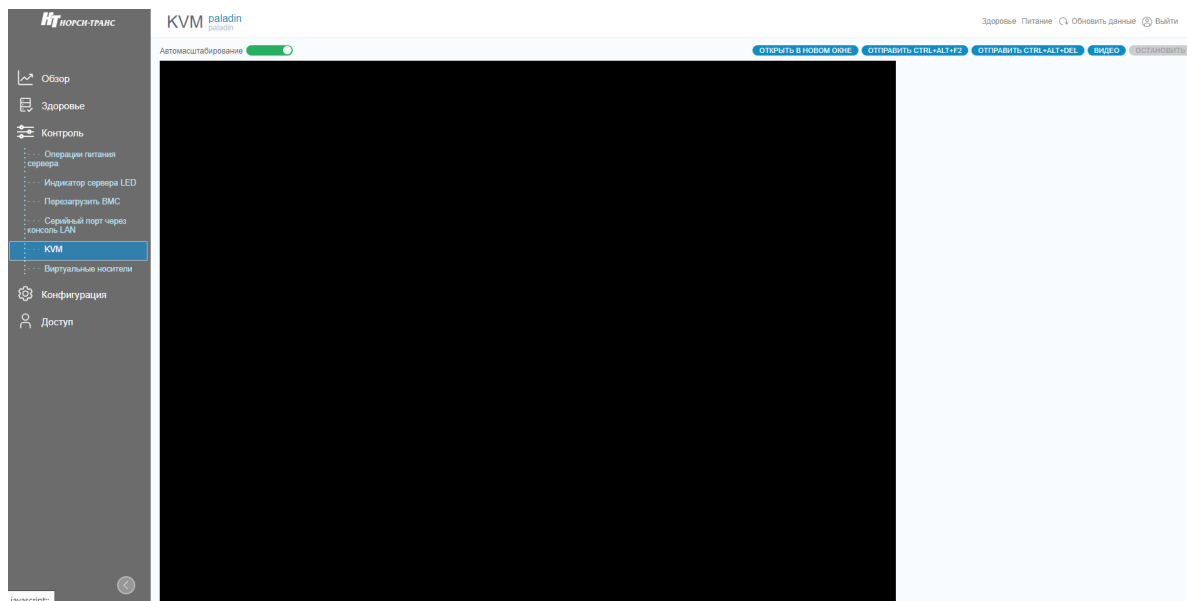


Рис. 93. Окно «KVM»

- 7) Пройдите во вкладку «Контроль» → «Виртуальные носители» в данной вкладке осуществляется виртуальное подключение периферийных устройств. Окно показано на [рис. 94 Окно «Виртуальные носители»](#)

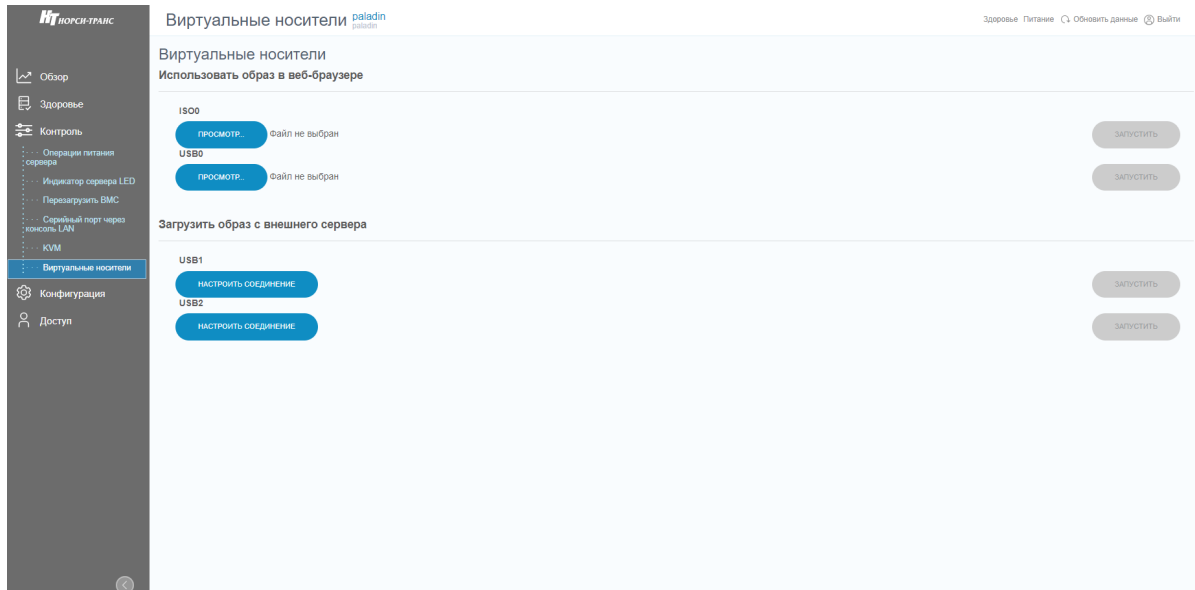


Рис. 94. Окно «Виртуальные носители»

10.3 Обновление BMC

Для обновления BMC выполните следующие действия:

- 1) Подключитесь в BMC-консоль оборудования (Журнал событий ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» Paladin)
- 2) Пройдите во вкладку «Конфигурация» → «Обновление прошивки». Окно показано на [рис. 95 Окно «Обновление прошивки»](#)

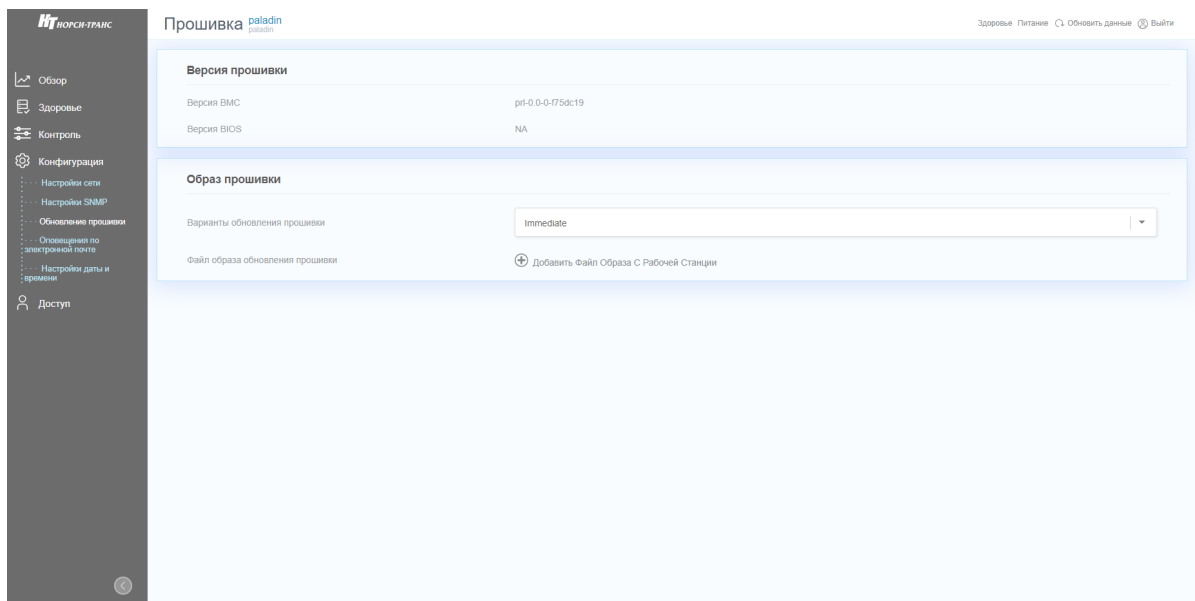


Рис. 95. Окно «Обновление прошивки»

- 3) В поле «Образ прошивки» нажмите на кнопку «Добавить Файл Образа С Рабочей Станции». Окно показано на [рис. 96 Окно добавления новой прошивки](#)

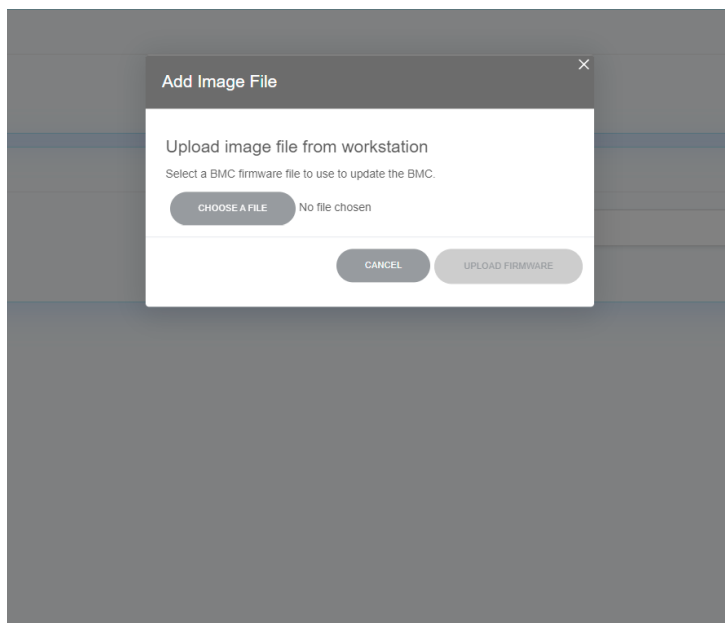


Рис. 96. Окно добавления новой прошивки

- 4) В нужной вам директории выберите файл с новой версией обновления BMC. Окно показано на рис. 97

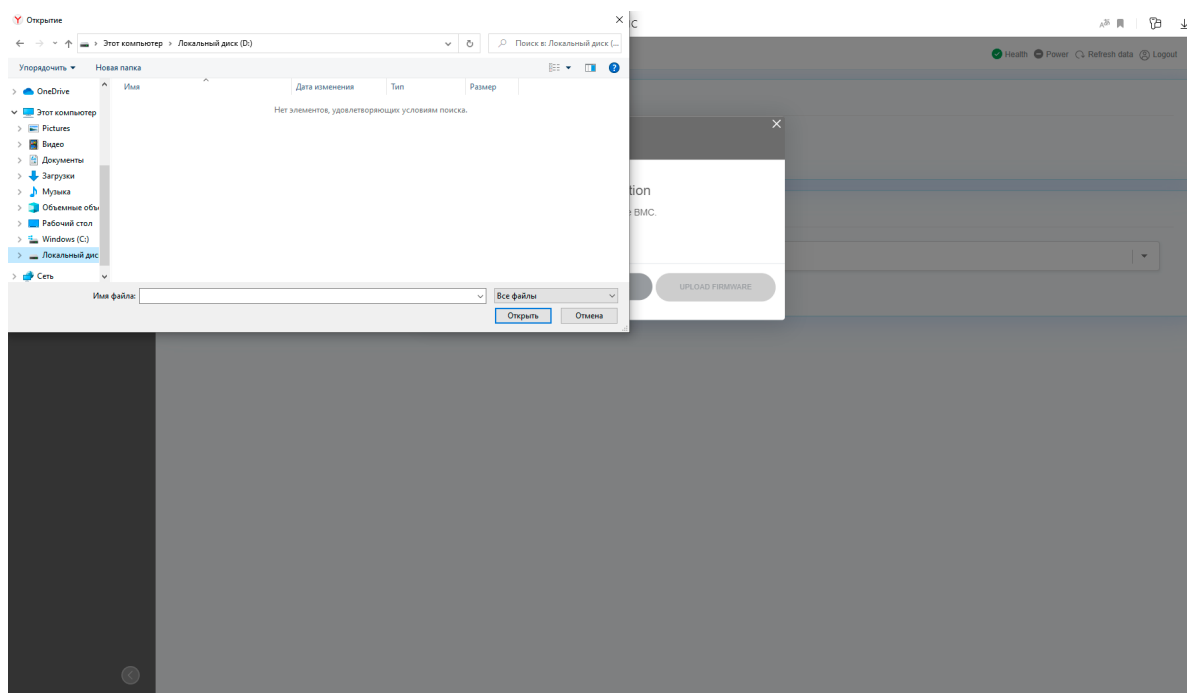


Рис. 97. Выбор директории с новой версией BMC

- 5) Нажмите на кнопку «UPLOAD FIRMWARE». Окно показано на [рис. 98](#) Окно с активной кнопкой «UPLOAD FIRMWARE»

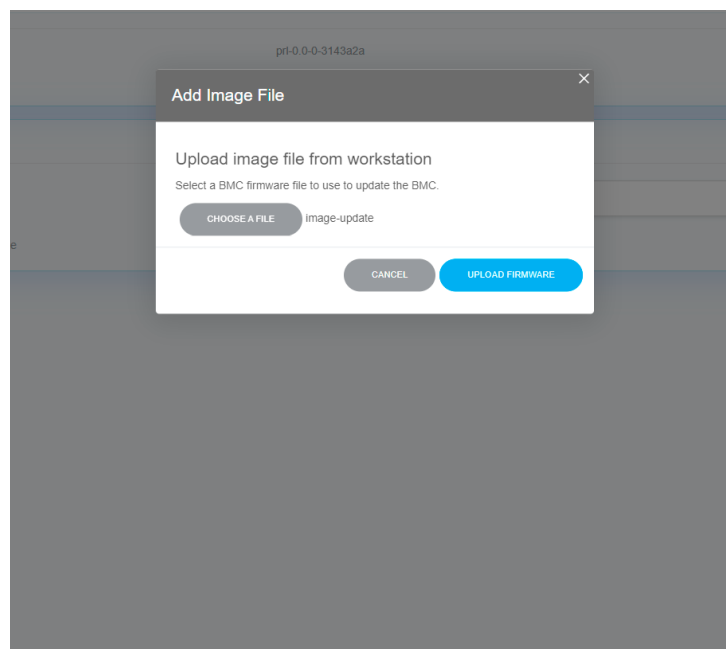


Рис. 98. Окно с активной кнопкой «UPLOAD FIRMWARE»

- 6) После нажатия кнопки «UPLOAD FIRMWARE» появится окно установки обновления.
7) После обновления BMC появится сопутствующая надпись об успешном завершении обновления. Окно показано на [рис. 99](#) Окно с уведомлением о завершении установки обновления BMC

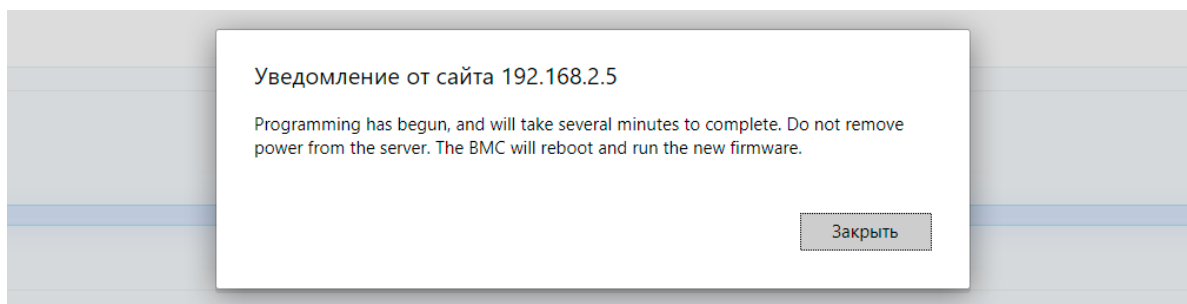


Рис. 99. Окно с уведомлением о завершении установки обновления BMC

11**Диагностика неполадок**

11.1 Процедуры выявления неполадок	112
11.2 Устранение неполадок по симптомам	112
11.3 Журнал событий и сбор диагностики для обращений	117
11.4 Получение предварительной информации с сайта	119
11.5 Сбор обращения в техподдержку	120

Информация в этом разделе поможет в локализации и устранении неполадок, которые могут возникнуть при использовании сервера.

Чтобы локализовать неполадку, обычно следует начать с просмотра журнала событий приложения, управляющего сервера.

11.1 Процедуры выявления неполадок

Информация в этом разделе поможет в локализации и устранении неполадок, которые могут возникнуть при использовании сервера.

Чтобы локализовать неполадку, обычно следует начать с просмотра журнала событий приложения, управляющего сервера.

Используйте сведения приведенные в данном разделе, для устранения неполадок, если в журнале событий нет конкретных ошибок или сервер находится в нерабочем состоянии.

Если причина неполадки точно не известна и блоки питания работают правильно. выполните указанные ниже действия, чтобы попытаться устранить неполадку.

- 1) Выключите сервер.
- 2) Убедитесь в надежности кабельного подключения сервера.
- 3) Удаляйте или отсоединяйте указанные ниже устройства по очереди, пока не обнаружите сбой. После удаления или отсоединения каждого устройства включайте и настраивайте сервер.
 - Любые внешние устройства.
 - Все адаптеры.
 - Жесткие диски.
 - Модули памяти до достижения минимальной начальной конфигурации, поддерживаемой для сервера.
- 4) Включите сервер.

 Минимальная начальная конфигурация представлена в разделе [3.1](#).

Если при извлечении из сервера системного компонента неполадка исчезает, но при установке того же системного компонента появляется снова, причина, возможно, в этом компоненте. Если при замене системного компонента другим компонентом неполадка повторяется, попробуйте использовать другое гнездо PCIe на материнской плате.

При подозрении на наличие сетевой неполадки и прохождении сервером всех системных тестов проверьте внешние сетевые кабели подключенные к серверу.

Если при минимальной начальной конфигурации сервер не запускается, заменяйте компоненты в минимальной начальной конфигурации по одному, пока неполадка не будет локализована.

11.2 Устранение неполадок по симптомам

Ниже приведены сведения по поиску решений для устранения неполадок с явными симптомами.

Чтобы использовать приведенную в данном разделе информацию по устранению неполадок на основе симптомов, выполните указанные ниже действия.

- 1) Просмотрите журнал событий приложения, управляющего сервером, и выполните предлагаемые действия, чтобы устранить неполадки, связанные с любыми кодами событий.
- 2) Изучите этот раздел, чтобы найти наблюдаемые признаки, и выполните предлагаемые действия, чтобы устранить соответствующую проблему.
- 3) Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки (см. раздел [11.4](#) для более детальной информации)

Неполадки при включении и выключении питания.

Ниже приведены сведения по устранению неполадок при включении и выключении сервера.

- Не работает кнопка питания (сервер не запускается).
- Сервер не включается.
- Сервер не выключается.

Не работает кнопка питания (сервер не запускается)

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

- 1) Отключите шнуры питания сервера.
- 2) Повторно подключите шнуры питания сервера.
- 3) Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
 - Шнуры питания правильно подключены к серверу и работающей электрической розетке.
 - Индикаторы на блоке питания не указывают на наличие неполадки.
- 4) Переустановите блоки питания.
- 5) Замените каждый блок питания, всякий раз перезапуская сервер.
- 6) Если только что было установлено дополнительное устройство, удалите его и перезагрузите сервер. Если после этого сервер запускается, возможно, было установлено больше устройств, чем поддерживает блок питания.

Сервер не включается

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.


- 1) Просмотрите журнал событий на наличие данных о любых событиях, связанных с сервером, который не включается.
- 2) Проверьте наличие светодиодных индикаторов, которые мигают желтым цветом.
- 3) Проверьте светодиодный индикатор питания на материнской плате.
- 4) Установите блок питания повторно.
- 5) Замените блок питания.
- 6) Проверить подсоединение шнуров питания и их целостность.

Сервер не выключается

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

- 1) Определите, используется ли операционная система с ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) или без ACPI. При использовании операционной системы без ACPI выполните следующие действия:
 - Нажмите Ctrl+Alt+Delete.
 - Выключите сервер, нажав кнопку питания и удерживая ее нажатой в течение 5 секунд.
 - Перезагрузите сервер.
 - Если сервер не проходит POST и кнопка питания не работает, отключите шнур питания на 20 секунд, а затем снова подключите его и перезагрузите сервер.
- 2) Если неполадка сохраняется или используется операционная система, совместимая с ACPI, возможно, неисправна материнская плата.

Неполадки с памятью

 При каждой установке или снятии модуля ОЗУ необходимо отключать систему от источника питания и перед перезагрузкой системы ожидать в течение 10 секунд.

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с памятью ОЗУ.

- 1) Отображаемая ОЗУ меньше установленной физической ОЗУ.
- 2) Несколько рядов модулей ОЗУ в канале определены как неисправные.

Отображаемая ОЗУ меньше установленной физической ОЗУ

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

- 1) Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
 - Модули ОЗУ установлены правильно.
 - При минимальной конфигурации сервера, неполадка отображения ОЗУ не выявляется.
- 2) Извлеките и снова установите модули ОЗУ, а затем перезапустите систему.
- 3) Проверьте журнал событий.
- 4) Переставьте в обратном порядке модули ОЗУ между каналами (одного процессора) и перезапустите систему. Если неполадка связана с каким-либо модулем ОЗУ, замените неисправный модуль ОЗУ.

Несколько рядов модулей ОЗУ в канале определены как неисправные

- 1) Установите модули ОЗУ, а затем перезапустите систему.
- 2) Извлеките модуль ОЗУ с наибольшим номером среди определенных как неисправные и замените его идентичным исправным модулем ОЗУ. Затем перезапустите систему. При необходимости повторите эту операцию.
- 3) Установите обратно извлеченные модули ОЗУ (по очереди) в исходные разъемы, перезапуская систему после установки каждого модуля ОЗУ, пока не обнаружите неисправный модуль ОЗУ. Замените все неисправные модули ОЗУ идентичными исправными модулями ОЗУ, перезапуская систему после замены каждого модуля ОЗУ.
- 4) Замените модуль ОЗУ с наибольшим номером среди определенных как неисправные и перезапустите систему. При необходимости повторите эту операцию.
- 5) Переставьте в обратном порядке модули ОЗУ между каналами (одного процессора) и перезапустите систему. Если неполадка связана с каким-либо модулем ОЗУ, замените неисправный модуль ОЗУ.

Неполадка с жесткими дисками

- 1) Сервер не распознает жесткий диск.
- 2) Неисправность нескольких жестких дисков.
- 3) Несколько жестких дисков находятся в автономном режиме.
- 4) Жесткий диск, предназначен для замены, не восстанавливается.
- 5) Зеленый индикатор активности жесткого диска не представляет фактическое состояние соответствующего диска.
- 6) Желтый индикатор состояния жесткого диска не представляет фактическое состояние соответствующего диска.

Сервер не распознает жесткий диск

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

- 1) Посмотрите на соответствующий желтый индикатор состояния жесткого диска. Если он горит, это означает отказ диска.
- 2) Если индикатор горит, извлеките диск из отсека, подождите 45 секунд и вставьте диск обратно, убедившись, что блок диска подключен к объединительной панели жестких дисков.
- 3) Посмотрите на соответствующие зеленый индикатор активности жесткого диска и желтый индикатор состояния:
 - Если зеленый индикатор активности мигает, а желтый индикатор состояния не горит, диск распознан контроллером и работает правильно.
 - Если зеленый индикатор активности мигает, а желтый индикатор состояния медленно мигает, диск распознан контроллером и восстанавливается.
 - Если ни один индикатор не горит и не мигает, проверьте объединительную панель жестких дисков (Backplane).
 - Если зеленый индикатор активности мигает, а желтый индикатор состояния горит, замените диск.
- 4) Убедитесь в правильности установки объединительной панели жестких дисков (Backplane). Когда объединительная панель установлена правильно, блоки дисков правильно подключаются к ней, не вызывая ее изгиба и перемещения.
- 5) Переподключите кабель питания объединительной панели (Backplane) и повторите шаги 1–3.
- 6) Переподключите сигнальный кабель объединительной панели (Backplane) и повторите шаги 1–3.
- 7) В случае подозрения на наличие проблемы с сигнальным кабелем объединительной панели (Backplane) или самой объединительной панелью (Backplane) выполните указанные ниже действия:
 - Замените поврежденный сигнальный кабель объединительной панели.
 - Замените поврежденную объединительную панель.

Неисправность нескольких жестких дисков

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

- Просмотрите журнал событий на наличие событий, связанных с блоками питания или проблемами с вибрацией, и устранили эти события.
- Убедитесь, что для жесткого диска и сервера установлены драйверы устройств и микропрограмма

последнего уровня.

Несколько жестких дисков находятся в автономном режиме

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

- Просмотрите журнал событий на наличие событий, связанных с блоками питания или проблемами с вибрацией, и устраните эти события.
- Просмотрите журнал подсистемы хранения на наличие событий, связанных с подсистемой хранения, и устраните эти события.

Жесткий диск, предназначенный для замены, не восстанавливается

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

- Убедитесь, что жесткий диск распознан адаптером (мигает зеленый индикатор активности жесткого диска).
- Просмотрите документацию адаптера RAID SAS/SATA, чтобы определить правильные параметры и настройки конфигурации.

Зеленый индикатор активности жесткого диска не представляет фактическое состояние соответствующего диска

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

- Если при использовании жесткого диска зеленый индикатор его активности не мигает, запустите диагностические тесты жестких дисков.
- Если диск проходит тест, замените объединительную панель (Backplane).
- Если диск не проходит тест, замените его.

Желтый индикатор состояния жесткого диска не представляет фактическое состояние соответствующего диска

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

- Выключите сервер.
- Извлеките и снова установите адаптер SAS/SATA.
- Переподключите сигнальный кабель и кабель питания объединительной панели (Backplane).
- Извлеките и снова вставьте жесткий диск.
- Включите сервер и наблюдайте за работой индикаторов жесткого диска.

Неполадки с дополнительными устройствами

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с дополнительными устройствами.

- 1) Не распознается внешнее устройство USB.
- 2) Адаптер PCIe не распознается или не работает.
- 3) Ранее работавшие дополнительное устройство сейчас не работает.
- 4) Только что установленное дополнительное устройство не работает.

Не распознается внешнее устройство USB

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с дополнительными устройствами.

- Убедитесь, что на сервере установлены надлежащие драйверы.
- Если устройство USB подключено к концентратору или разводному кабелю консоли, отключите устройство и подключите его непосредственно к порту USB на лицевой панели сервера.

Адаптер PCIe не распознается или не работает

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с дополнительными устройствами.

- 1) Просмотрите журнал событий и устраните все неполадки, связанные с устройством.
- 2) Убедитесь, что адаптер установлен в соответствующее гнездо на материнской плате.
- 3) Убедитесь, что для устройства установлены надлежащие драйверы.
- 4) Убедитесь в правильности внешних подключений адаптера и отсутствии физических повреждений разъемов на самом адаптере и материнской плате.

Только что установленное дополнительное устройство не работает

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с дополнительными устройствами.

- 1) Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
 - Установка была выполнена в соответствии с инструкциями, входящими в комплект поставки

устройства, и устройство установлено правильно.

– Никакие другие устройства и кабели не отсоединены.

- 2) Переустановите только что установленное устройство.
- 3) Замените только что установленное устройство.

Ранее работавшие дополнительное устройство сейчас не работает

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с дополнительными устройствами.

- 1) Убедитесь в надежности всех кабельных соединений устройства.
- 2) Если в комплект поставки устройства входят инструкции по тестированию, воспользуйтесь ими для тестирования устройства.
- 3) Переподключите неработающее устройство.
- 4) Замените неработающее устройство.

Неполадки с питанием

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с питанием.

Для устранения этой неполадки необходимо обеспечить выполнение следующих требований:


- 1) Блок питания должен быть надлежащим образом подключен к шнуру питания.
- 2) Шнур питания должен быть подключен к правильно заземленной электрической розетке для сервера.
- 3) Проверьте, нет ли коротких замыканий, например короткого замыкания на печатной плате из-за плохо завернутого винта.
- 4) Удаляйте адаптеры и отключайте кабели и шнуры питания всех внутренних и внешних устройств, пока конфигурация сервера не станет минимальной начальной конфигурацией (см. раздел 3.1 для более детальной информации) для его запуска.
- 5) Подключите обратно все сетевые шнуры питания и включите сервер. В случае успешного запуска сервера подключайте обратно адаптеры и устройства по одному, пока неполадка не будет локализована.

Неполадки с сетью

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с питанием.

Для устранения этой неполадки необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

- 1) Убедитесь, что установлены правильные драйверы устройств, предоставляемые с сервером, и они имеют последнюю версию.
- 2) Убедитесь в правильности подключения кабеля Ethernet.
 - Кабель должен быть надежно подключен во всех местах подключения. Если кабель подключен, но неполадка сохраняется, попробуйте использовать другой кабель.
 - Если контроллер Ethernet настроен для работы на скорости 100 или 1000 Мбит/с, необходимо использовать кабельную проводку категории 5.
- 3) Проверьте состояние индикаторов контроллера Ethernet на задней панели сервера. Эти индикаторы указывают, есть ли проблема с разъемом, кабелем или концентратором.
 - При приеме контроллером Ethernet сигнала от концентратора, индикатор состояния соединения Ethernet должен гореть. Если этот индикатор не горит, возможно, неисправен разъем или кабель либо имеется неполадка с концентратором.
 - При передаче или приеме контроллером Ethernet данных по сети Ethernet должен гореть индикатор приема-передачи по сети Ethernet. Если этот индикатор не горит, убедитесь, что концентратор и сеть работают и установлены правильные драйверы устройств.
- 4) Проверьте, не связана ли неполадка с работой операционной системы, а также убедитесь в правильности установки ее драйверов.
- 5) Убедитесь, что драйверы устройств на клиенте и сервере используют один и тот же протокол.
- 6) Выключите сервер и отключите его от источника питания; затем подождите 10 секунд и перезапустите сервер.

 Если контроллер Ethernet по-прежнему не может подключиться к сети, а оборудование выглядит работающим, другие возможные причины ошибки должны быть выяснены сетевым администратором.

11.3 Журнал событий и сбор диагностики для обращений

Для подготовки обращения в техподдержку необходимо собрать полную информацию о состоянии оборудования.


Для сбора информации необходимо:

- 1) Подключиться в BMC-консоль оборудования, сделать копию журнала событий «Loongson-obtmc» (файл)
- 2) В операционной системе собрать диагностику:
 - Состояние подключенных жестких дисков
 - Перечень и результаты опроса установленных PCIe-карт расширения

Собранные данные необходимо запаковать в архив для последующей передачи в службу технической поддержки.

Журнал событий

Журнал событий ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» Paladin контролирует физическое состояние сервера и его компонентов с помощью датчиков, определяющих внутренние физические параметры: температуру, напряжения блоков питания, скорости вращения вентиляторов и состояние компонентов. Журнал событий ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» Paladin предоставляет различные интерфейсы программному обеспечению управления системами, а также системным администраторам и пользователям для удаленного администрирования и контроля сервера. Журнал событий ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» Paladin контролирует все компоненты сервера и записывает данные о событиях в журнал событий Журнал событий ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» Paladin. Окно Журнала событий ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» Paladin показано на [рис. 100 Журнал событий ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» Paladin](#)

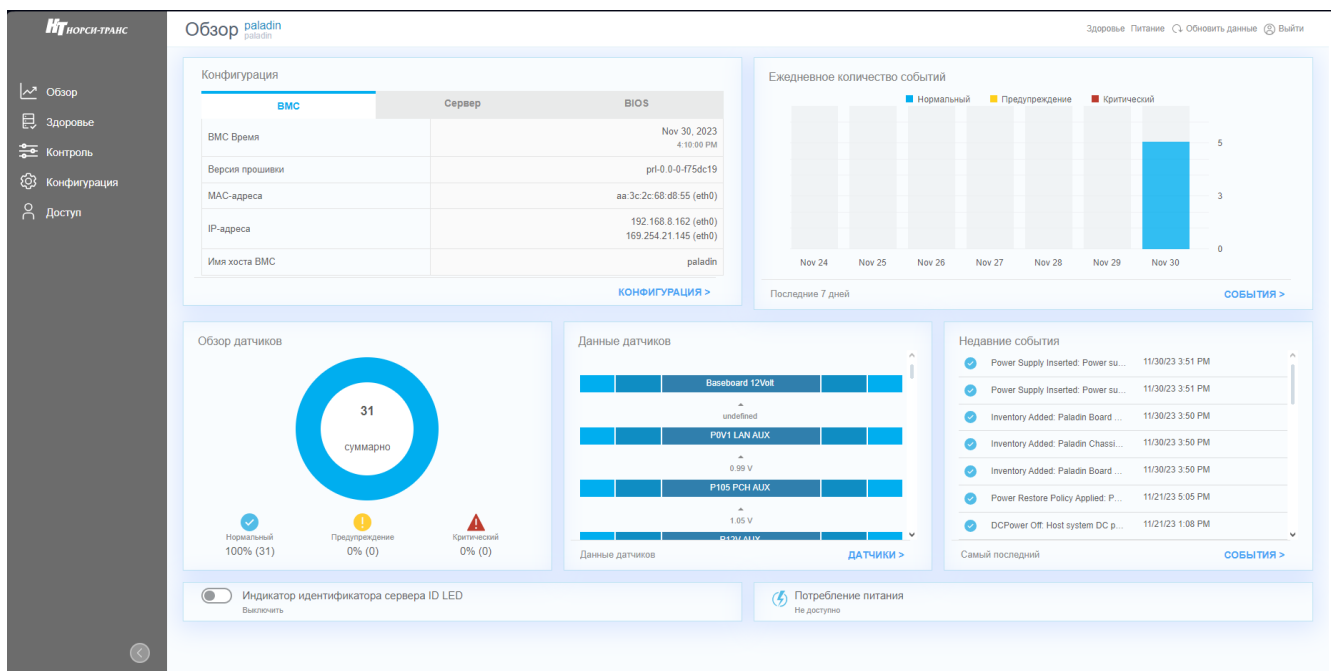

Журнал событий paladin Здоровье Питание Обновить данные Выйти

Фильтровать по строгости: All Critical Warning Ok

Дата начала: Дата окончания: Поиск в журнале событий:

Показать Идентификаторы Событий | Очистить Журналы Event

Отметка времени	Статус	Описание
3:51:34 PM Thursday, November 30, 2023	OK	Power supply PSU2 inserted.
3:51:34 PM Thursday, November 30, 2023	OK	Power supply PSU1 inserted.
3:50:54 PM Thursday, November 30, 2023	OK	Paladin Board with serial number was installed.
3:50:54 PM Thursday, November 30, 2023	OK	Paladin Chassis with serial number was installed.
3:50:54 PM Thursday, November 30, 2023	OK	Paladin Board with serial number was installed.
5:05:09 PM Tuesday, November 21, 2023	OK	Power restore policy applied.
1:08:55 PM Tuesday, November 21, 2023	OK	Host system DC power is off
1:08:55 PM Tuesday, November 21, 2023	OK	Power Button Pressed.
1:07:17 PM Tuesday, November 21, 2023	OK	SEL Entry Added: 2C04DCB203611F66
1:07:17 PM Tuesday, November 21, 2023	OK	SEL Entry Added: 2C04DCB203611F66

Датчики paladin Здоровье Питание Обновить данные Выйти

Фильтровать по строгости: All Critical Warning Ok

Все компоненты

Показывать Пороги

Название датчика	Статус	Чтение
Baseboard 12Volt	OK	
P0V1 LAN AUX	OK	0.99V
P105 PCH AUX	OK	1.05V
P12V AUX	OK	11.60V
P1V8 PCH	OK	1.81V
P3V3	OK	
P3VBAT	OK	3.06V
PVCCIN CPU1	OK	
PVCCIN CPU2	OK	
PVCCIO CPU1	OK	

Рис. 100. Журнал событий ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» Paladin

11.4 Получение предварительной информации с сайта

Для получения дополнительной информации по вашему серверу необходимо перейти по адресу <https://servers.norsi-trans.ru/service/scheck/>:

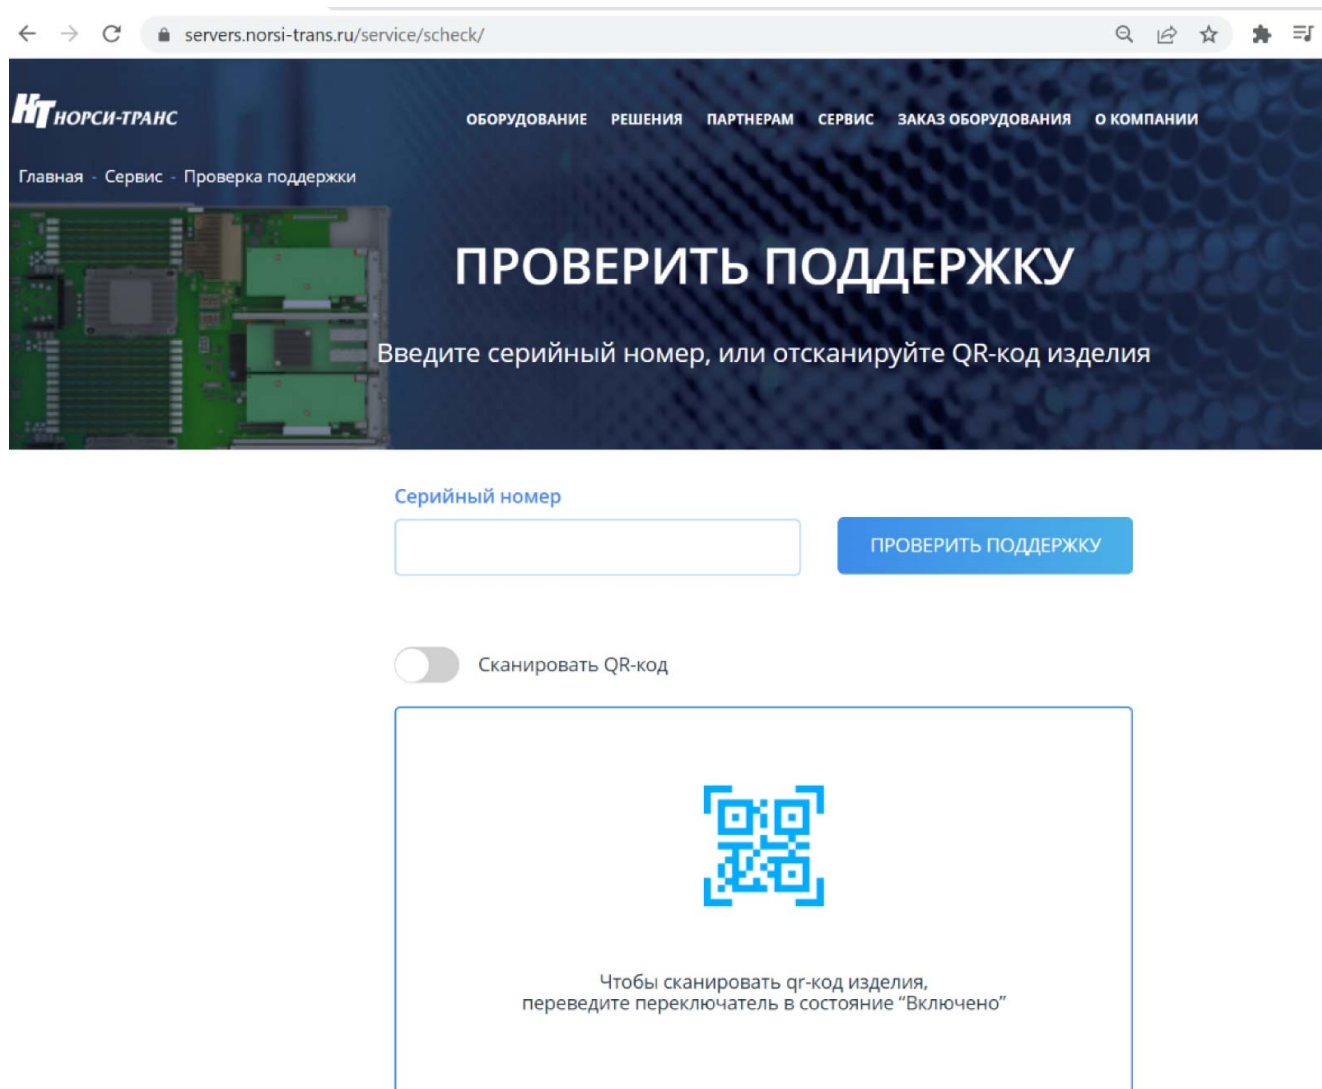


Рис. 101. Проверка поддержки

В случае если у вас отсутствует прямой доступ к оборудованию, необходимо вручную ввести серийный номер вашего комплекта сервера.

В случае возможности прямого доступа к оборудованию откройте адрес <https://servers.norsi-trans.ru/service/scheck/> переведите «Сканировать QR-код» во включенное состояние и считайте QR-код изделия, нанесенный на информационный лист на верхней крышке оборудования.

Получаемая информация включает в себя:

- Общую информацию о комплекте оборудования (дублирована в QR-коде на информационном листе)
- Полную спецификацию на комплект оборудования
- Технические документы на комплект оборудования (электронные паспорт, формуляр, технические условия)

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: 2022.77.466533.290-04.7

НАЙТИ ДРУГОЙ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование изделия:	Пантера-28
Изделие:	НИКА.466533.290-04
Дата сборки:	04.05.2022
ФИО сборщика:	Журавский И.
Дата ОТК:	16.05.2022
ФИО ОТК:	Журавский И.
Место производства:	ЦЕХ СТАПЕЛЬНОЙ СБОРКИ г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 12, стр. 15

ДОКУМЕНТЫ НА ИЗДЕЛИЕ

- ↓ [Руководство по эксплуатации](#)
- ↓ [Технические условия](#)
- ↓ [Паспорт](#)
- ↓ [Формуляр](#)

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№ пп.	Децимальный номер	Наименование	Кол-во
1	НИКА.469535.066	Плата замены вентиляторов 80x80	1
2	НИКА.469535.066	Плата замены вентиляторов 80x80	1
3	НИКА.469535.066	Плата замены вентиляторов 80x80	1
4	НИКА.469535.066	Плата замены вентиляторов 80x80	1
5	НИКА.469535.066	Плата замены вентиляторов 80x80	1
6	НИКА.469535.028-02	Плата управления правая	1

Рис. 102. Информация об изделии

11.5 Сбор обращения в техподдержку

Прежде чем обратиться в службу поддержки, убедитесь, что вы предприняли указанные выше действия, чтобы попытаться устранить неполадку самостоятельно. Если вы решите, что вам все же нужна помощь, соберите информацию, которая потребуется специалисту по техническому обслуживанию для более быстрого решения вашей проблемы.

Для точного определения основной причины проблем с сервером или по запросу специалистов службы поддержки ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» вам, возможно, потребуется собрать данные по обслуживанию, которые затем могут использоваться для дальнейшего анализа. Данные по обслуживанию включают такую информацию, как журналы событий и инвентарь оборудования.

Соберите следующую информацию, которую нужно будет предоставить специалисту по техническому обслуживанию. Эти данные помогут специалисту по техническому обслуживанию быстро предложить решение вашей неполадки и обеспечить вам уровень обслуживания согласно договору.

- Если применимо, номера договоров на обслуживание оборудования и программного обеспечения.
- Номер типа сервера.
- Номер модели.
- Серийный номер.

– Другая относящаяся к делу информация, такая как сообщения об ошибках и журналы.
Чтобы найти сервис-центр ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» ознакомьтесь с разделом [11.4](#).

Операционные системы и средства виртуализации

Оборудование протестировано на совместимость с основными операционными системами и средствами виртуализации. Совместимость гарантирует корректную работу протестированного программного обеспечения в различных нагрузках.

Совместимая операционная система ALT Linux 10.1.

- Астра Orel 2.12 и выше
- Astra SE
- Alt Linux Server 9 и выше
- POCA 7.9 Cobalt и выше
- RedOS 7.3 Муром и выше
- Windows 2019 Server
- Ubuntu 18, 20, 22 и выше
- CentOS

Перечень совместимых средств виртуализации:

- POCA Виртуализация
- Xen Server 6.5
- ESXi 5, 7

Характеристики окружающей среды

13.1 Окружающие условия	124
13.2 Загрязняющие вещества	125
13.2.1 Частицы загрязняющих веществ	125
13.2.2 Агрессивные загрязнители, находящиеся в воздухе	126

Требования к окружающей среде включают:

- Температуру.
- Влажность.
- Загрязнение частицами.
- Коррозионные загрязнения, находящиеся в воздухе.
- Рассеивание тепла.
- Шум.

13.1 Окружающие условия

Рассеивание тепла

Охлаждающий воздух поступает через переднюю защитную панель, зазоры дисковой кассеты и корпуса. После отвода тепла процессорами, картами расширения, преобразователями питания и микросхемами материнской платы, диском воздух выпускается из отверстий и зазоров тыльной панели корпуса. Оборудование динамически регулирует частоту вращения системных вентиляторов в зависимости от рабочей температуры.

Для лучшего обслуживания, вентиляции и отвода тепла при установке системы хранения в шкафу обратите внимание на следующее:

- Для обеспечения бесперебойной вентиляции шкаф должен находиться на расстоянии не менее 100 см от стен помещения для оборудования и не менее 120 см от других шкафов (которые находятся спереди или сзади).
- Для обеспечения конвекции воздуха между шкафом и помещением для оборудования в шкафу не допускается наличие замкнутого пространства.

Шум

Жесткие диски и вентиляторы издадут шум во время работы, причем вентиляторы являются основным источником шума. Интенсивность вращения вентиляторов связана с температурой. Более высокая температура приводит к увеличению скорости вращения вентиляторов, что, в свою очередь, создает больший шум. Таким образом, существует прямая связь между шумом, производимым оборудованием, и температурой окружающей среды в помещении для оборудования.

Жесткие диски

SSD накопители не могут храниться длительное время в выключенном виде. Выключенные SSD накопители без записанных данных при температуре хранения менее 40 градусов С не могут храниться более 12 месяцев и не более 3 мес с записанными данными. Превышение максимального времени хранения может привести к потере данных или отказу твердотельного SSD накопителя.

13.2 Загрязняющие вещества

13.2.1 Частицы загрязняющих веществ

Загрязняющие частицы и другие негативные факторы окружающей среды (такие как температура вне рабочего диапазона, влажность) могут подвергать ИТ-оборудование более высокому риску коррозионного повреждения. В этом разделе вводится ограничение на количество загрязняющих частиц с целью избежать таких рисков.

Уровень концентрации загрязняющих частиц в центре обработки данных должен соответствовать требованиям, перечисленным в документе "Газообразные и твердые частицы» 2011г, выпущенным организацией ASHRAE.

Согласно документу, чистота загрязняющих частиц в центре обработки данных должна соответствовать стандарту ISO 14644-1 класса 8:

- Каждый кубический метр содержит не более 3 520 000 частиц, размер которых больше или равен 0,5 мкм.
- Каждый кубический метр содержит не более 832 000 частиц, размер которых превышает или равен 1 мкм.
- Каждый кубический метр содержит не более 29 300 частиц, которые больше больше или равно 5 мкм.

Рекомендуется использовать устройство для обработки воздуха, поступающего в центр обработки данных, а также систему для периодической очистки воздуха, уже находящегося в центре обработки данных.

ISO 14644-1 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды - Часть 1: Классификация чистоты воздуха», является основным мировым стандартом чистоты воздуха. В таблице [табл. 25 Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц ISO 14644-1](#) приведены показатели чистоты воздуха по концентрации частиц.

Класс ISO	Максимально допустимые концентрации (частицы/м ³) для частиц, равных или превышающих указанные ниже размеры					
Класс 1	10	2	-	-	-	-
Класс 2	100	24	10	4	-	-
Класс 3	1000	237	102	35	8	-
Класс 4	10000	2370	1020	352	83	-
Класс 5	100000	23700	10200	3520	832	29
Класс 6	1000000	237000	102000	35200	8320	293
Класс 7	-	-	-	352000	83200	2930
Класс 8	-	-	-	3520000	832000	29300
Класс 9	-	-	-	-	8320000	293000

Таблица 25. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц ISO 14644-1


13.2.2 Агрессивные загрязнители, находящиеся в воздухе

Агрессивные загрязняющие вещества, находящиеся в воздухе, и другие негативные факторы окружающей среды (такие как температура вне рабочего диапазона и влажность) могут подвергать ИТ-оборудование повышенному риску выхода из строя из-за коррозии. В этом разделе вводится ограничение на наличие агрессивных загрязняющих веществ в воздухе с целью предотвращения таких рисков.

Обозначение	Источник
H ₂ S	Геотермальные выбросы, микробиологическая деятельность, переработка ископаемого топлива, гниение древесины, очистка сточных вод
SO ₂ , SO ₃	Сжигание угля, нефтепродукты, автомобильные выбросы, выплавка руды, производство серной кислоты
S	Литейные заводы, производство серы, вулканы
HF	Производство удобрений, производство алюминия, производство керамики, производство стали, производитель электронных устройств
NO _x	Автомобильные выбросы, сжигание ископаемого топлива, химическая промышленность
NH ₃	Микробиологическая деятельность, сточные воды, производство удобрений, геотермальные выбросы, холодильное оборудование
C	Неполное сгорание (аэрозольный компонент), литейный цех
CO	Горение, автомобильные выбросы, микробиологическая активность, гниение деревьев
Cl ₂ , ClO ₂	Производство хлора, производство алюминия, производство цинка, разложение отходов
HCl	Автомобильные выбросы, сжигание, лесной пожар, океанические процессы, сжигание полимеров
HBr, HI	Автомобильные выхлопы
O ₃	Атмосферные фотохимические процессы, в основном с участием оксидов азота и насыщенных кислородом углеводородов
CnHn	Автомобильные выбросы, отходы животноводства, сточные воды, гниль деревьев
Органический силикон, органотин	Химический завод, каучуковый завод, краска или чернила, содержащие кремний органику

Таблица 26. Распространенные коррозионные загрязнители, находящиеся в воздухе, и их источники

Уровень концентрации агрессивных загрязняющих веществ, находящихся в воздухе, в центре обработки данных должен соответствовать требованиям, перечисленным в «Рекомендации по уровням загрязнений газами и твердыми частицами центров обработки данных» 2011г ASHRAE.



Системные кабели

Наименование	Тип жгута и разъемы
НИКА.685621.019	НИКА.685621.019 - Жгут питания переднего бэкплейна
НИКА.685621.020	НИКА.685621.020 - Жгут питания заднего бэкплейна
НИКА.685624.001	НИКА.685624.001 - Жгут подключения
НИКА.685625.003	Кабель информационный НИКА.685625.003 0.3m
НИКА.685625.003-02	Кабель информационный НИКА.685625.003-02 1m
НИКА.685625.004	НИКА.685625.004 - Жгут управления
НИКА.685621.025	НИКА.685621.025 - Жгут подключения датчиков вскрытия
P47SSBG00500-6	Кабельная сборка NONAME P47SSBG00500-6

Таблица 27. Системные жгуты и кабели сервера



Термины и определения

Термин	Определение
Backplane	Объединительная панель, они же кроссплаты, объединительные платы – элемент конструкции радиоэлектронных устройств, включающий в себя группу электрических соединителей, объединённых параллельно таким образом, что каждая электрическая линия каждого соединителя соединяется с такими же линиями других соединителей, формируя шину передачи данных и/или шину питания и заземления.
BIOS	Базовая система ввода-вывода – это встроенное в сервер программное обеспечение, которое ему доступно без обращения к диску. На сервере BIOS содержит код, необходимый для управления клавиатурой, видеокартой, дисками, портами и другими устройствами.
BMC	Однокристалльная система (System-on-a-Chip, SoC), работающая под управлением специализированной ОС. BMC содержит интегрированное видеоядро, взаимодействует с компонентами системной платы сервера через различные интерфейсы и обеспечивает необходимый функционал в соответствии со стандартом IPMI.
Ethernet	Семейство проводных компьютерных сетевых технологий, обычно используемых в локальных сетях (LAN), городских сетях (MAN) и глобальных сетях (WAN).
RAID-контроллер	Устройство, способное объединить несколько накопителей в единый массив. Информация на этих дисках дублируется, поэтому в случае выхода из строя одного из них будет возможность восстановить данные со второго накопителя.
SATA	Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации.
SAS	Последовательный компьютерный интерфейс, разработанный для подключения различных устройств хранения данных, например, жёстких дисков и ленточных накопителей. SAS разработан для замены параллельного интерфейса SCSI и использует тот же набор команд SCSI.
SSD	Компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти, альтернатива жёстким дискам (HDD).
RS-232	Проводной дуплексный интерфейс. Метод передачи данных аналогичен асинхронному последовательному интерфейсу UART. Информация передаётся по проводам двоичным сигналом с двумя уровнями напряжения (код NRZ). Логическому «0» соответствует положительное напряжение (от +5 до +15 В для передатчика), а логической «1» отрицательное (от -5 до -15 В для передатчика). Для электрического согласования линий RS-232 и стандартной цифровой логики UART выпускается большая номенклатура микросхем драйверов, например, MAX232. Помимо линий входа и выхода данных, RS-232 регламентировал ряд необязательных вспомогательных линий для аппаратного управления потоком и специальных функций.
ОС	Программное обеспечение, управляющее аппаратным обеспечением, предоставляющее абстрактный программный интерфейс для взаимодействия с ним и занимающееся распределением предоставляемых ресурсов, в том числе между прикладными программами. В широком смысле под операционной системой понимается совокупность ядра операционной системы и работающих поверх него программ и утилит, предоставляющих интерфейс для взаимодействия пользователя с компьютером.

Таблица 28. Термины и определения



Сокращения и аббревиатуры

Сокращение	Определение
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface
BMC	Baseboard Management Controller
BIOS	Basic Input/Output System
CMOS	Complementary Metal-oxide-semiconductor
CPU	Central Processing Unit
DDR4	Double Data Rate 4th edition
DIMM	Dual In-line Memory Module
HBA	Host Bus Adapter
HDD	hard (magnetic) disk drive
KVM	Kernel-based Virtual Machine
LAN	Local Area Network
LED	Light Emitting Diode
LFF	Large Form Factor
LCD	Liquid Crystal Display
LSB	Least Significant Bit
MSB	Most Significant Bit
NIC	Network Interface Card
OCP	Open Compute Project
OVP	Over-voltage Protection
PCI	Peripheral Component Interconnect
PCIe	Peripheral Component Interconnect Express
PCH	Platform Controller Hub
POST	Power-on Self-Test
RAID	Redundant Array of Independent Disks
SAS	Serial Attached SCSI
SATA	Serial Advanced Technology Attachment
SFF	Small Form Factor
SSI	Server Side Indication
SSD	Solid State Device
Intel® VROC	Intel® Virtual RAID on CPU
USB	Universal Serial Bus
VDI	Virtual Desktop Infrastructure
БП	Блок Питания
ОЗУ	Оперативное Запоминающее Устройство
ОС	Операционная система

Таблица 29. Сокращения и аббревиатуры